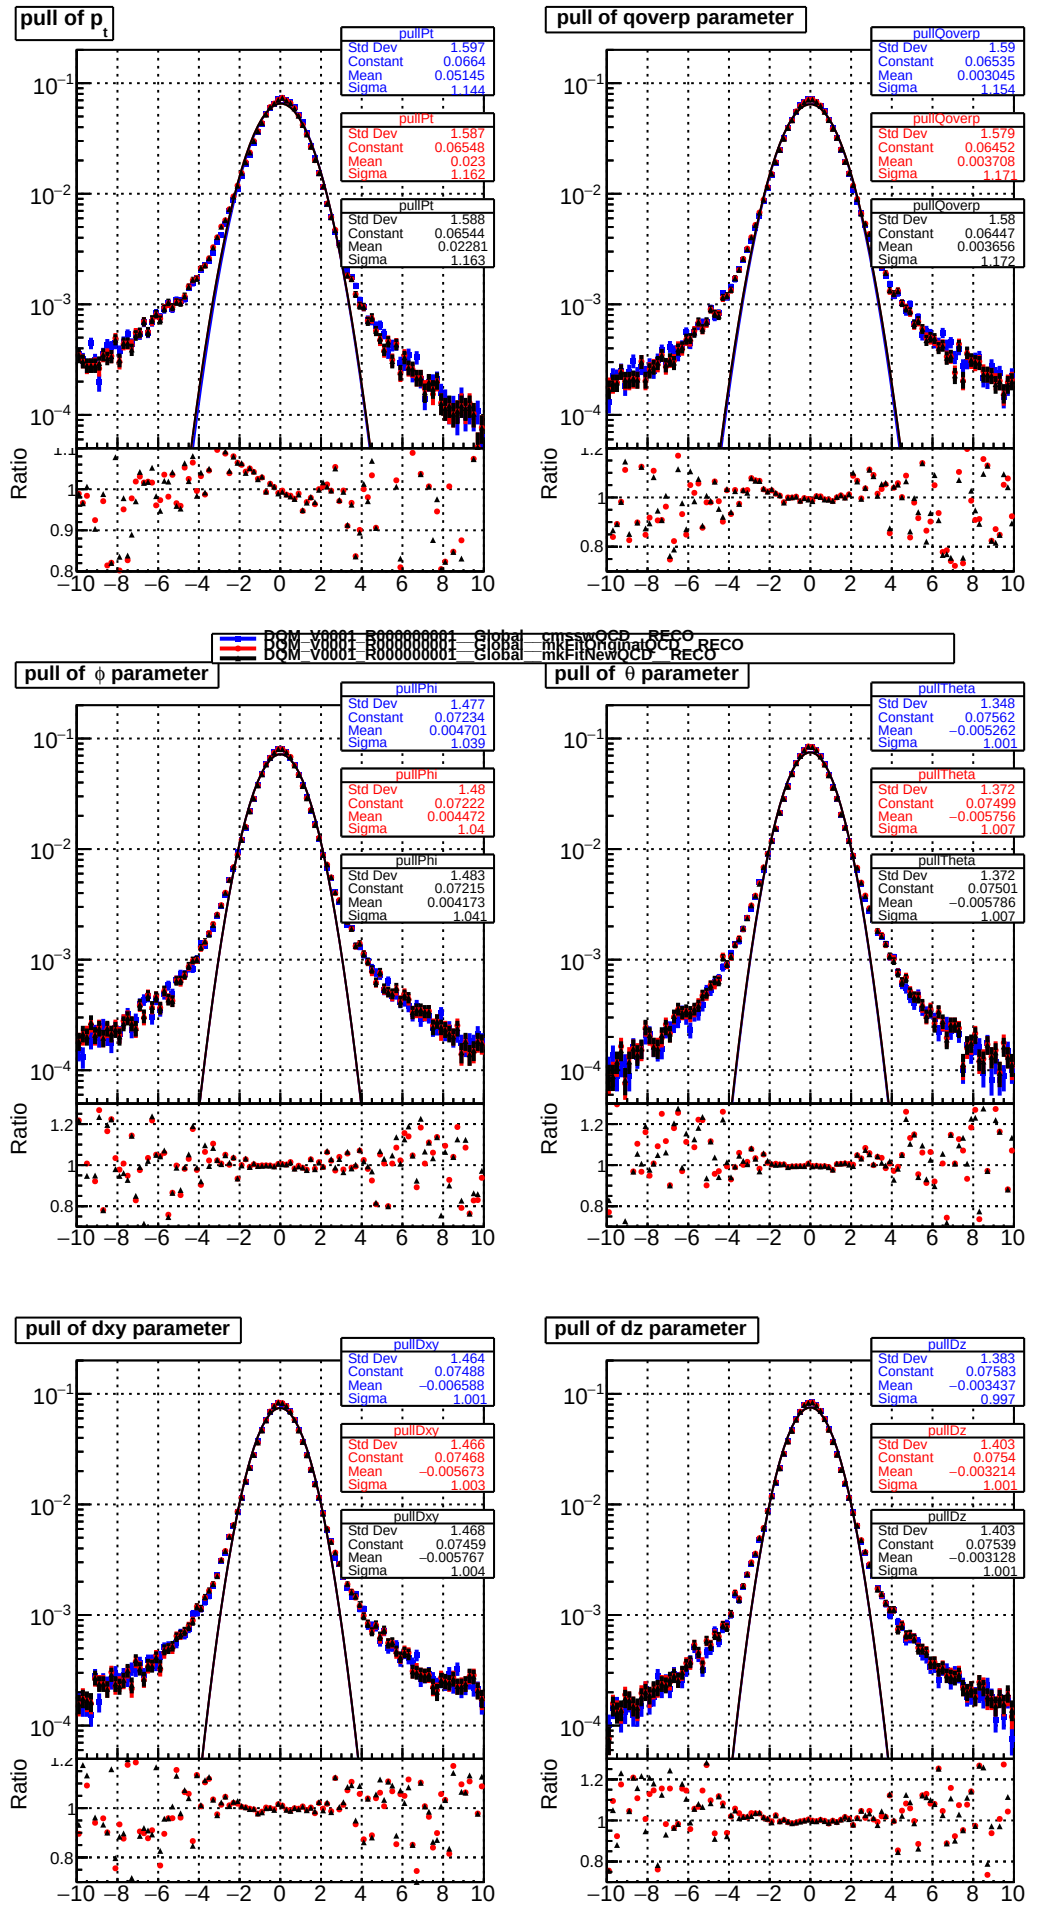
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.597
Constant 0.0664
Mean 0.05145
Sigma 1.144
pullPt
Std Dev 1.587
Constant 0.06548
Mean 0.023
Sigma 1.162
pullPt
Std Dev 1.588
Constant 0.06544
Mean 0.02281
Sigma 1.163
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.59
Constant 0.06535
Mean 0.003045
Sigma 1.154
pullQoverp
Std Dev 1.579
Constant 0.06452
Mean 0.003708
Sigma 1.171
pullQoverp
Std Dev 1.58
Constant 0.06447
Mean 0.003656
Sigma 1.172
DQM_V0001_R000000001__Global__ckfswQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginalQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewQCD__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.477
Constant 0.07234
Mean 0.004701
Sigma 1.039
pullPhi
Std Dev 1.48
Constant 0.07222
Mean 0.004472
Sigma 1.04
pullPhi
Std Dev 1.483
Constant 0.07215
Mean 0.004173
Sigma 1.041
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.348
Constant 0.07562
Mean −0.005262
Sigma 1.001
pullTheta
Std Dev 1.372
Constant 0.07499
Mean −0.005756
Sigma 1.007
pullTheta
Std Dev 1.372
Constant 0.07501
Mean −0.005786
Sigma 1.007
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.464
Constant 0.07488
Mean −0.006588
Sigma 1.001
pullDxy
Std Dev 1.466
Constant 0.07468
Mean −0.005673
Sigma 1.003
pullDxy
Std Dev 1.468
Constant 0.07459
Mean −0.005767
Sigma 1.004
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.383
Constant 0.07583
Mean −0.003437
Sigma 0.997
pullDz
Std Dev 1.403
Constant 0.0754
Mean −0.003214
Sigma 1.001
pullDz
Std Dev 1.403
Constant 0.07539
Mean −0.003128
Sigma 1.001
Ratio