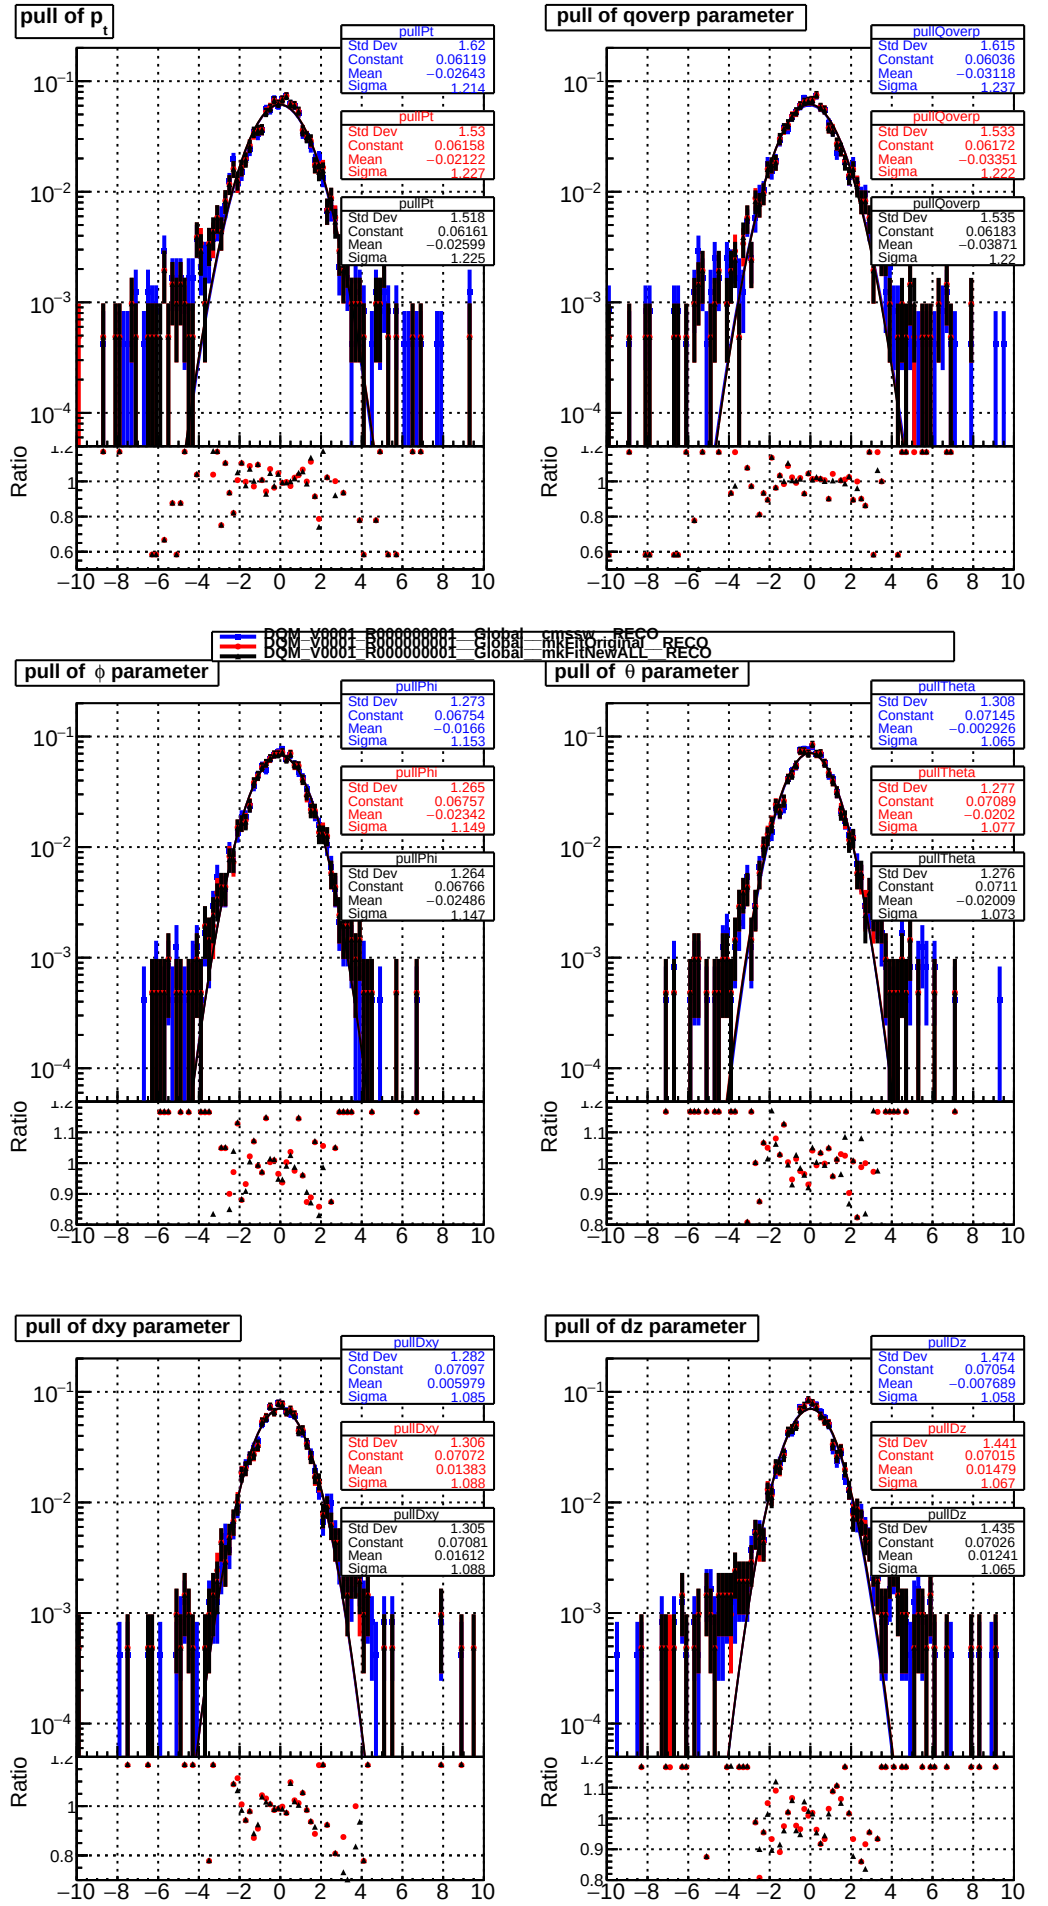
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.62
Constant 0.06119
Mean −0.02643
Sigma 1.214
pullPt
Std Dev 1.53
Constant 0.06158
Mean −0.02122
Sigma 1.227
pullPt
Std Dev 1.518
Constant 0.06161
Mean −0.02599
Sigma 1.225
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.615
Constant 0.06036
Mean −0.03118
Sigma 1.237
pullQoverp
Std Dev 1.533
Constant 0.06172
Mean −0.03351
Sigma 1.222
pullQoverp
Std Dev 1.535
Constant 0.06183
Mean −0.03871
Sigma 1.22
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfwsw__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOrginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewALL__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.273
Constant 0.06754
Mean −0.0166
Sigma 1.153
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.06757
Mean −0.02342
Sigma 1.149
pullPhi
Std Dev 1.264
Constant 0.06766
Mean −0.02486
Sigma 1.147
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.308
Constant 0.07145
Mean −0.002926
Sigma 1.065
pullTheta
Std Dev 1.277
Constant 0.07089
Mean −0.0202
Sigma 1.077
pullTheta
Std Dev 1.276
Constant 0.0711
Mean −0.02009
Sigma 1.073
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.282
Constant 0.07097
Mean 0.005979
Sigma 1.085
pullDxy
Std Dev 1.306
Constant 0.07072
Mean 0.01383
Sigma 1.088
pullDxy
Std Dev 1.305
Constant 0.07081
Mean 0.01612
Sigma 1.088
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.474
Constant 0.07054
Mean −0.007689
Sigma 1.058
pullDz
Std Dev 1.441
Constant 0.07015
Mean 0.01479
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.435
Constant 0.07026
Mean 0.01241
Sigma 1.065
Ratio