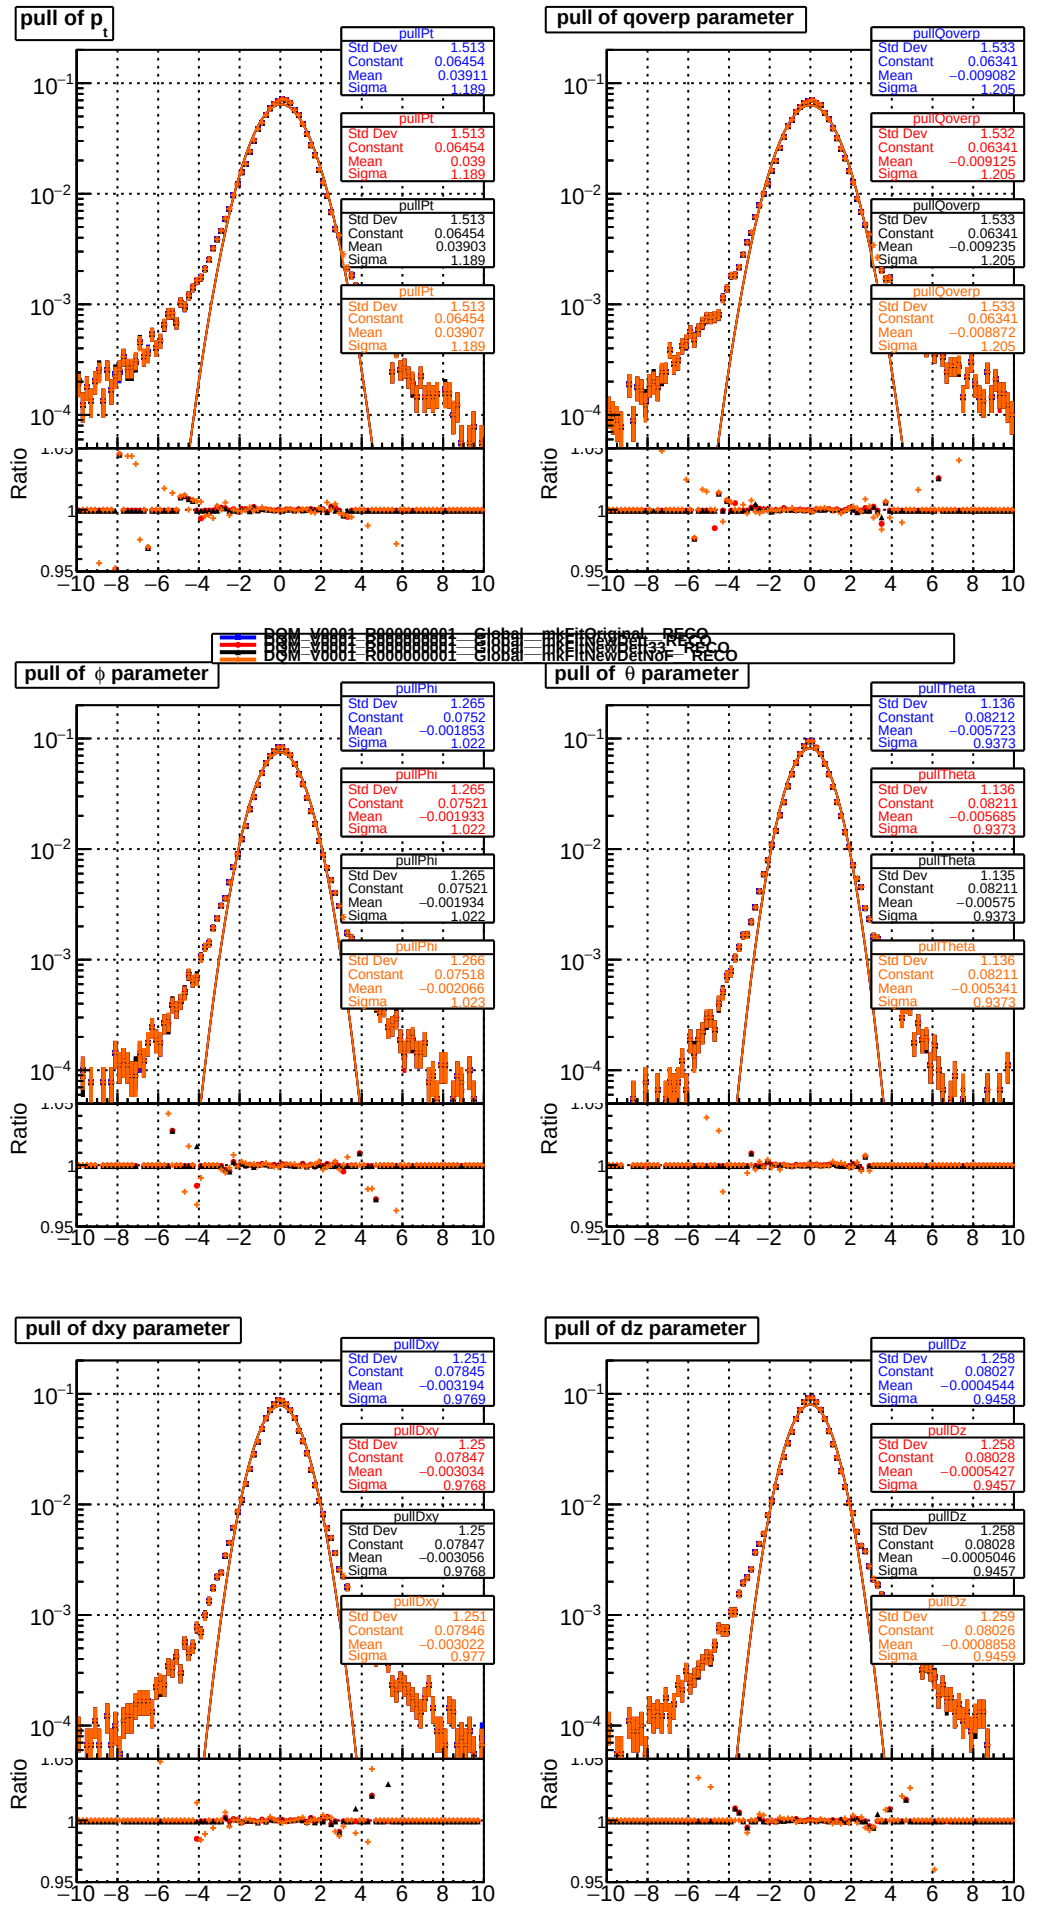
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.513
Constant 0.06454
Mean 0.03911
Sigma 1.189
pullPt
Std Dev 1.513
Constant 0.06454
Mean 0.039
Sigma 1.189
pullPt
Std Dev 1.513
Constant 0.06454
Mean 0.03903
Sigma 1.189
pullPt
Std Dev 1.513
Constant 0.06454
Mean 0.03907
Sigma 1.189
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.533
Constant 0.06341
Mean −0.009082
Sigma 1.205
pullQoverp
Std Dev 1.532
Constant 0.06341
Mean −0.009125
Sigma 1.205
pullQoverp
Std Dev 1.533
Constant 0.06341
Mean −0.009235
Sigma 1.205
pullQoverp
Std Dev 1.533
Constant 0.06341
Mean −0.008872
Sigma 1.205
DQM V0001 R000000001 Global mkFitOriginal RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNewDetIn33 RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNewDetNoF RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.0752
Mean −0.001853
Sigma 1.022
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.07521
Mean −0.001933
Sigma 1.022
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.07521
Mean −0.001934
Sigma 1.022
pullPhi
Std Dev 1.266
Constant 0.07518
Mean −0.002066
Sigma 1.023
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.136
Constant 0.08212
Mean −0.005723
Sigma 0.9373
pullTheta
Std Dev 1.136
Constant 0.08211
Mean −0.005685
Sigma 0.9373
pullTheta
Std Dev 1.135
Constant 0.08211
Mean −0.00575
Sigma 0.9373
pullTheta
Std Dev 1.136
Constant 0.08211
Mean −0.005341
Sigma 0.9373
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.251
Constant 0.07845
Mean −0.003194
Sigma 0.9769
pullDxy
Std Dev 1.25
Constant 0.07847
Mean −0.003034
Sigma 0.9768
pullDxy
Std Dev 1.25
Constant 0.07847
Mean −0.003056
Sigma 0.9768
pullDxy
Std Dev 1.251
Constant 0.07846
Mean −0.003022
Sigma 0.977
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.258
Constant 0.08027
Mean −0.0004544
Sigma 0.9458
pullDz
Std Dev 1.258
Constant 0.08028
Mean −0.0005427
Sigma 0.9457
pullDz
Std Dev 1.258
Constant 0.08028
Mean −0.0005046
Sigma 0.9457
pullDz
Std Dev 1.259
Constant 0.08026
Mean −0.0008858
Sigma 0.9459
Ratio