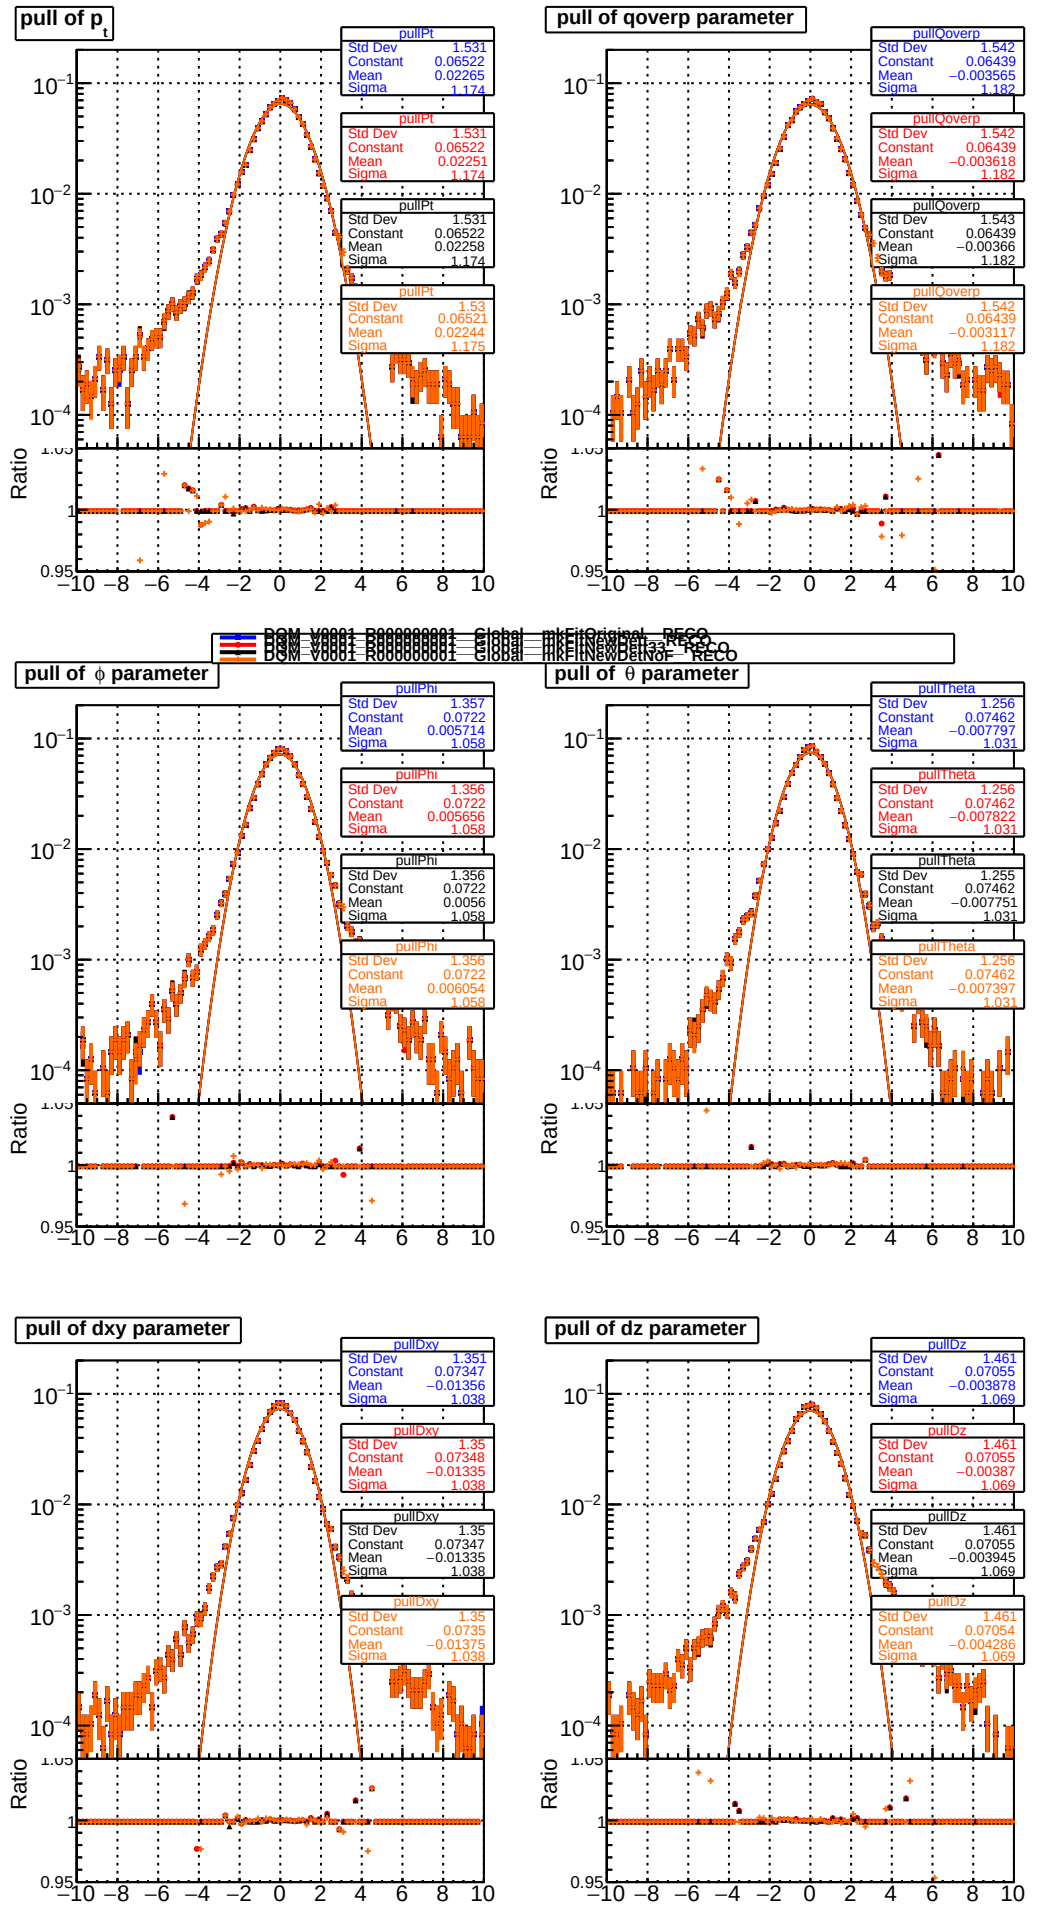
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.531
Constant 0.06522
Mean 0.02265
Sigma 1.174
pullPt
Std Dev 1.531
Constant 0.06522
Mean 0.02251
Sigma 1.174
pullPt
Std Dev 1.531
Constant 0.06522
Mean 0.02258
Sigma 1.174
pullPt
Std Dev 1.53
Constant 0.06521
Mean 0.02244
Sigma 1.175
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06439
Mean −0.003565
Sigma 1.182
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06439
Mean −0.003618
Sigma 1.182
pullQoverp
Std Dev 1.543
Constant 0.06439
Mean −0.00366
Sigma 1.182
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06439
Mean −0.003117
Sigma 1.182
DQM V0001 R000000001 Global mkFitOriginal RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNewDetIter3 RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNewDetNoF RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.357
Constant 0.0722
Mean 0.005714
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.356
Constant 0.0722
Mean 0.005656
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.356
Constant 0.0722
Mean 0.0056
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.356
Constant 0.0722
Mean 0.006054
Sigma 1.058
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.256
Constant 0.07462
Mean −0.007797
Sigma 1.031
pullTheta
Std Dev 1.256
Constant 0.07462
Mean −0.007822
Sigma 1.031
pullTheta
Std Dev 1.255
Constant 0.07462
Mean −0.007751
Sigma 1.031
pullTheta
Std Dev 1.256
Constant 0.07462
Mean −0.007397
Sigma 1.031
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.351
Constant 0.07347
Mean −0.01356
Sigma 1.038
pullDxy
Std Dev 1.35
Constant 0.07348
Mean −0.01335
Sigma 1.038
pullDxy
Std Dev 1.35
Constant 0.07347
Mean −0.01335
Sigma 1.038
pullDxy
Std Dev 1.35
Constant 0.0735
Mean −0.01375
Sigma 1.038
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07055
Mean −0.003878
Sigma 1.069
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07055
Mean −0.00387
Sigma 1.069
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07055
Mean −0.003945
Sigma 1.069
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07054
Mean −0.004286
Sigma 1.069
Ratio