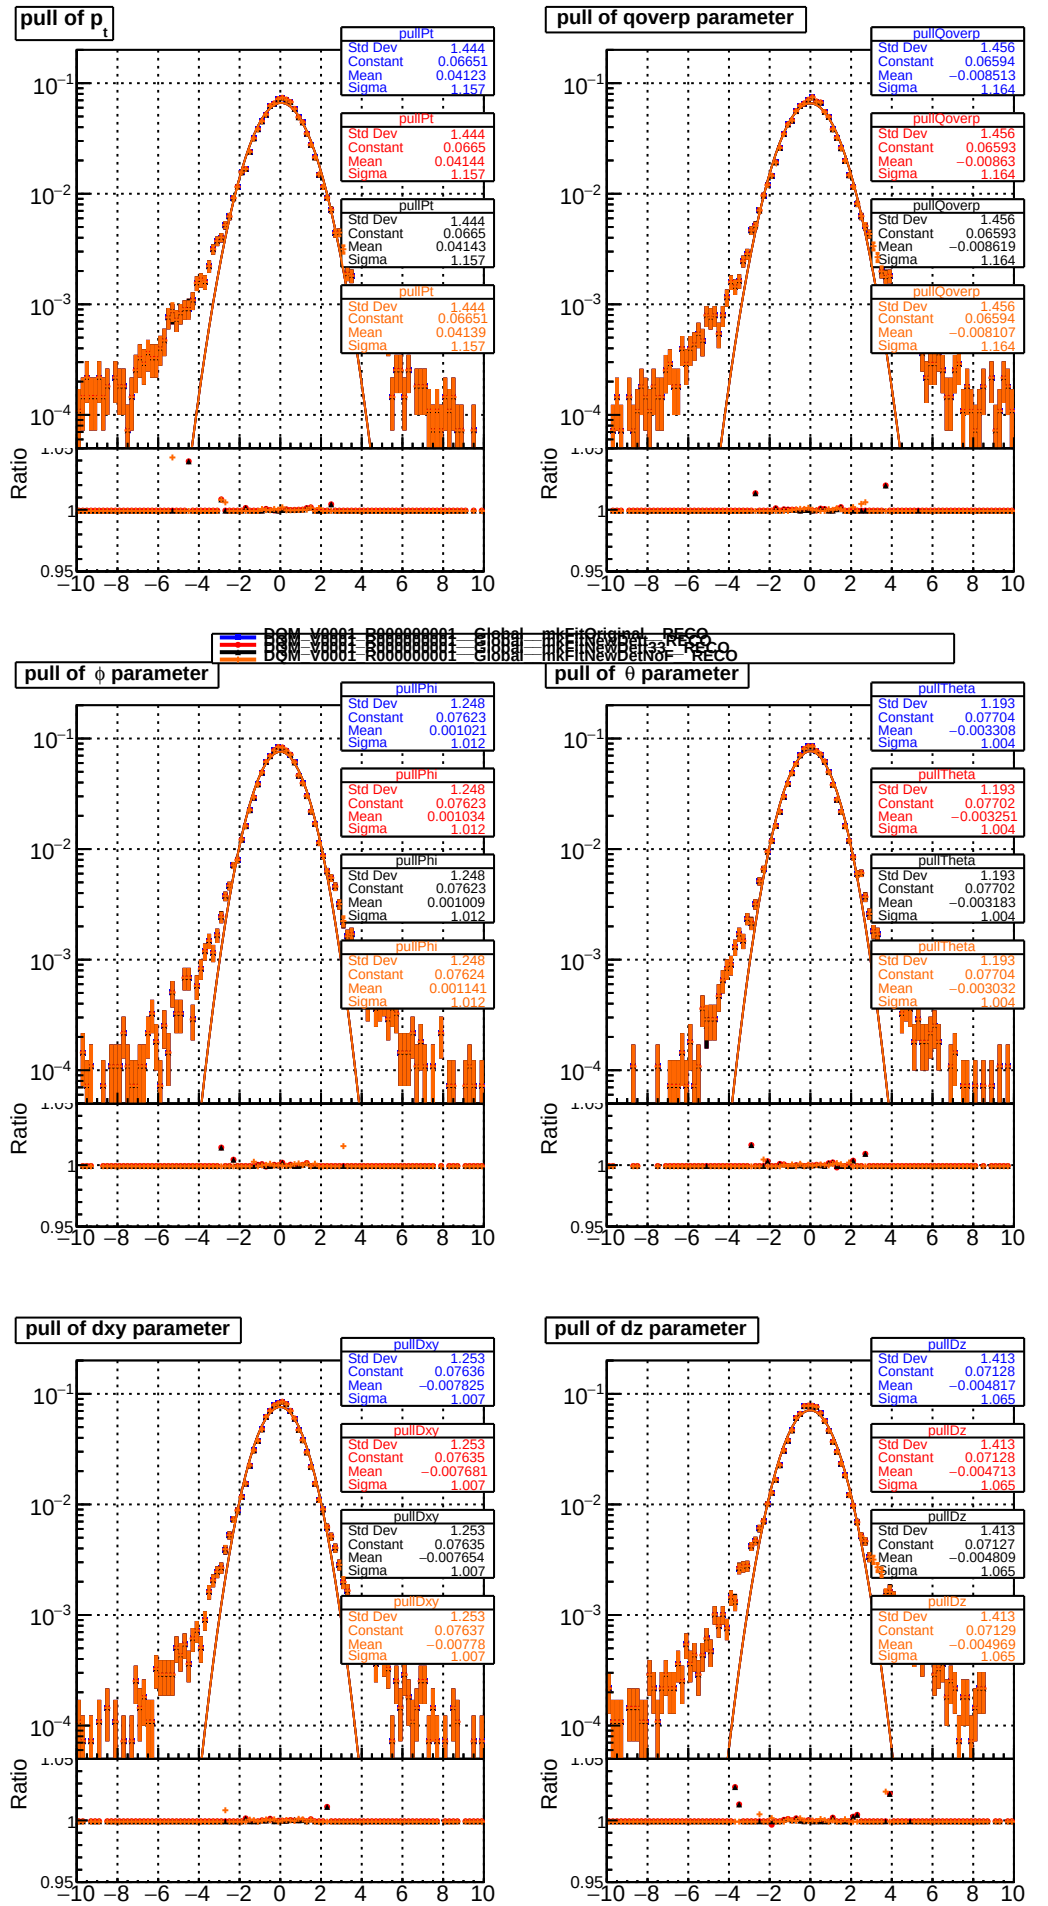
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.06651
Mean 0.04123
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.0665
Mean 0.04144
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.0665
Mean 0.04143
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.06651
Mean 0.04139
Sigma 1.157
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06594
Mean −0.008513
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06593
Mean −0.00863
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06593
Mean −0.008619
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06594
Mean −0.008107
Sigma 1.164
DQM V0001 R000000001 Global mkFitOriginal RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNewDetIn33 RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNewDetNoF RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07623
Mean 0.001021
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07623
Mean 0.001034
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07623
Mean 0.001009
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07624
Mean 0.001141
Sigma 1.012
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07704
Mean −0.003308
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07702
Mean −0.003251
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07702
Mean −0.003183
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07704
Mean −0.003032
Sigma 1.004
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07636
Mean −0.007825
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07635
Mean −0.007681
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07635
Mean −0.007654
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07637
Mean −0.00778
Sigma 1.007
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07128
Mean −0.004817
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07128
Mean −0.004713
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07127
Mean −0.004809
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07129
Mean −0.004969
Sigma 1.065
Ratio