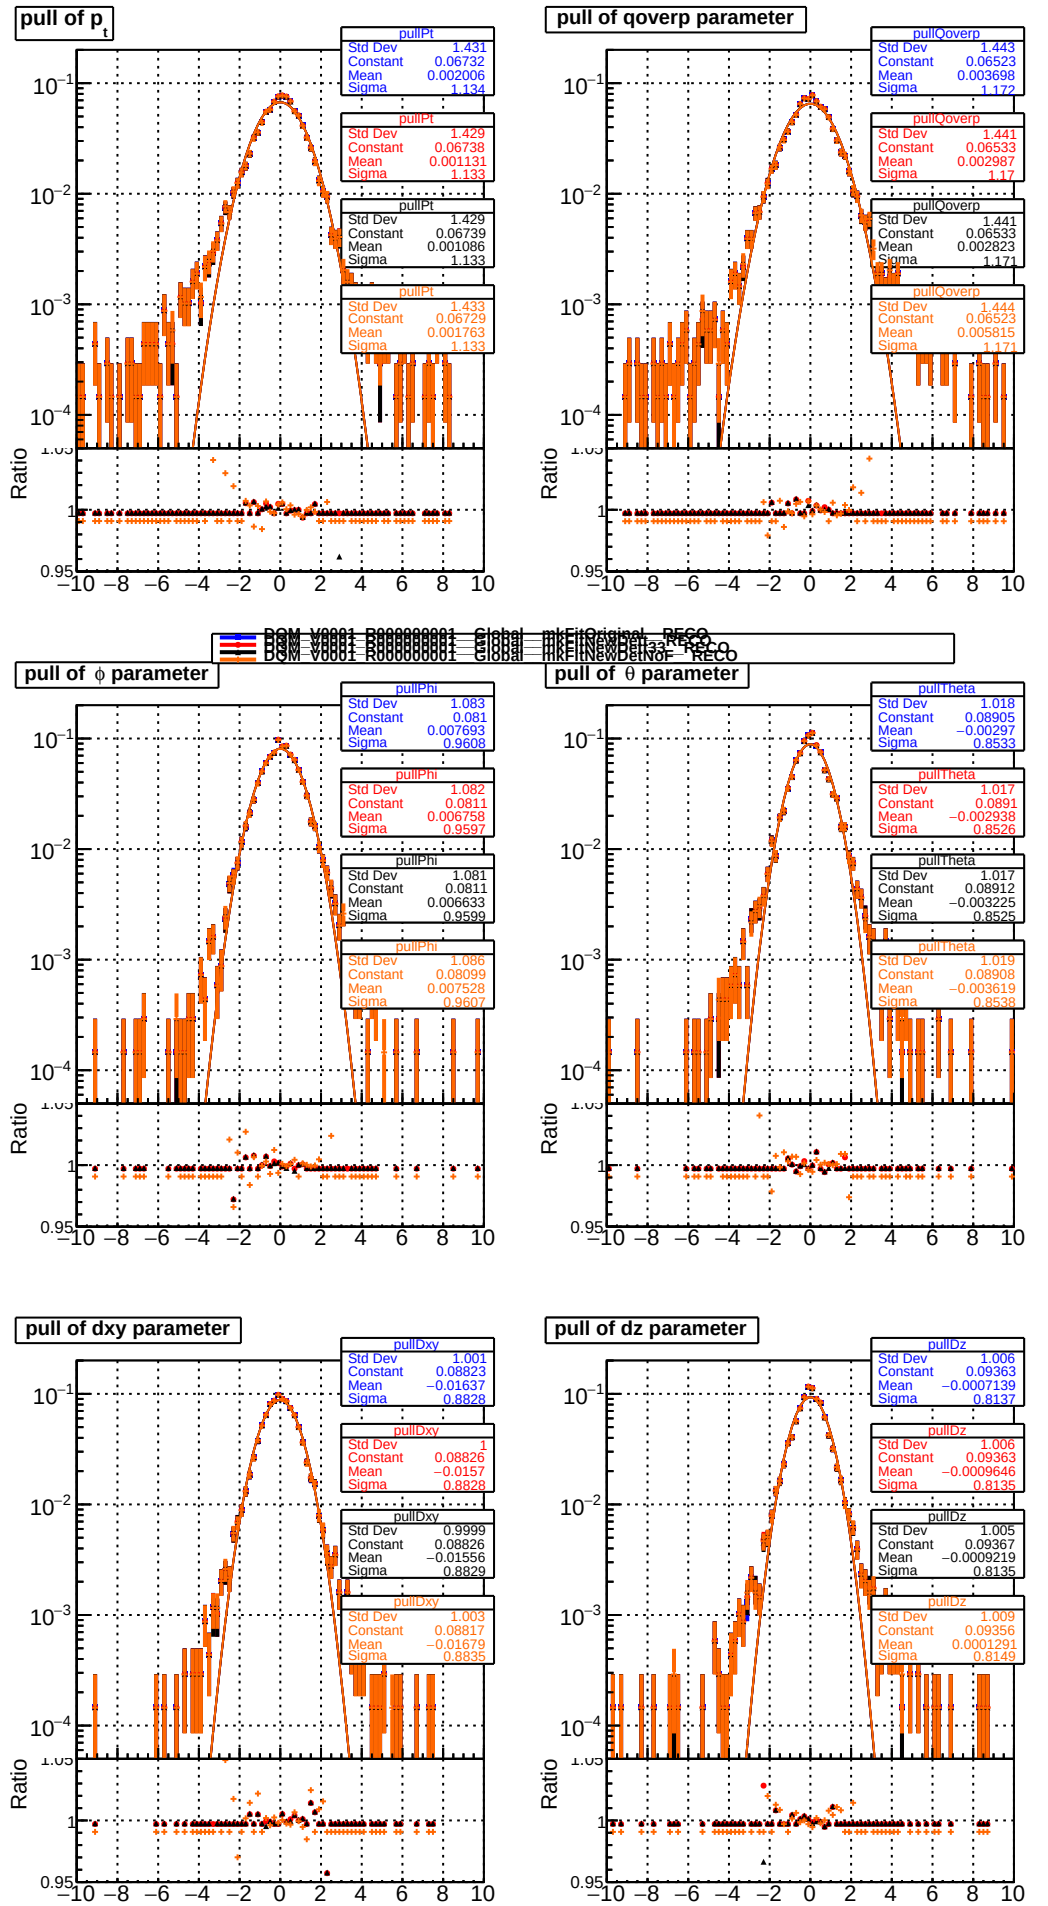
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06732
Mean 0.002006
Sigma 1.134
pullPt
Std Dev 1.429
Constant 0.06738
Mean 0.001131
Sigma 1.133
pullPt
Std Dev 1.429
Constant 0.06739
Mean 0.001086
Sigma 1.133
pullPt
Std Dev 1.433
Constant 0.06729
Mean 0.001763
Sigma 1.133
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06523
Mean 0.003698
Sigma 1.172
pullQoverp
Std Dev 1.441
Constant 0.06533
Mean 0.002987
Sigma 1.17
pullQoverp
Std Dev 1.441
Constant 0.06533
Mean 0.002823
Sigma 1.171
pullQoverp
Std Dev 1.444
Constant 0.06523
Mean 0.005815
Sigma 1.171
DQM V0001 R000000001 Global mkFitOriginal RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNewDetIn33 RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNewDetNoF RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.083
Constant 0.081
Mean 0.007693
Sigma 0.9608
pullPhi
Std Dev 1.082
Constant 0.0811
Mean 0.006758
Sigma 0.9597
pullPhi
Std Dev 1.081
Constant 0.0811
Mean 0.006633
Sigma 0.9599
pullPhi
Std Dev 1.086
Constant 0.08099
Mean 0.007528
Sigma 0.9607
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08905
Mean −0.00297
Sigma 0.8533
pullTheta
Std Dev 1.017
Constant 0.0891
Mean −0.002938
Sigma 0.8526
pullTheta
Std Dev 1.017
Constant 0.08912
Mean −0.003225
Sigma 0.8525
pullTheta
Std Dev 1.019
Constant 0.08908
Mean −0.003619
Sigma 0.8538
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.001
Constant 0.08823
Mean −0.01637
Sigma 0.8828
pullDxy
Std Dev 1
Constant 0.08826
Mean −0.0157
Sigma 0.8828
pullDxy
Std Dev 0.9999
Constant 0.08826
Mean −0.01556
Sigma 0.8829
pullDxy
Std Dev 1.003
Constant 0.08817
Mean −0.01679
Sigma 0.8835
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09363
Mean −0.0007139
Sigma 0.8137
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09363
Mean −0.0009646
Sigma 0.8135
pullDz
Std Dev 1.005
Constant 0.09367
Mean −0.0009219
Sigma 0.8135
pullDz
Std Dev 1.009
Constant 0.09356
Mean 0.0001291
Sigma 0.8149
Ratio