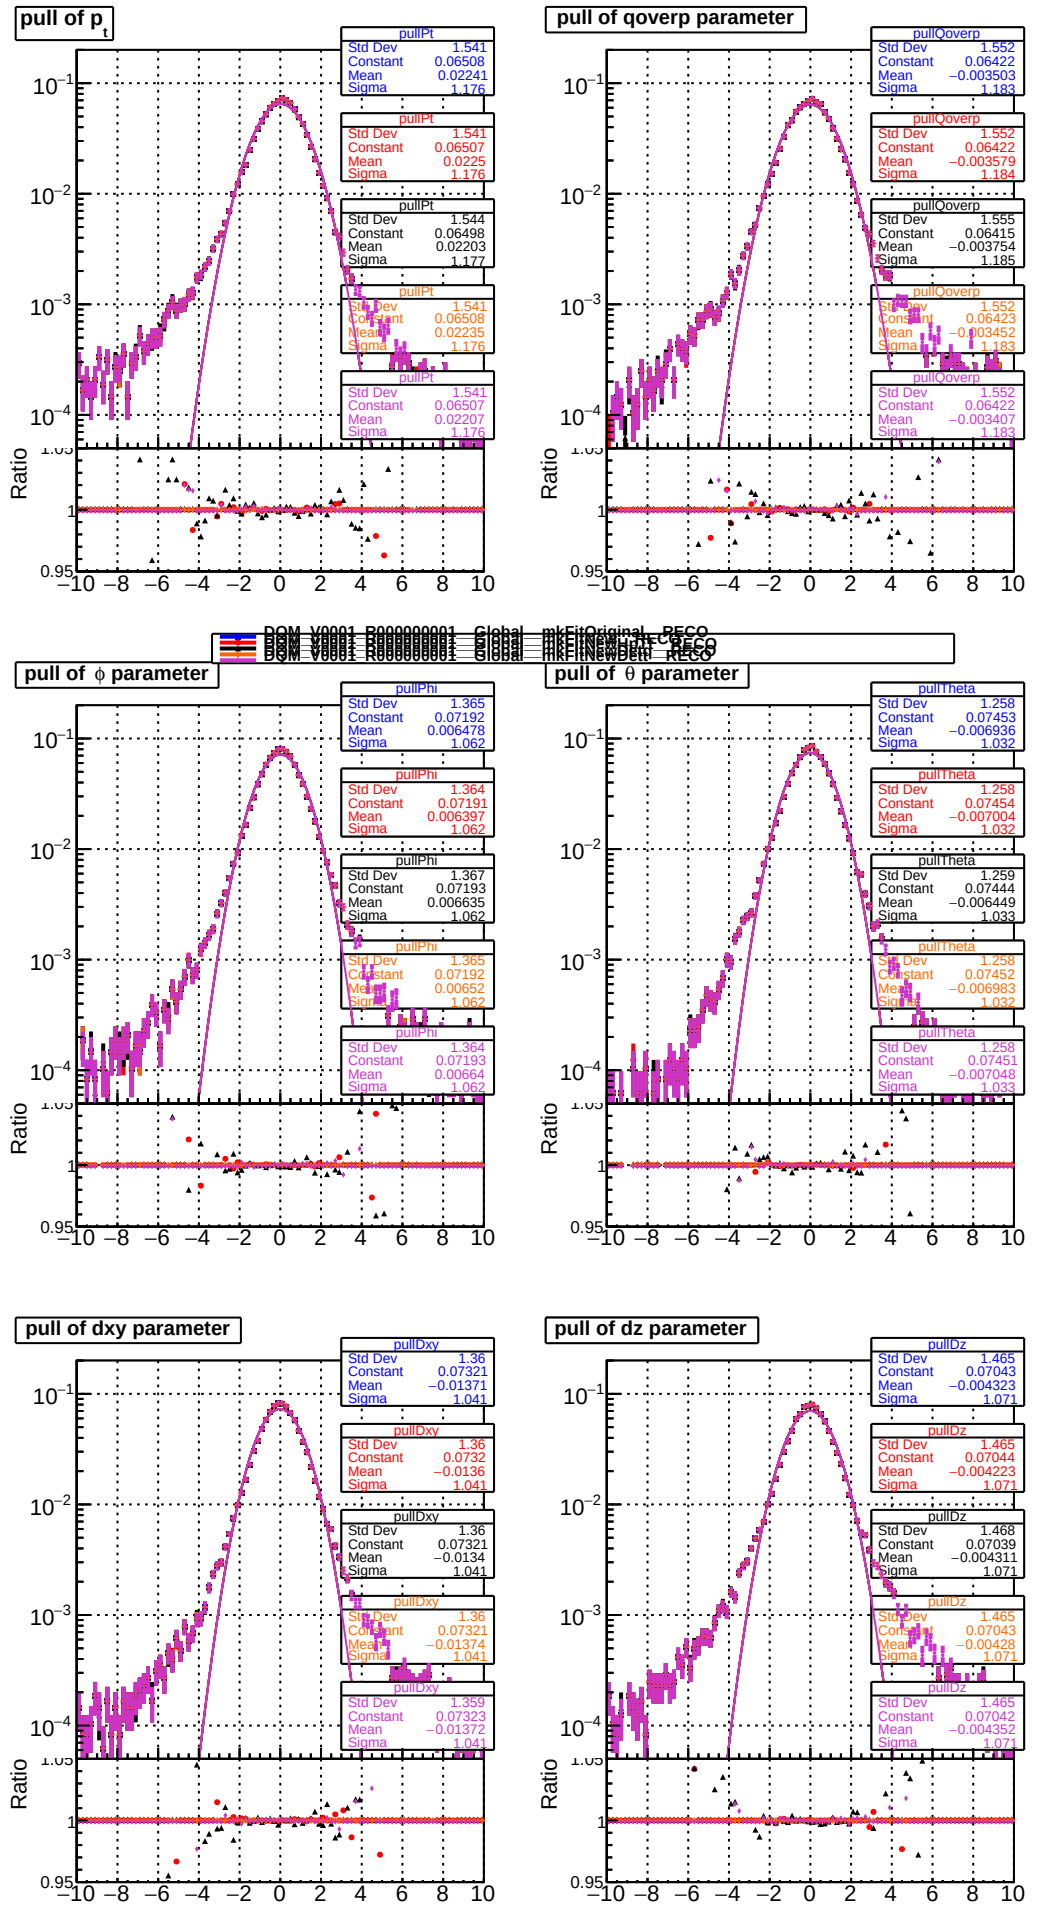
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.541
Constant 0.06508
Mean 0.02241
Sigma 1.176
pullPt
Std Dev 1.541
Constant 0.06507
Mean 0.0225
Sigma 1.176
pullPt
Std Dev 1.544
Constant 0.06498
Mean 0.02203
Sigma 1.177
pullPt
Std Dev 1.541
Constant 0.06508
Mean 0.02235
Sigma 1.176
pullPt
Std Dev 1.541
Constant 0.06507
Mean 0.02207
Sigma 1.176
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.552
Constant 0.06422
Mean −0.003503
Sigma 1.183
pullQoverp
Std Dev 1.552
Constant 0.06422
Mean −0.003579
Sigma 1.184
pullQoverp
Std Dev 1.555
Constant 0.06415
Mean −0.003754
Sigma 1.185
pullQoverp
Std Dev 1.552
Constant 0.06423
Mean −0.003452
Sigma 1.183
pullQoverp
Std Dev 1.552
Constant 0.06422
Mean −0.003407
Sigma 1.183
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.365
Constant 0.07192
Mean 0.006478
Sigma 1.062
pullPhi
Std Dev 1.364
Constant 0.07191
Mean 0.006397
Sigma 1.062
pullPhi
Std Dev 1.367
Constant 0.07193
Mean 0.006635
Sigma 1.062
pullPhi
Std Dev 1.365
Constant 0.07192
Mean 0.00652
Sigma 1.062
pullPhi
Std Dev 1.364
Constant 0.07193
Mean 0.00664
Sigma 1.062
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.258
Constant 0.07453
Mean −0.006936
Sigma 1.032
pullTheta
Std Dev 1.258
Constant 0.07454
Mean −0.007004
Sigma 1.032
pullTheta
Std Dev 1.259
Constant 0.07444
Mean −0.006449
Sigma 1.033
pullTheta
Std Dev 1.258
Constant 0.07452
Mean −0.006983
Sigma 1.032
pullTheta
Std Dev 1.258
Constant 0.07451
Mean −0.007048
Sigma 1.033
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.36
Constant 0.07321
Mean −0.01371
Sigma 1.041
pullDxy
Std Dev 1.36
Constant 0.0732
Mean −0.0136
Sigma 1.041
pullDxy
Std Dev 1.36
Constant 0.07321
Mean −0.0134
Sigma 1.041
pullDxy
Std Dev 1.36
Constant 0.07321
Mean −0.01374
Sigma 1.041
pullDxy
Std Dev 1.359
Constant 0.07323
Mean −0.01372
Sigma 1.041
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.465
Constant 0.07043
Mean −0.004323
Sigma 1.071
pullDz
Std Dev 1.465
Constant 0.07044
Mean −0.004223
Sigma 1.071
pullDz
Std Dev 1.468
Constant 0.07039
Mean −0.004311
Sigma 1.071
pullDz
Std Dev 1.465
Constant 0.07043
Mean −0.00428
Sigma 1.071
pullDz
Std Dev 1.465
Constant 0.07042
Mean −0.004352
Sigma 1.071
Ratio