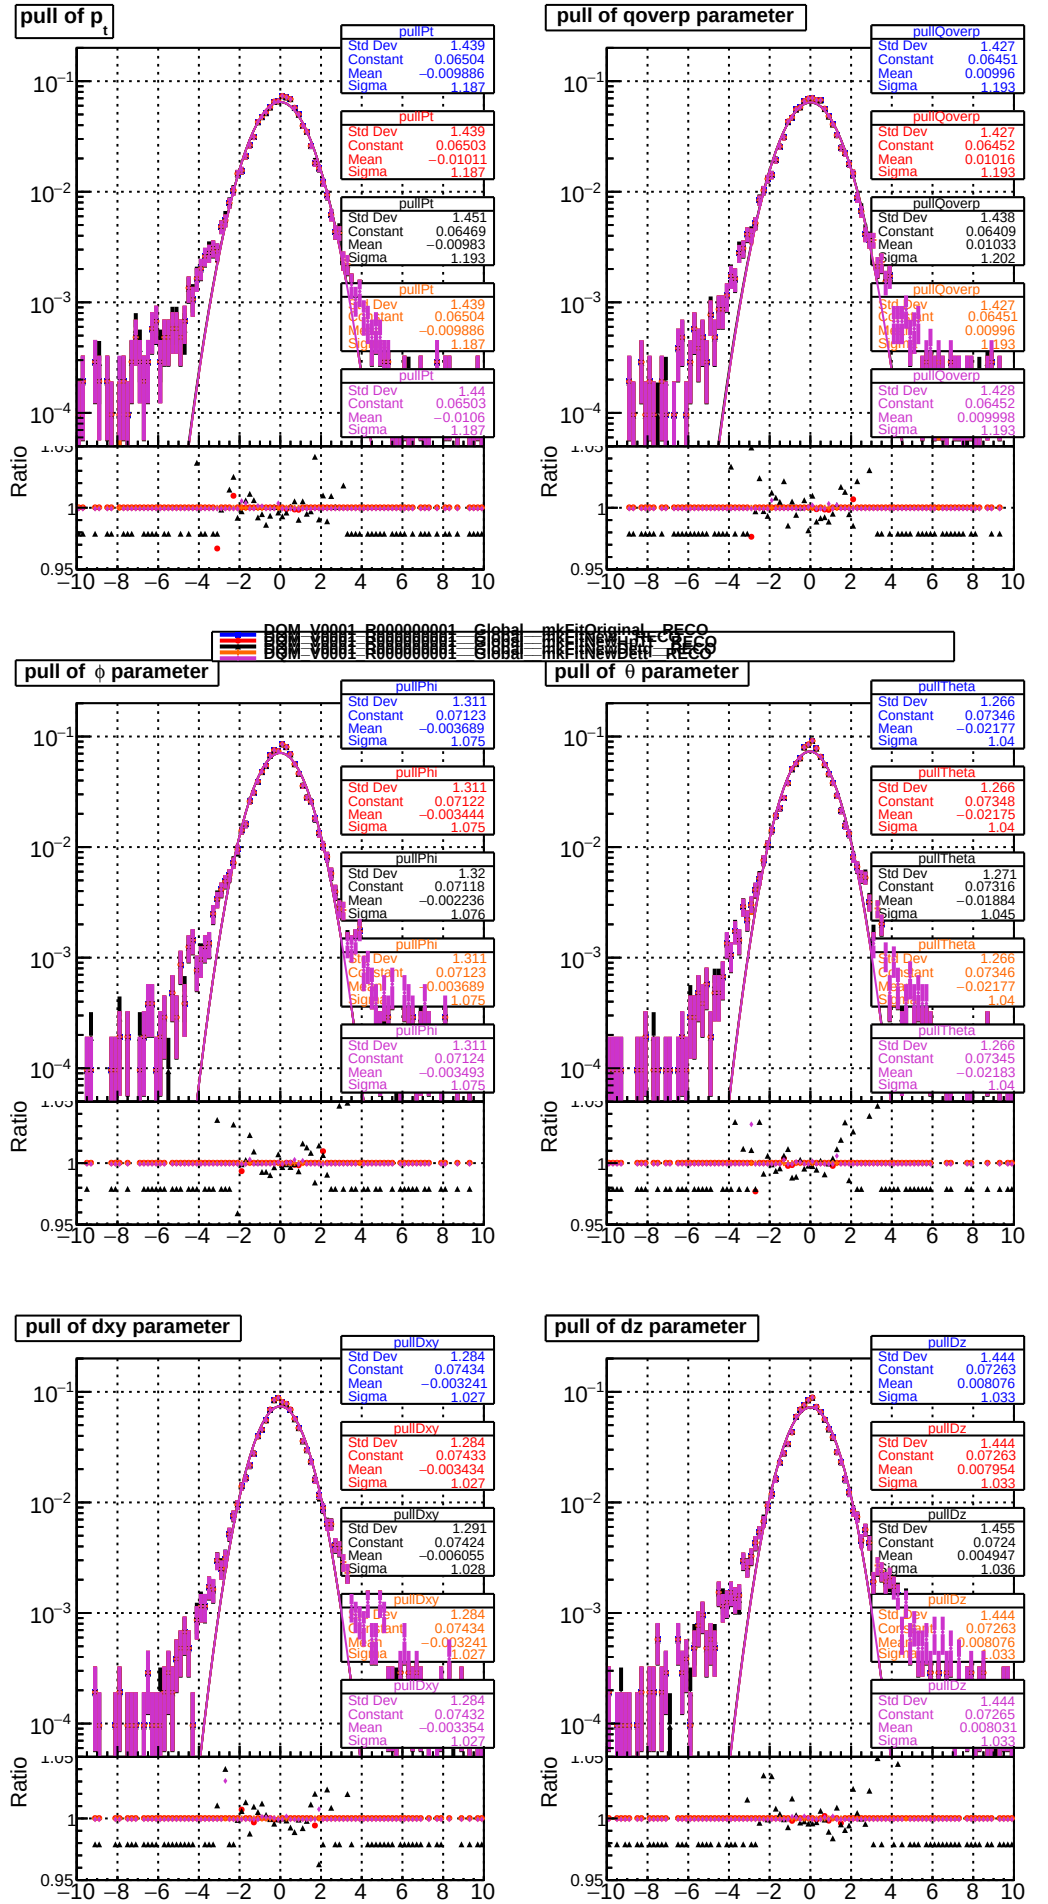
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.439
Constant 0.06504
Mean −0.009886
Sigma 1.187
pullPt
Std Dev 1.439
Constant 0.06503
Mean −0.01011
Sigma 1.187
pullPt
Std Dev 1.451
Constant 0.06469
Mean −0.00983
Sigma 1.193
pullPt
Std Dev 1.439
Constant 0.06504
Mean −0.009886
Sigma 1.187
pullPt
Std Dev 1.44
Constant 0.06503
Mean −0.0106
Sigma 1.187
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.427
Constant 0.06451
Mean 0.00996
Sigma 1.193
pullQoverp
Std Dev 1.427
Constant 0.06452
Mean 0.01016
Sigma 1.193
pullQoverp
Std Dev 1.438
Constant 0.06409
Mean 0.01033
Sigma 1.202
pullQoverp
Std Dev 1.427
Constant 0.06451
Mean 0.00996
Sigma 1.193
pullQoverp
Std Dev 1.428
Constant 0.06452
Mean 0.009998
Sigma 1.193
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.311
Constant 0.07123
Mean −0.003689
Sigma 1.075
pullPhi
Std Dev 1.311
Constant 0.07122
Mean −0.003444
Sigma 1.075
pullPhi
Std Dev 1.32
Constant 0.07118
Mean −0.002236
Sigma 1.076
pullPhi
Std Dev 1.311
Constant 0.07123
Mean −0.003689
Sigma 1.075
pullPhi
Std Dev 1.311
Constant 0.07124
Mean −0.003493
Sigma 1.075
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.266
Constant 0.07346
Mean −0.02177
Sigma 1.04
pullTheta
Std Dev 1.266
Constant 0.07348
Mean −0.02175
Sigma 1.04
pullTheta
Std Dev 1.271
Constant 0.07316
Mean −0.01884
Sigma 1.045
pullTheta
Std Dev 1.266
Constant 0.07346
Mean −0.02177
Sigma 1.04
pullTheta
Std Dev 1.266
Constant 0.07345
Mean −0.02183
Sigma 1.04
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.284
Constant 0.07434
Mean −0.003241
Sigma 1.027
pullDxy
Std Dev 1.284
Constant 0.07433
Mean −0.003434
Sigma 1.027
pullDxy
Std Dev 1.291
Constant 0.07424
Mean −0.006055
Sigma 1.028
pullDxy
Std Dev 1.284
Constant 0.07434
Mean −0.003241
Sigma 1.027
pullDxy
Std Dev 1.284
Constant 0.07432
Mean −0.003354
Sigma 1.027
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.444
Constant 0.07263
Mean 0.008076
Sigma 1.033
pullDz
Std Dev 1.444
Constant 0.07263
Mean 0.007954
Sigma 1.033
pullDz
Std Dev 1.455
Constant 0.0724
Mean 0.004947
Sigma 1.036
pullDz
Std Dev 1.444
Constant 0.07263
Mean 0.008076
Sigma 1.033
pullDz
Std Dev 1.444
Constant 0.07265
Mean 0.008031
Sigma 1.033
Ratio