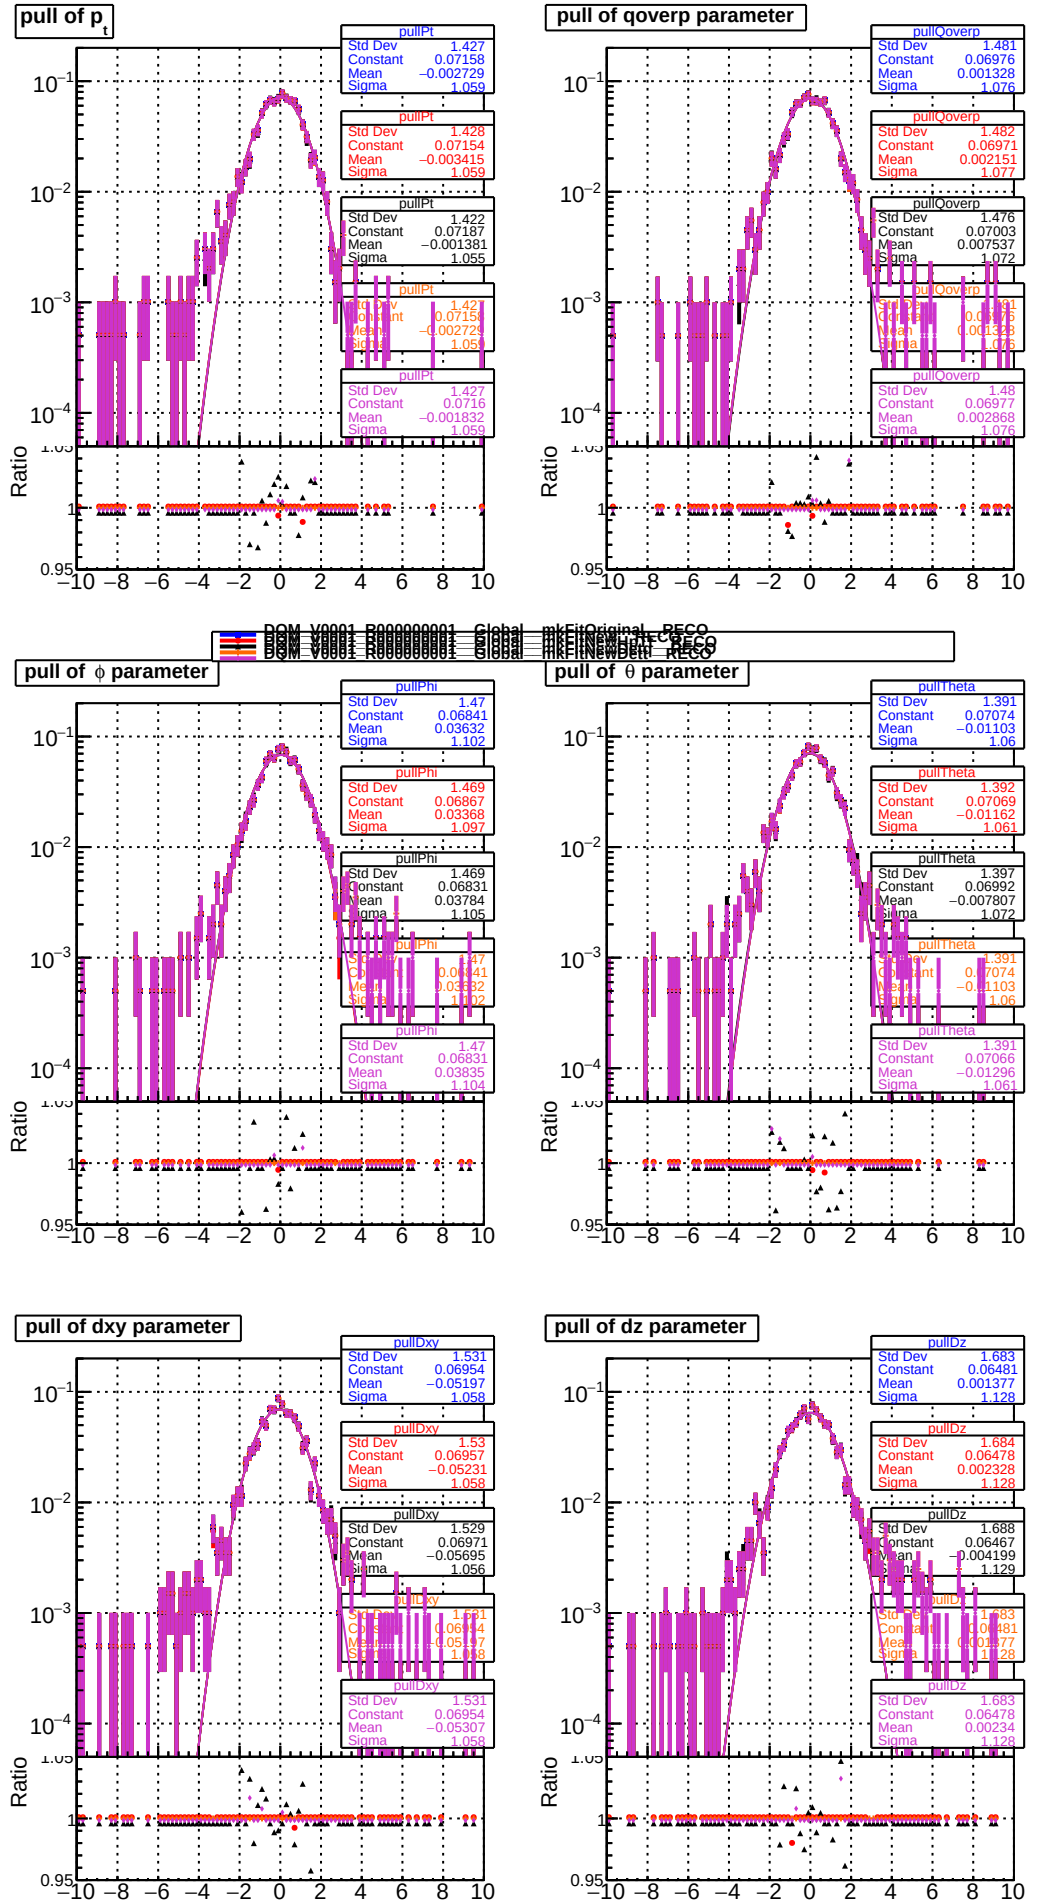
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.427
Constant 0.07158
Mean −0.002729
Sigma 1.059
pullPt
Std Dev 1.428
Constant 0.07154
Mean −0.003415
Sigma 1.059
pullPt
Std Dev 1.422
Constant 0.07187
Mean −0.001381
Sigma 1.055
pullPt
Std Dev 1.427
Constant 0.07158
Mean −0.002729
Sigma 1.059
pullPt
Std Dev 1.427
Constant 0.0716
Mean −0.001832
Sigma 1.059
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.481
Constant 0.06976
Mean 0.001328
Sigma 1.076
pullQoverp
Std Dev 1.482
Constant 0.06971
Mean 0.002151
Sigma 1.077
pullQoverp
Std Dev 1.476
Constant 0.07003
Mean 0.007537
Sigma 1.072
pullQoverp
Std Dev 1.481
Constant 0.06976
Mean 0.001328
Sigma 1.076
pullQoverp
Std Dev 1.48
Constant 0.06977
Mean 0.002868
Sigma 1.076
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBefit__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBefit__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.47
Constant 0.06841
Mean 0.03632
Sigma 1.102
pullPhi
Std Dev 1.469
Constant 0.06867
Mean 0.03368
Sigma 1.097
pullPhi
Std Dev 1.469
Constant 0.06831
Mean 0.03784
Sigma 1.105
pullPhi
Std Dev 1.47
Constant 0.06841
Mean 0.03632
Sigma 1.102
pullPhi
Std Dev 1.47
Constant 0.06831
Mean 0.03835
Sigma 1.104
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.391
Constant 0.07074
Mean −0.01103
Sigma 1.06
pullTheta
Std Dev 1.392
Constant 0.07069
Mean −0.01162
Sigma 1.061
pullTheta
Std Dev 1.397
Constant 0.06992
Mean −0.007807
Sigma 1.072
pullTheta
Std Dev 1.391
Constant 0.07074
Mean −0.01103
Sigma 1.06
pullTheta
Std Dev 1.391
Constant 0.07066
Mean −0.01296
Sigma 1.061
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.531
Constant 0.06954
Mean −0.05197
Sigma 1.058
pullDxy
Std Dev 1.53
Constant 0.06957
Mean −0.05231
Sigma 1.058
pullDxy
Std Dev 1.529
Constant 0.06971
Mean −0.05695
Sigma 1.056
pullDxy
Std Dev 1.531
Constant 0.06954
Mean −0.05197
Sigma 1.058
pullDxy
Std Dev 1.531
Constant 0.06954
Mean −0.05307
Sigma 1.058
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.683
Constant 0.06481
Mean 0.001377
Sigma 1.128
pullDz
Std Dev 1.684
Constant 0.06478
Mean 0.002328
Sigma 1.128
pullDz
Std Dev 1.688
Constant 0.06467
Mean −0.004199
Sigma 1.129
pullDz
Std Dev 1.683
Constant 0.06481
Mean 0.001377
Sigma 1.128
pullDz
Std Dev 1.683
Constant 0.06478
Mean 0.00234
Sigma 1.128
Ratio