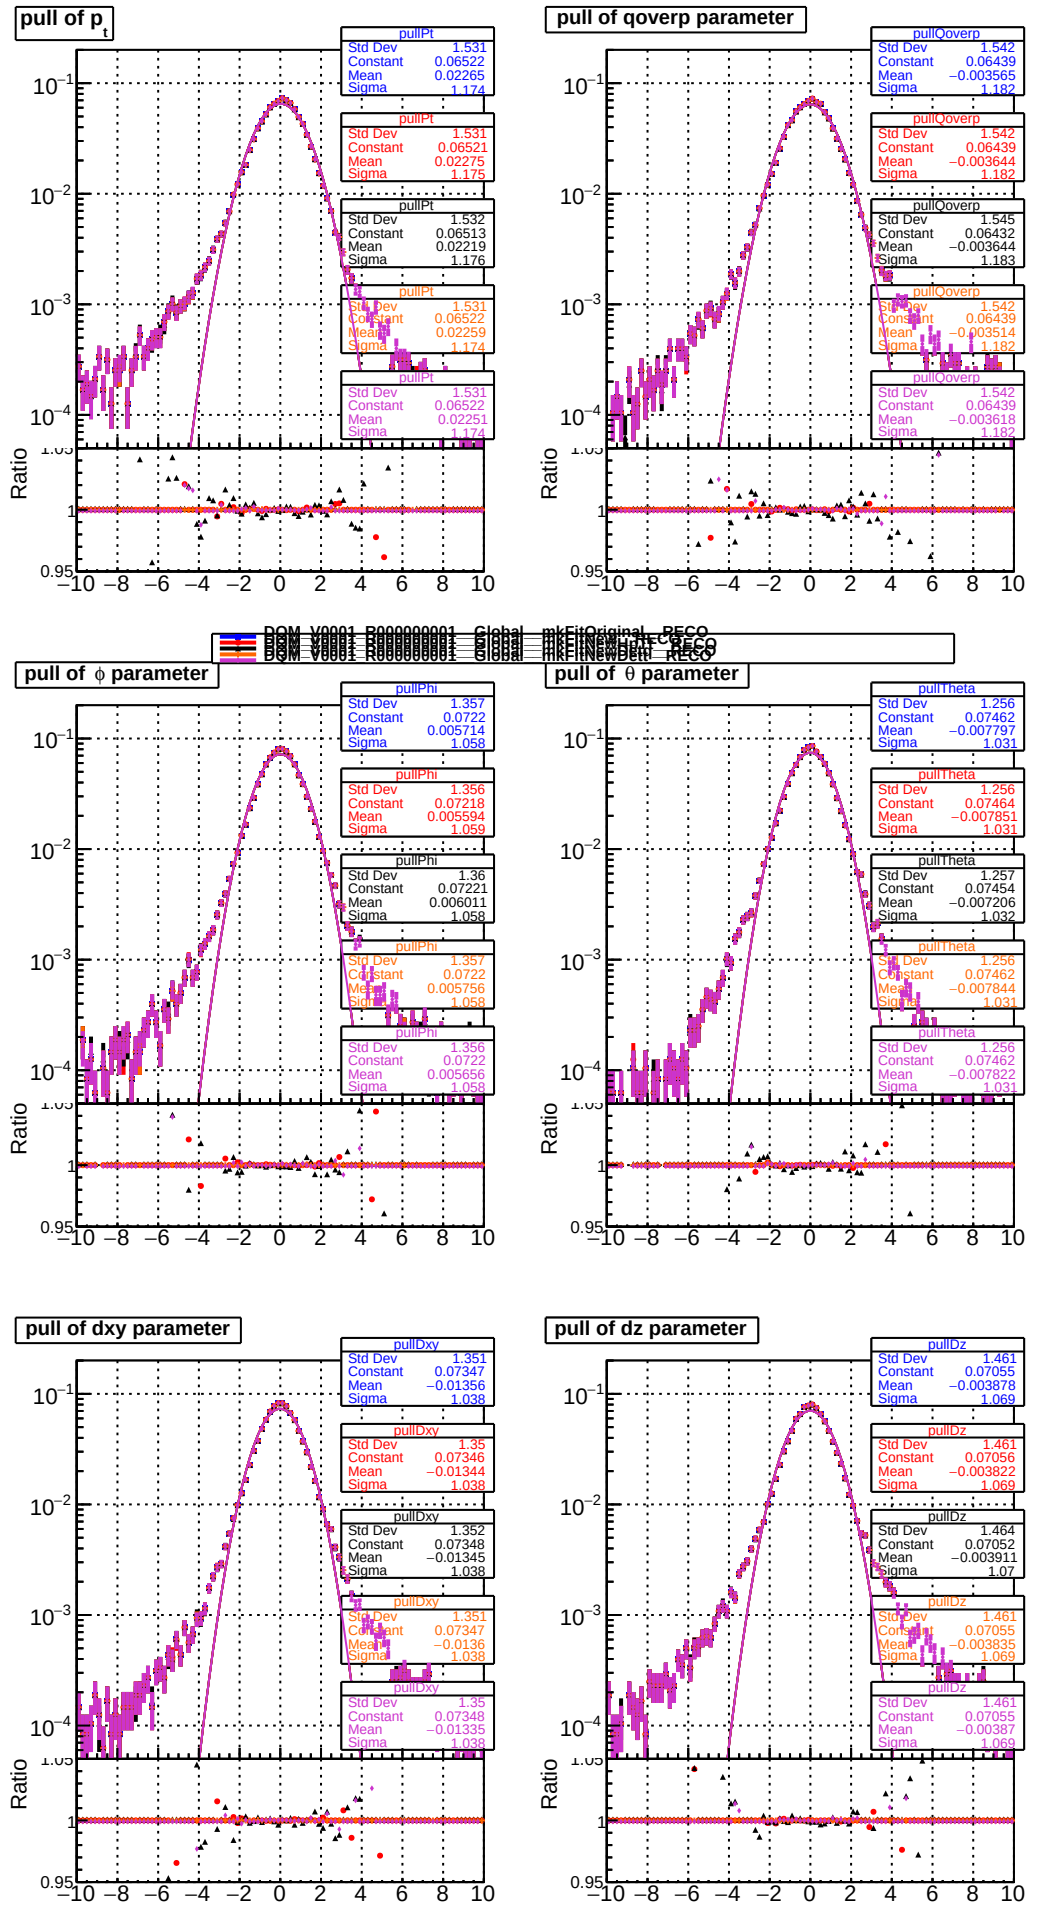
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.531
Constant 0.06522
Mean 0.02265
Sigma 1.174
pullPt
Std Dev 1.531
Constant 0.06521
Mean 0.02275
Sigma 1.175
pullPt
Std Dev 1.532
Constant 0.06513
Mean 0.02219
Sigma 1.176
pullPt
Std Dev 1.531
Constant 0.06522
Mean 0.02259
Sigma 1.174
pullPt
Std Dev 1.531
Constant 0.06522
Mean 0.02251
Sigma 1.174
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06439
Mean −0.003565
Sigma 1.182
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06439
Mean −0.003644
Sigma 1.182
pullQoverp
Std Dev 1.545
Constant 0.06432
Mean −0.003644
Sigma 1.183
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06439
Mean −0.003514
Sigma 1.182
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06439
Mean −0.003618
Sigma 1.182
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBefit__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBefit__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.357
Constant 0.0722
Mean 0.005714
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.356
Constant 0.07218
Mean 0.005594
Sigma 1.059
pullPhi
Std Dev 1.36
Constant 0.07221
Mean 0.006011
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.357
Constant 0.0722
Mean 0.005756
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.356
Constant 0.0722
Mean 0.005656
Sigma 1.058
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.256
Constant 0.07462
Mean −0.007797
Sigma 1.031
pullTheta
Std Dev 1.256
Constant 0.07464
Mean −0.007851
Sigma 1.031
pullTheta
Std Dev 1.257
Constant 0.07454
Mean −0.007206
Sigma 1.032
pullTheta
Std Dev 1.256
Constant 0.07462
Mean −0.007844
Sigma 1.031
pullTheta
Std Dev 1.256
Constant 0.07462
Mean −0.007822
Sigma 1.031
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.351
Constant 0.07347
Mean −0.01356
Sigma 1.038
pullDxy
Std Dev 1.35
Constant 0.07346
Mean −0.01344
Sigma 1.038
pullDxy
Std Dev 1.352
Constant 0.07348
Mean −0.01345
Sigma 1.038
pullDxy
Std Dev 1.351
Constant 0.07347
Mean −0.0136
Sigma 1.038
pullDxy
Std Dev 1.35
Constant 0.07348
Mean −0.01335
Sigma 1.038
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07055
Mean −0.003878
Sigma 1.069
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07056
Mean −0.003822
Sigma 1.069
pullDz
Std Dev 1.464
Constant 0.07052
Mean −0.003911
Sigma 1.07
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07055
Mean −0.003835
Sigma 1.069
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07055
Mean −0.00387
Sigma 1.069
Ratio