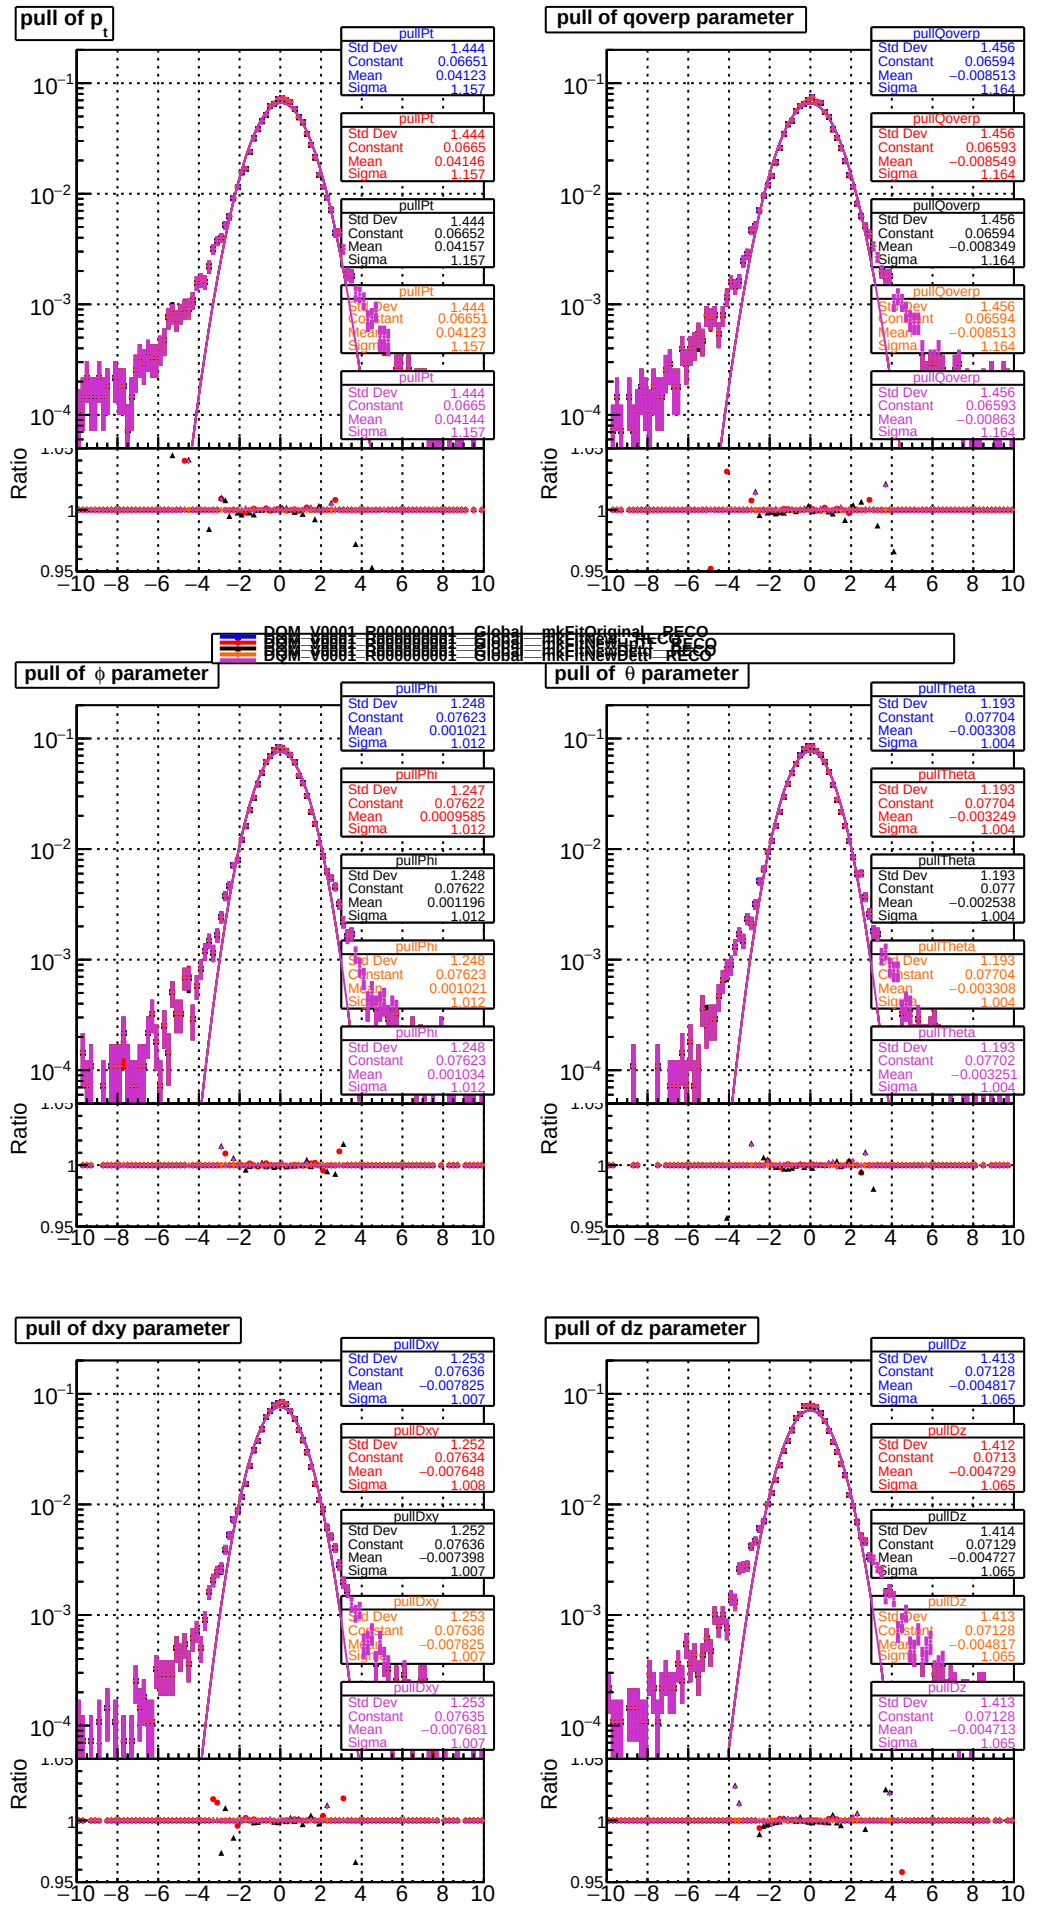
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.06651
Mean 0.04123
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.0665
Mean 0.04146
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.06652
Mean 0.04157
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.06651
Mean 0.04123
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.0665
Mean 0.04144
Sigma 1.157
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06594
Mean −0.008513
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06593
Mean −0.008549
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06594
Mean −0.008349
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06594
Mean −0.008513
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06593
Mean −0.00863
Sigma 1.164
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07623
Mean 0.001021
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.247
Constant 0.07622
Mean 0.0009585
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07622
Mean 0.001196
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07623
Mean 0.001021
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07623
Mean 0.001034
Sigma 1.012
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07704
Mean −0.003308
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07704
Mean −0.003249
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.077
Mean −0.002538
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07704
Mean −0.003308
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07702
Mean −0.003251
Sigma 1.004
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07636
Mean −0.007825
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.252
Constant 0.07634
Mean −0.007648
Sigma 1.008
pullDxy
Std Dev 1.252
Constant 0.07636
Mean −0.007398
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07636
Mean −0.007825
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07635
Mean −0.007681
Sigma 1.007
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07128
Mean −0.004817
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.412
Constant 0.0713
Mean −0.004729
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.414
Constant 0.07129
Mean −0.004727
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07128
Mean −0.004817
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07128
Mean −0.004713
Sigma 1.065
Ratio