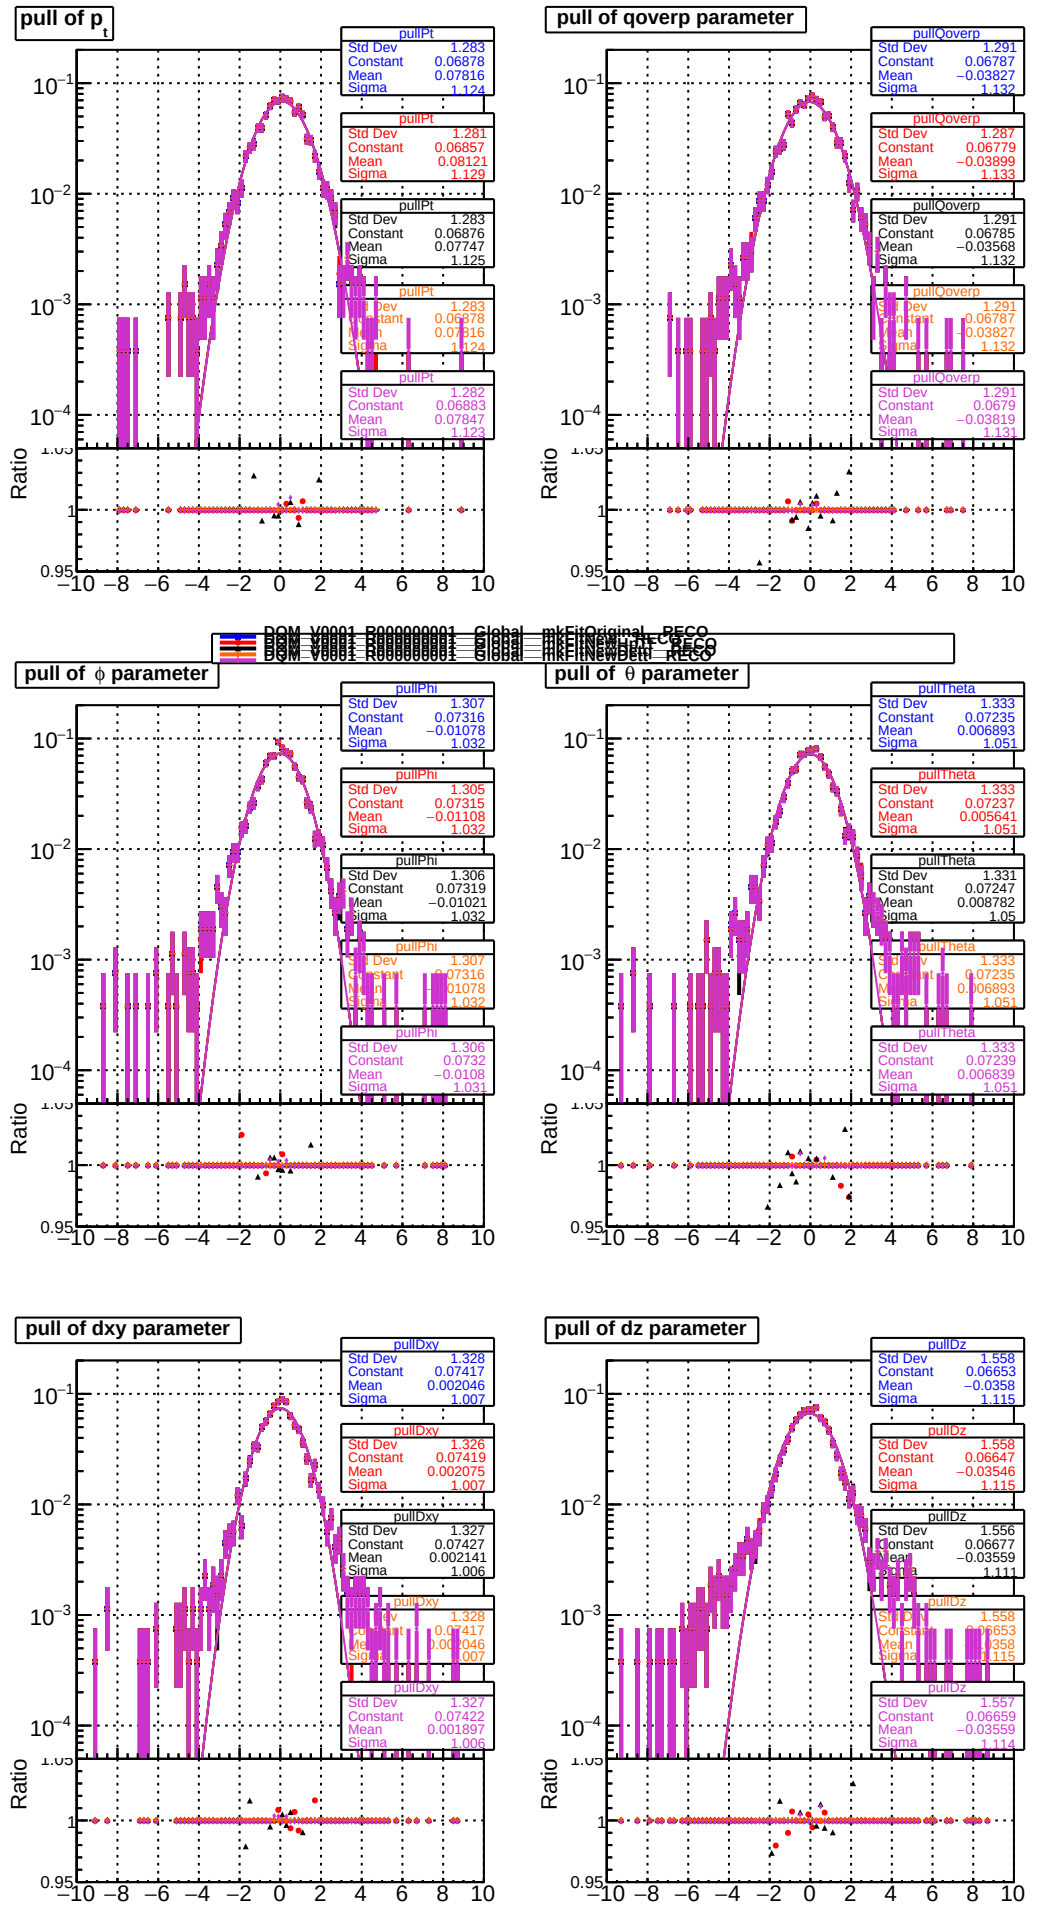
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.283
Constant 0.06878
Mean 0.07816
Sigma 1.124
pullPt
Std Dev 1.281
Constant 0.06857
Mean 0.08121
Sigma 1.129
pullPt
Std Dev 1.283
Constant 0.06876
Mean 0.07747
Sigma 1.125
pullPt
Std Dev 1.282
Constant 0.06883
Mean 0.07847
Sigma 1.123
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.291
Constant 0.06787
Mean −0.03827
Sigma 1.132
pullQoverp
Std Dev 1.287
Constant 0.06779
Mean −0.03899
Sigma 1.133
pullQoverp
Std Dev 1.291
Constant 0.06785
Mean −0.03568
Sigma 1.132
pullQoverp
Std Dev 1.291
Constant 0.0679
Mean −0.03819
Sigma 1.131
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.307
Constant 0.07316
Mean −0.01078
Sigma 1.032
pullPhi
Std Dev 1.305
Constant 0.07315
Mean −0.01108
Sigma 1.032
pullPhi
Std Dev 1.306
Constant 0.07319
Mean −0.01021
Sigma 1.032
pullPhi
Std Dev 1.306
Constant 0.0732
Mean −0.0108
Sigma 1.031
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.333
Constant 0.07235
Mean 0.006893
Sigma 1.051
pullTheta
Std Dev 1.333
Constant 0.07237
Mean 0.005641
Sigma 1.051
pullTheta
Std Dev 1.331
Constant 0.07247
Mean 0.008782
Sigma 1.05
pullTheta
Std Dev 1.333
Constant 0.07239
Mean 0.006839
Sigma 1.051
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.328
Constant 0.07417
Mean 0.002046
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.326
Constant 0.07419
Mean 0.002075
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.327
Constant 0.07427
Mean 0.002141
Sigma 1.006
pullDxy
Std Dev 1.327
Constant 0.07422
Mean 0.001897
Sigma 1.006
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.558
Constant 0.06653
Mean −0.0358
Sigma 1.115
pullDz
Std Dev 1.558
Constant 0.06647
Mean −0.03546
Sigma 1.115
pullDz
Std Dev 1.556
Constant 0.06677
Mean −0.03559
Sigma 1.111
pullDz
Std Dev 1.557
Constant 0.06659
Mean −0.03559
Sigma 1.114
Ratio