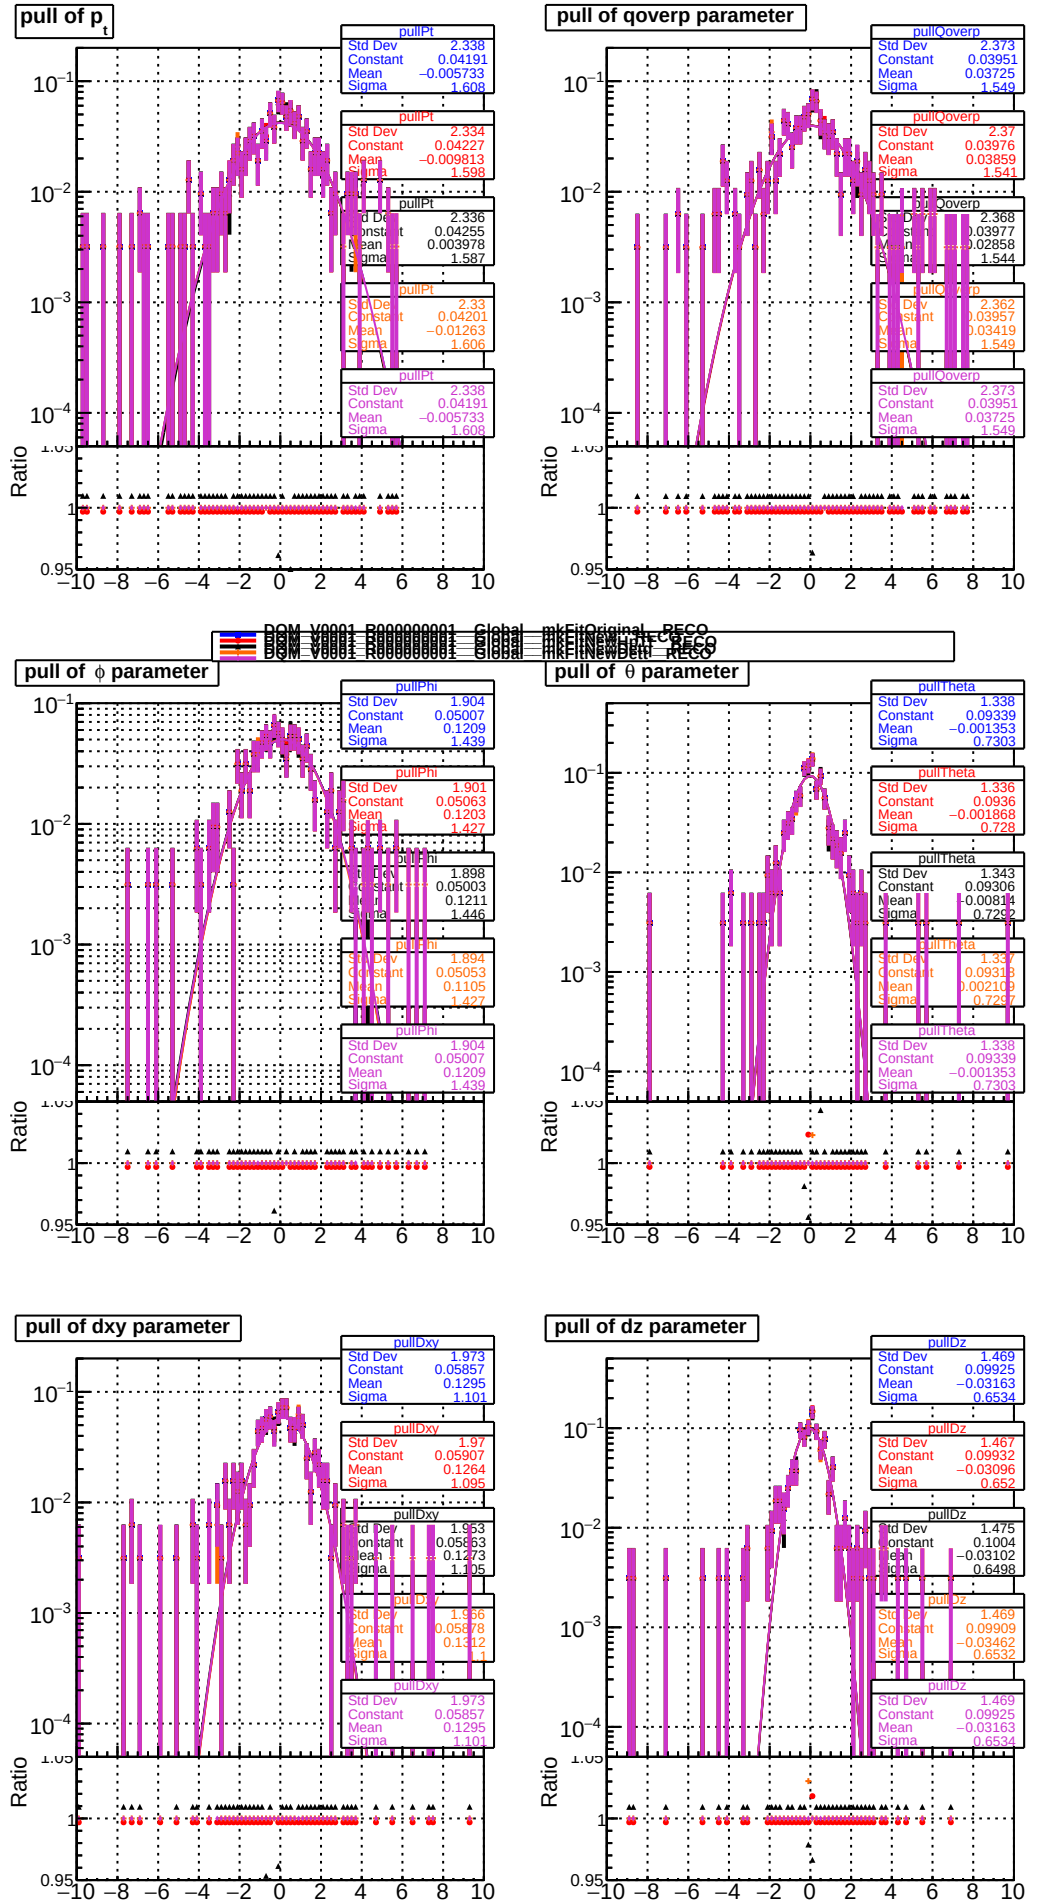
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.338
Constant 0.04191
Mean −0.005733
Sigma 1.608
pullPt
Std Dev 2.334
Constant 0.04227
Mean −0.009813
Sigma 1.598
pullPt
Std Dev 2.336
Constant 0.04255
Mean 0.003978
Sigma 1.587
pullPt
Std Dev 2.33
Constant 0.04201
Mean −0.01263
Sigma 1.606
pullPt
Std Dev 2.338
Constant 0.04191
Mean −0.005733
Sigma 1.608
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.373
Constant 0.03951
Mean 0.03725
Sigma 1.549
pullQoverp
Std Dev 2.37
Constant 0.03976
Mean 0.03859
Sigma 1.541
pullQoverp
Std Dev 2.368
Constant 0.03977
Mean −0.02858
Sigma 1.544
pullQoverp
Std Dev 2.362
Constant 0.03957
Mean 0.03419
Sigma 1.549
pullQoverp
Std Dev 2.373
Constant 0.03951
Mean 0.03725
Sigma 1.549
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBeff__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.904
Constant 0.05007
Mean 0.1209
Sigma 1.439
pullPhi
Std Dev 1.901
Constant 0.05063
Mean 0.1203
Sigma 1.427
pullPhi
Std Dev 1.898
Constant 0.05003
Mean 0.1211
Sigma 1.446
pullPhi
Std Dev 1.894
Constant 0.05053
Mean 0.1105
Sigma 1.427
pullPhi
Std Dev 1.904
Constant 0.05007
Mean 0.1209
Sigma 1.439
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.338
Constant 0.09339
Mean −0.001353
Sigma 0.7303
pullTheta
Std Dev 1.336
Constant 0.0936
Mean −0.001868
Sigma 0.728
pullTheta
Std Dev 1.343
Constant 0.09306
Mean 0.00814
Sigma 0.7292
pullTheta
Std Dev 1.337
Constant 0.09318
Mean 0.002109
Sigma 0.7297
pullTheta
Std Dev 1.338
Constant 0.09339
Mean −0.001353
Sigma 0.7303
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.973
Constant 0.05857
Mean 0.1295
Sigma 1.101
pullDxy
Std Dev 1.97
Constant 0.05907
Mean 0.1264
Sigma 1.095
pullDxy
Std Dev 1.953
Constant 0.05863
Mean 0.1273
Sigma 1.105
pullDxy
Std Dev 1.956
Constant 0.05878
Mean 0.1312
Sigma 1
pullDxy
Std Dev 1.973
Constant 0.05857
Mean 0.1295
Sigma 1.101
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.469
Constant 0.09925
Mean −0.03163
Sigma 0.6534
pullDz
Std Dev 1.467
Constant 0.09932
Mean −0.03096
Sigma 0.652
pullDz
Std Dev 1.475
Constant 0.1004
Mean −0.03102
Sigma 0.6498
pullDz
Std Dev 1.469
Constant 0.09909
Mean −0.03462
Sigma 0.6532
pullDz
Std Dev 1.469
Constant 0.09925
Mean −0.03163
Sigma 0.6534
Ratio