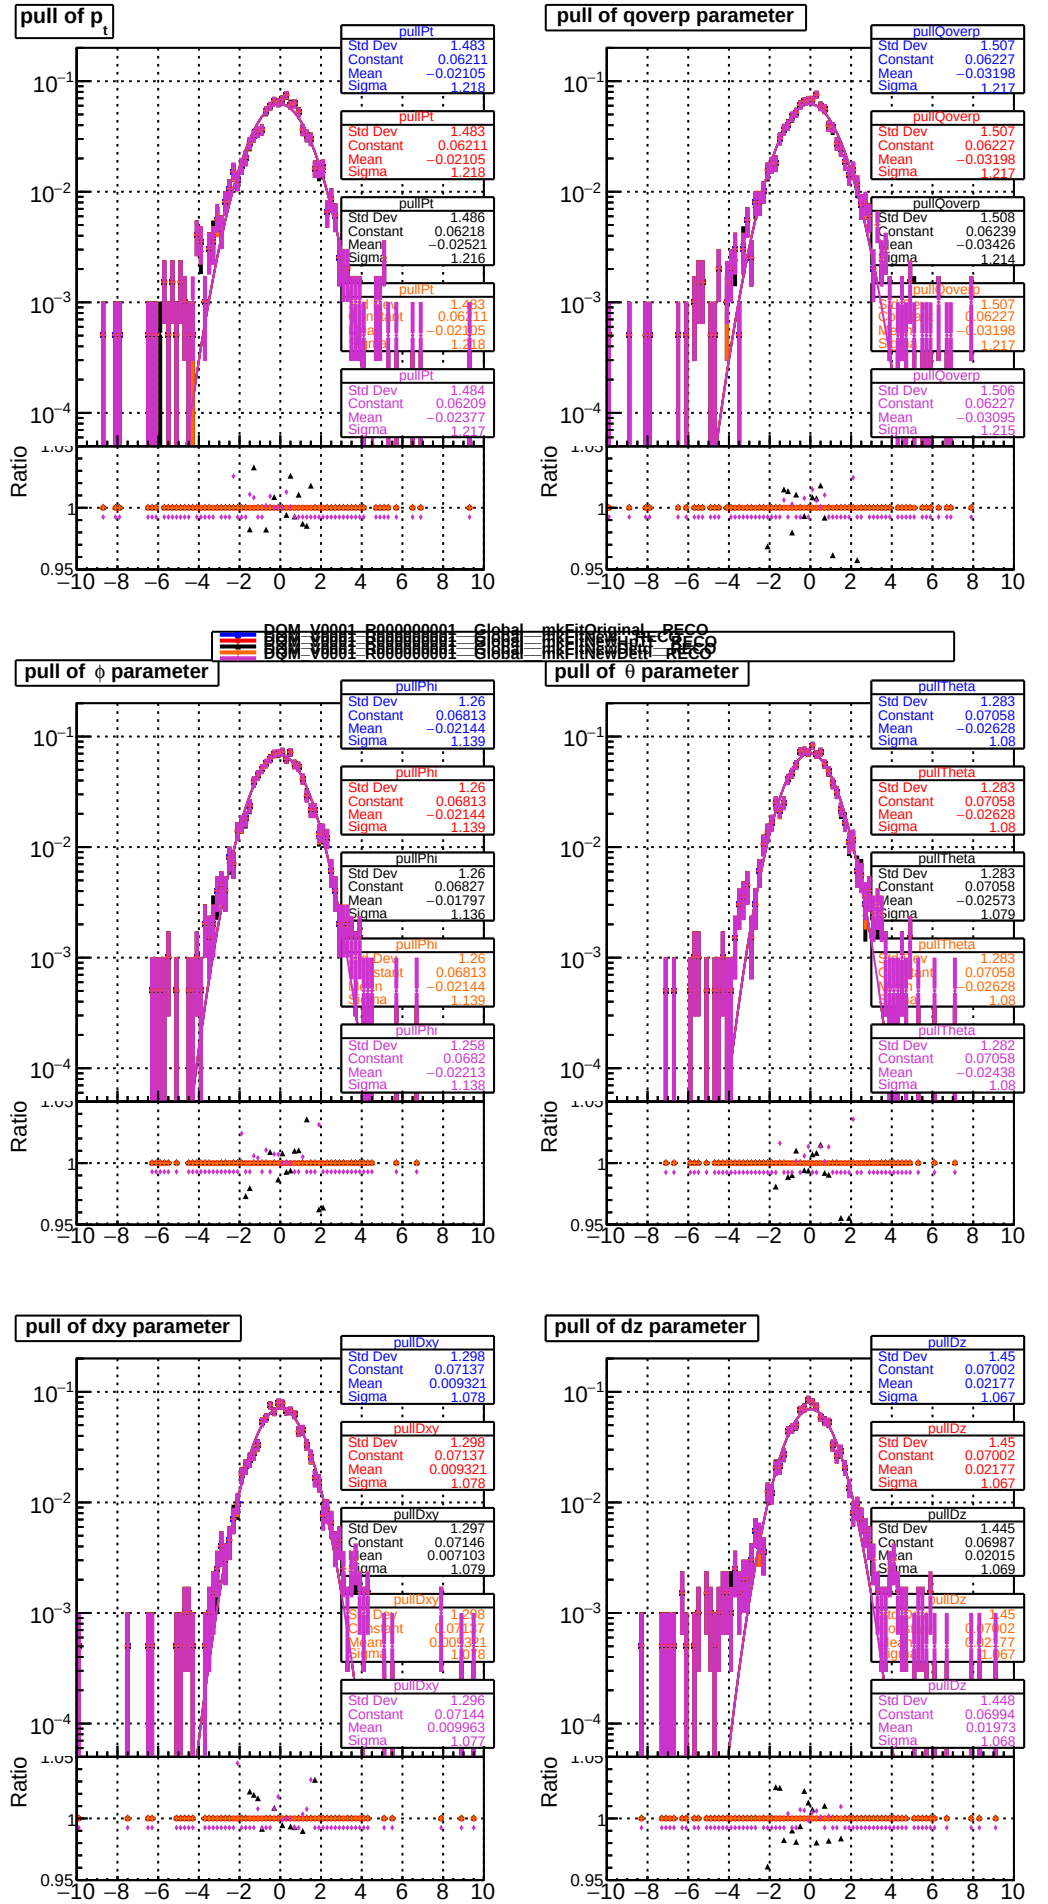
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.483
Constant 0.06211
Mean −0.02105
Sigma 1.218
pullPt
Std Dev 1.483
Constant 0.06211
Mean −0.02105
Sigma 1.218
pullPt
Std Dev 1.486
Constant 0.06218
Mean −0.02521
Sigma 1.216
pullPt
Std Dev 1.483
Constant 0.06211
Mean −0.02105
Sigma 1.218
pullPt
Std Dev 1.484
Constant 0.06209
Mean −0.02377
Sigma 1.217
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.507
Constant 0.06227
Mean −0.03198
Sigma 1.217
pullQoverp
Std Dev 1.507
Constant 0.06227
Mean −0.03198
Sigma 1.217
pullQoverp
Std Dev 1.508
Constant 0.06239
Mean −0.03426
Sigma 1.214
pullQoverp
Std Dev 1.507
Constant 0.06227
Mean −0.03198
Sigma 1.217
pullQoverp
Std Dev 1.506
Constant 0.06227
Mean −0.03095
Sigma 1.215
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBefit__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBefit__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.26
Constant 0.06813
Mean −0.02144
Sigma 1.139
pullPhi
Std Dev 1.26
Constant 0.06813
Mean −0.02144
Sigma 1.139
pullPhi
Std Dev 1.26
Constant 0.06827
Mean −0.01797
Sigma 1.136
pullPhi
Std Dev 1.26
Constant 0.06813
Mean −0.02144
Sigma 1.139
pullPhi
Std Dev 1.258
Constant 0.0682
Mean −0.02213
Sigma 1.138
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.283
Constant 0.07058
Mean −0.02628
Sigma 1.08
pullTheta
Std Dev 1.283
Constant 0.07058
Mean −0.02628
Sigma 1.08
pullTheta
Std Dev 1.283
Constant 0.07058
Mean −0.02573
Sigma 1.079
pullTheta
Std Dev 1.283
Constant 0.07058
Mean −0.02628
Sigma 1.08
pullTheta
Std Dev 1.282
Constant 0.07058
Mean −0.02438
Sigma 1.08
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.298
Constant 0.07137
Mean 0.009321
Sigma 1.078
pullDxy
Std Dev 1.298
Constant 0.07137
Mean 0.009321
Sigma 1.078
pullDxy
Std Dev 1.297
Constant 0.07146
Mean 0.007103
Sigma 1.079
pullDxy
Std Dev 1.298
Constant 0.07137
Mean 0.009321
Sigma 1.078
pullDxy
Std Dev 1.296
Constant 0.07144
Mean 0.009963
Sigma 1.077
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.45
Constant 0.07002
Mean 0.02177
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.45
Constant 0.07002
Mean 0.02177
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.445
Constant 0.06987
Mean 0.02015
Sigma 1.069
pullDz
Std Dev 1.45
Constant 0.07002
Mean 0.02177
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.448
Constant 0.06994
Mean 0.01973
Sigma 1.068
Ratio