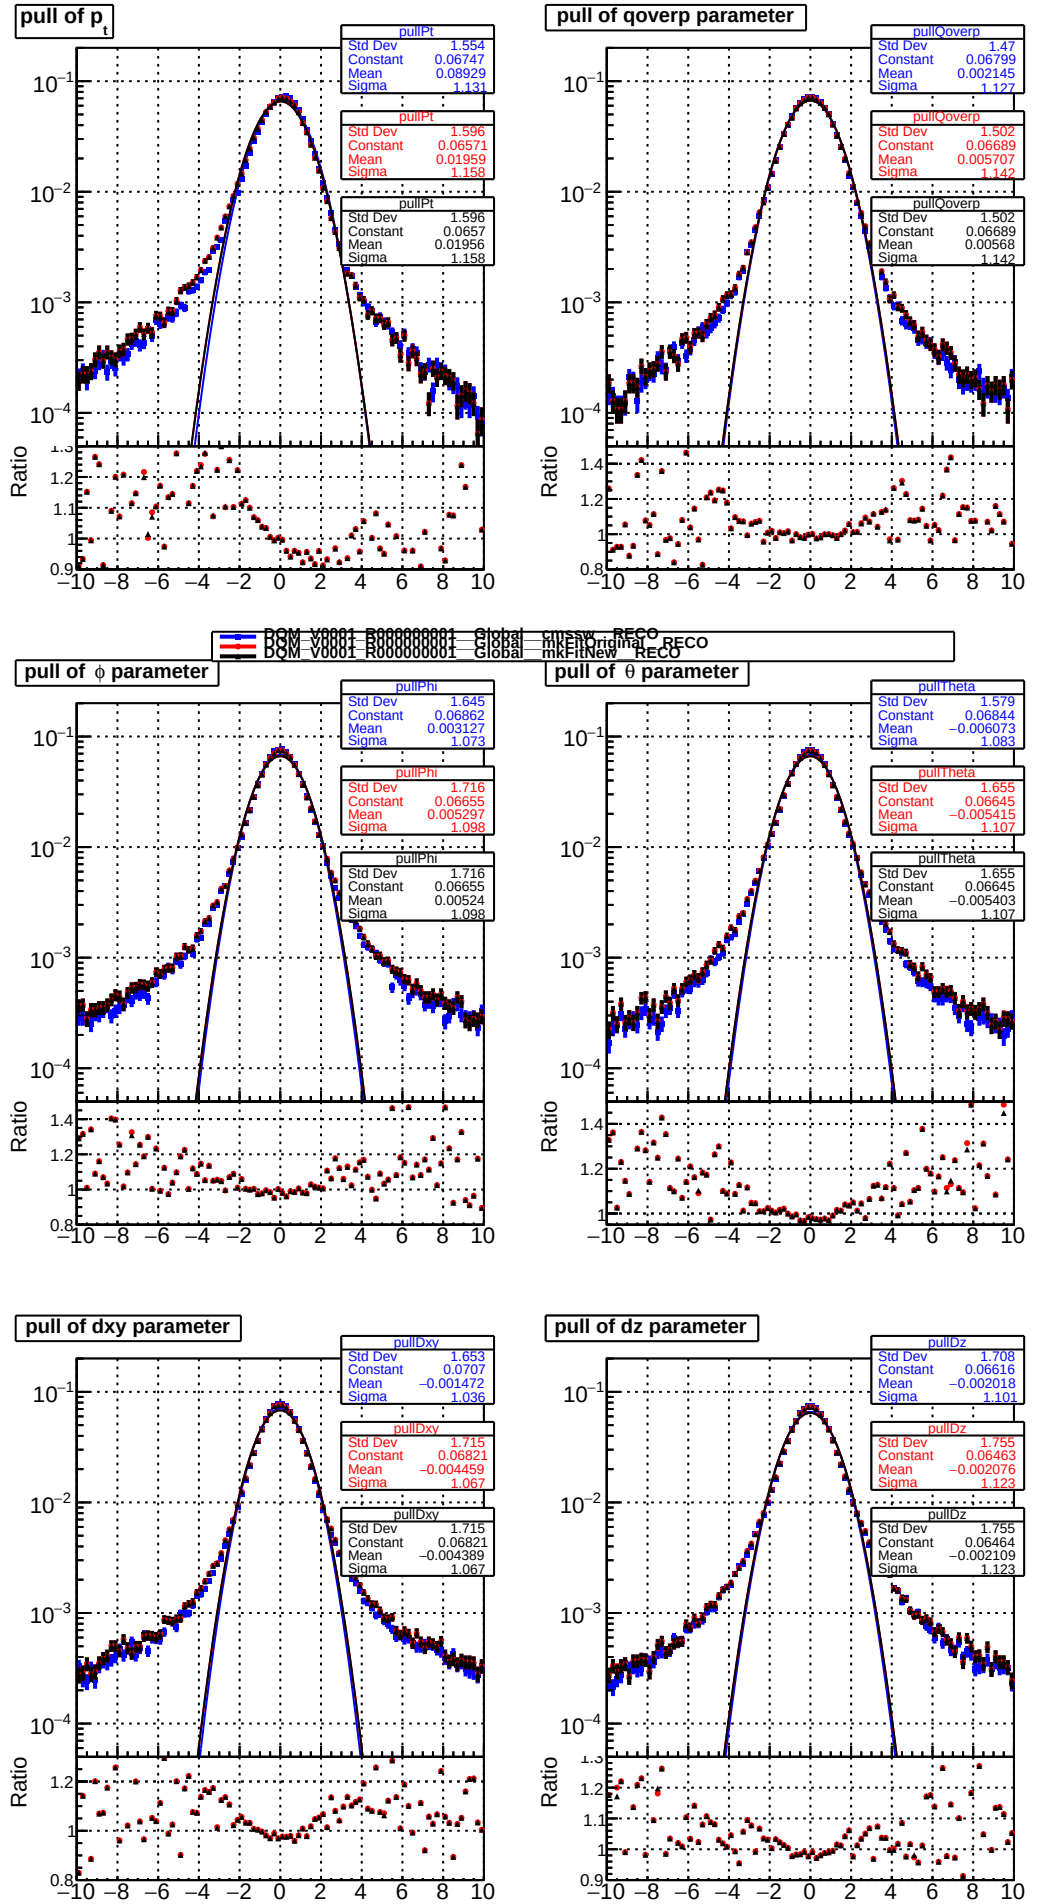
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.554
Constant 0.06747
Mean 0.08929
Sigma 1.131
pullPt
Std Dev 1.596
Constant 0.06571
Mean 0.01959
Sigma 1.158
pullPt
Std Dev 1.596
Constant 0.0657
Mean 0.01956
Sigma 1.158
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.47
Constant 0.06799
Mean 0.002145
Sigma 1.127
pullQoverp
Std Dev 1.502
Constant 0.06689
Mean 0.005707
Sigma 1.142
pullQoverp
Std Dev 1.502
Constant 0.06689
Mean 0.00568
Sigma 1.142
DQM_V0001_R000000001__Global__ckfTrackNew__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNew__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.645
Constant 0.06862
Mean 0.003127
Sigma 1.073
pullPhi
Std Dev 1.716
Constant 0.06655
Mean 0.005297
Sigma 1.098
pullPhi
Std Dev 1.716
Constant 0.06655
Mean 0.00524
Sigma 1.098
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.579
Constant 0.06844
Mean −0.006073
Sigma 1.083
pullTheta
Std Dev 1.655
Constant 0.06645
Mean −0.005415
Sigma 1.107
pullTheta
Std Dev 1.655
Constant 0.06645
Mean −0.005403
Sigma 1.107
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.653
Constant 0.0707
Mean −0.001472
Sigma 1.036
pullDxy
Std Dev 1.715
Constant 0.06821
Mean −0.004459
Sigma 1.067
pullDxy
Std Dev 1.715
Constant 0.06821
Mean −0.004389
Sigma 1.067
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.708
Constant 0.06616
Mean −0.002018
Sigma 1.101
pullDz
Std Dev 1.755
Constant 0.06463
Mean −0.002076
Sigma 1.123
pullDz
Std Dev 1.755
Constant 0.06464
Mean −0.002109
Sigma 1.123
Ratio