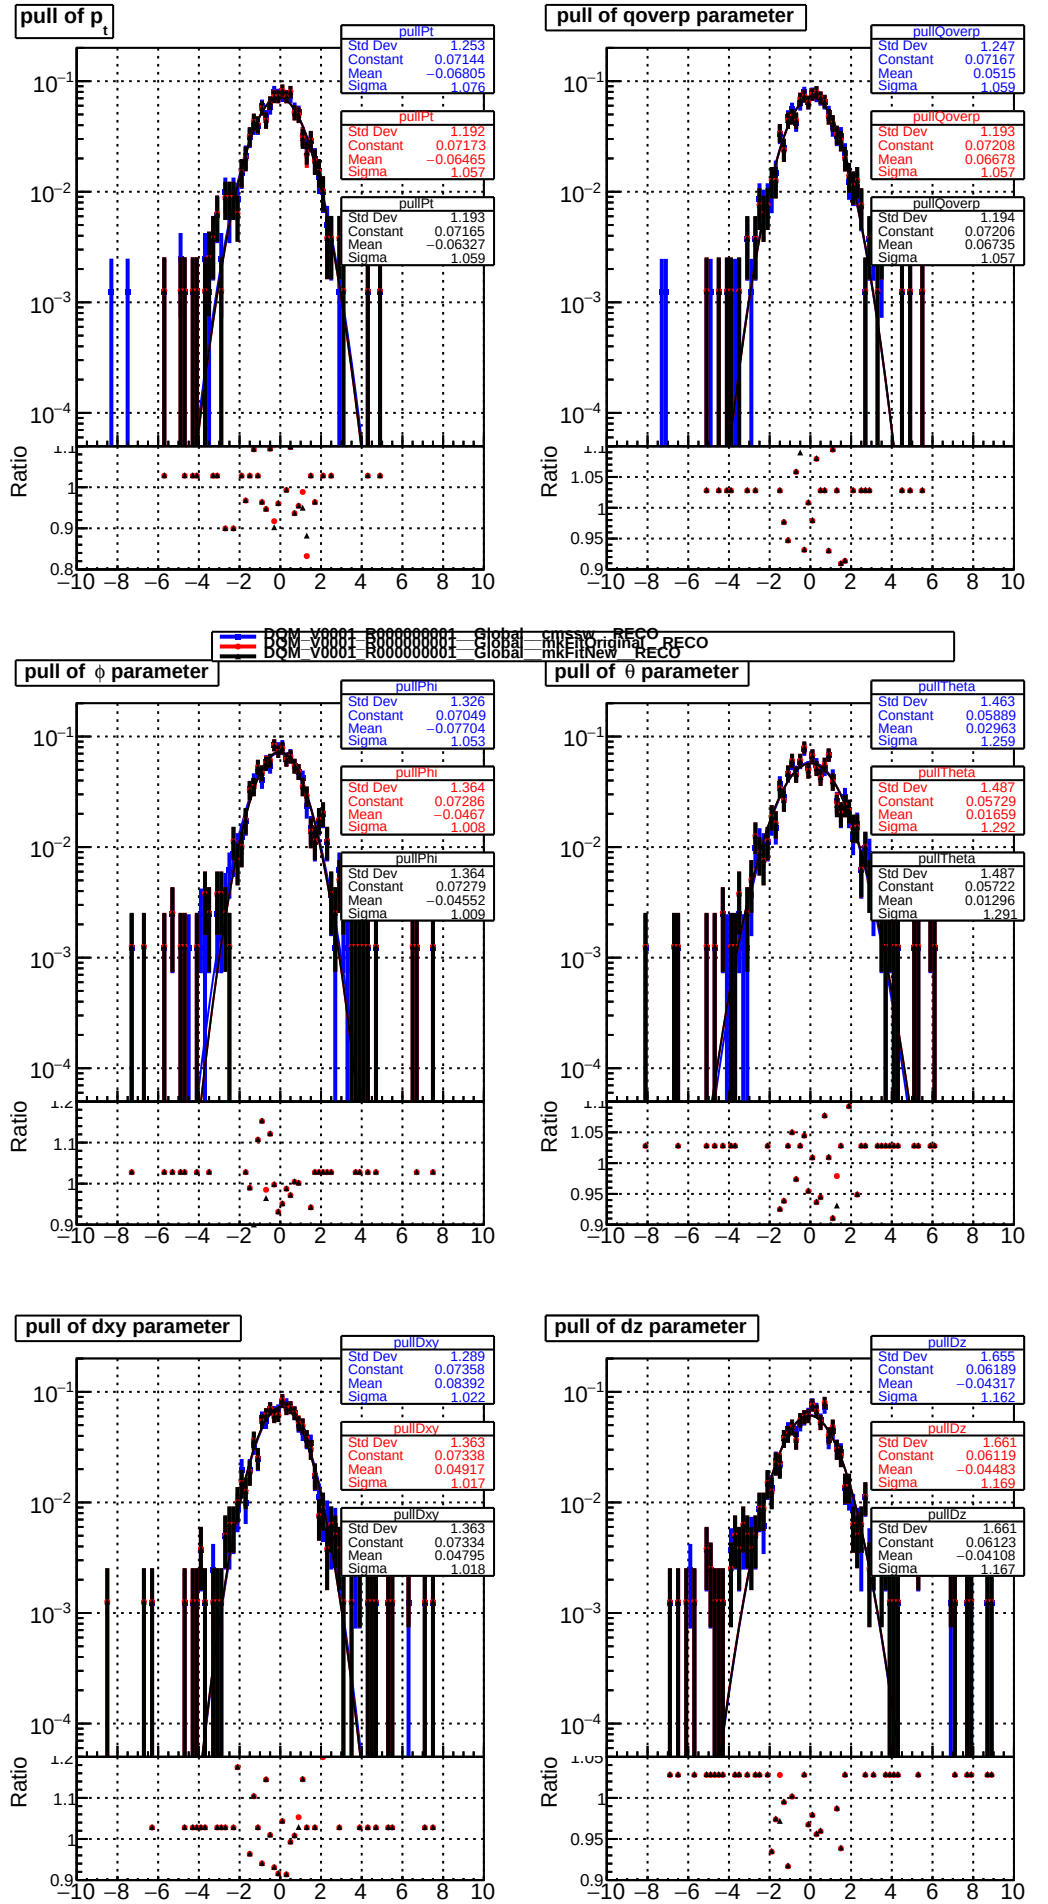
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.253
Constant 0.07144
Mean −0.06805
Sigma 1.076
pullPt
Std Dev 1.192
Constant 0.07173
Mean −0.06465
Sigma 1.057
pullPt
Std Dev 1.193
Constant 0.07165
Mean −0.06327
Sigma 1.059
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.247
Constant 0.07167
Mean 0.0515
Sigma 1.059
pullQoverp
Std Dev 1.193
Constant 0.07208
Mean 0.06678
Sigma 1.057
pullQoverp
Std Dev 1.194
Constant 0.07206
Mean 0.06735
Sigma 1.057
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfWsw__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNew__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.326
Constant 0.07049
Mean −0.07704
Sigma 1.053
pullPhi
Std Dev 1.364
Constant 0.07286
Mean −0.0467
Sigma 1.008
pullPhi
Std Dev 1.364
Constant 0.07279
Mean −0.04552
Sigma 1.009
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.463
Constant 0.05889
Mean 0.02963
Sigma 1.259
pullTheta
Std Dev 1.487
Constant 0.05729
Mean 0.01659
Sigma 1.292
pullTheta
Std Dev 1.487
Constant 0.05722
Mean 0.01296
Sigma 1.291
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.289
Constant 0.07358
Mean 0.08392
Sigma 1.022
pullDxy
Std Dev 1.363
Constant 0.07338
Mean 0.04917
Sigma 1.017
pullDxy
Std Dev 1.363
Constant 0.07334
Mean 0.04795
Sigma 1.018
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.655
Constant 0.06189
Mean −0.04317
Sigma 1.162
pullDz
Std Dev 1.661
Constant 0.06119
Mean −0.04483
Sigma 1.169
pullDz
Std Dev 1.661
Constant 0.06123
Mean −0.04108
Sigma 1.167
Ratio