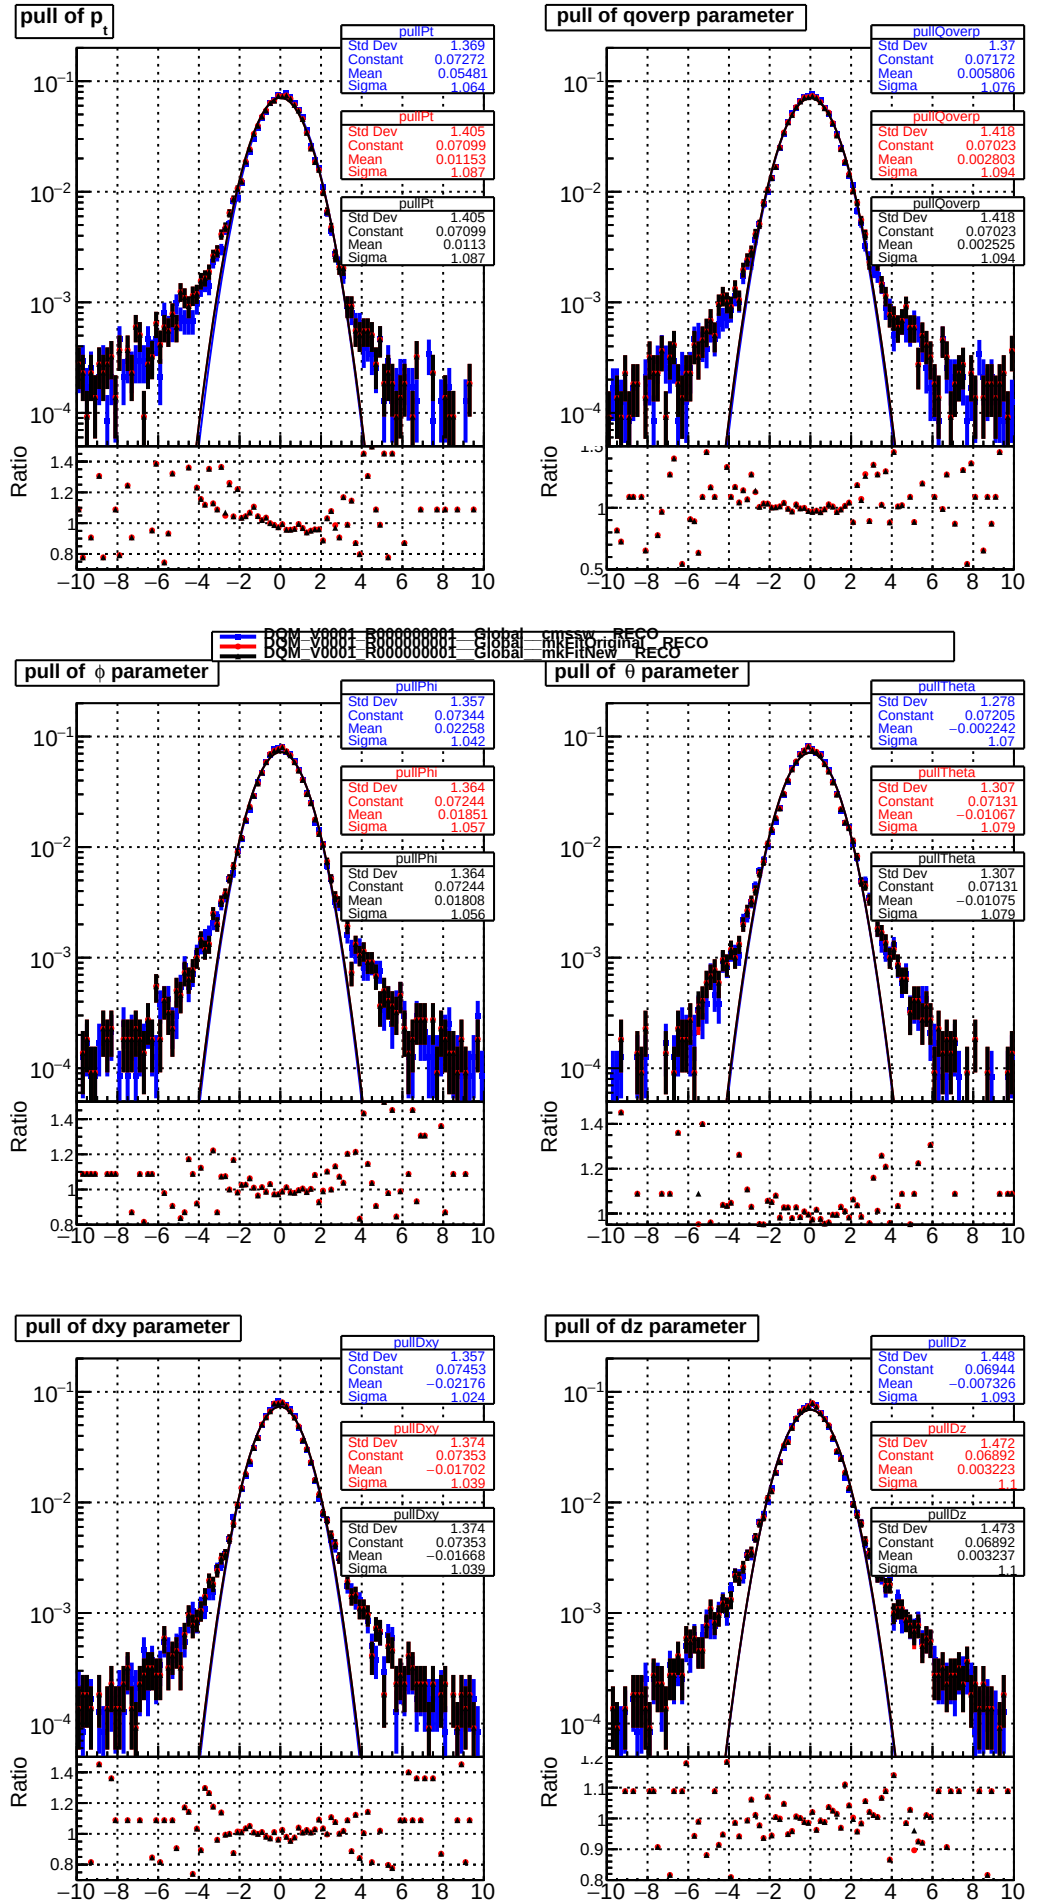
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.369
Constant 0.07272
Mean 0.05481
Sigma 1.064
pullPt
Std Dev 1.405
Constant 0.07099
Mean 0.01153
Sigma 1.087
pullPt
Std Dev 1.405
Constant 0.07099
Mean 0.0113
Sigma 1.087
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.37
Constant 0.07172
Mean 0.005806
Sigma 1.076
pullQoverp
Std Dev 1.418
Constant 0.07023
Mean 0.002803
Sigma 1.094
pullQoverp
Std Dev 1.418
Constant 0.07023
Mean 0.002525
Sigma 1.094
DQM_V0001_R000000001__Global__ckfTrackW__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNew__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.357
Constant 0.07344
Mean 0.02258
Sigma 1.042
pullPhi
Std Dev 1.364
Constant 0.07244
Mean 0.01851
Sigma 1.057
pullPhi
Std Dev 1.364
Constant 0.07244
Mean 0.01808
Sigma 1.056
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.278
Constant 0.07205
Mean −0.002242
Sigma 1.07
pullTheta
Std Dev 1.307
Constant 0.07131
Mean −0.01067
Sigma 1.079
pullTheta
Std Dev 1.307
Constant 0.07131
Mean −0.01075
Sigma 1.079
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.357
Constant 0.07453
Mean −0.02176
Sigma 1.024
pullDxy
Std Dev 1.374
Constant 0.07353
Mean −0.01702
Sigma 1.039
pullDxy
Std Dev 1.374
Constant 0.07353
Mean −0.01668
Sigma 1.039
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.448
Constant 0.06944
Mean −0.007326
Sigma 1.093
pullDz
Std Dev 1.472
Constant 0.06892
Mean 0.003223
Sigma 1.1
pullDz
Std Dev 1.473
Constant 0.06892
Mean 0.003237
Sigma 1.1
Ratio