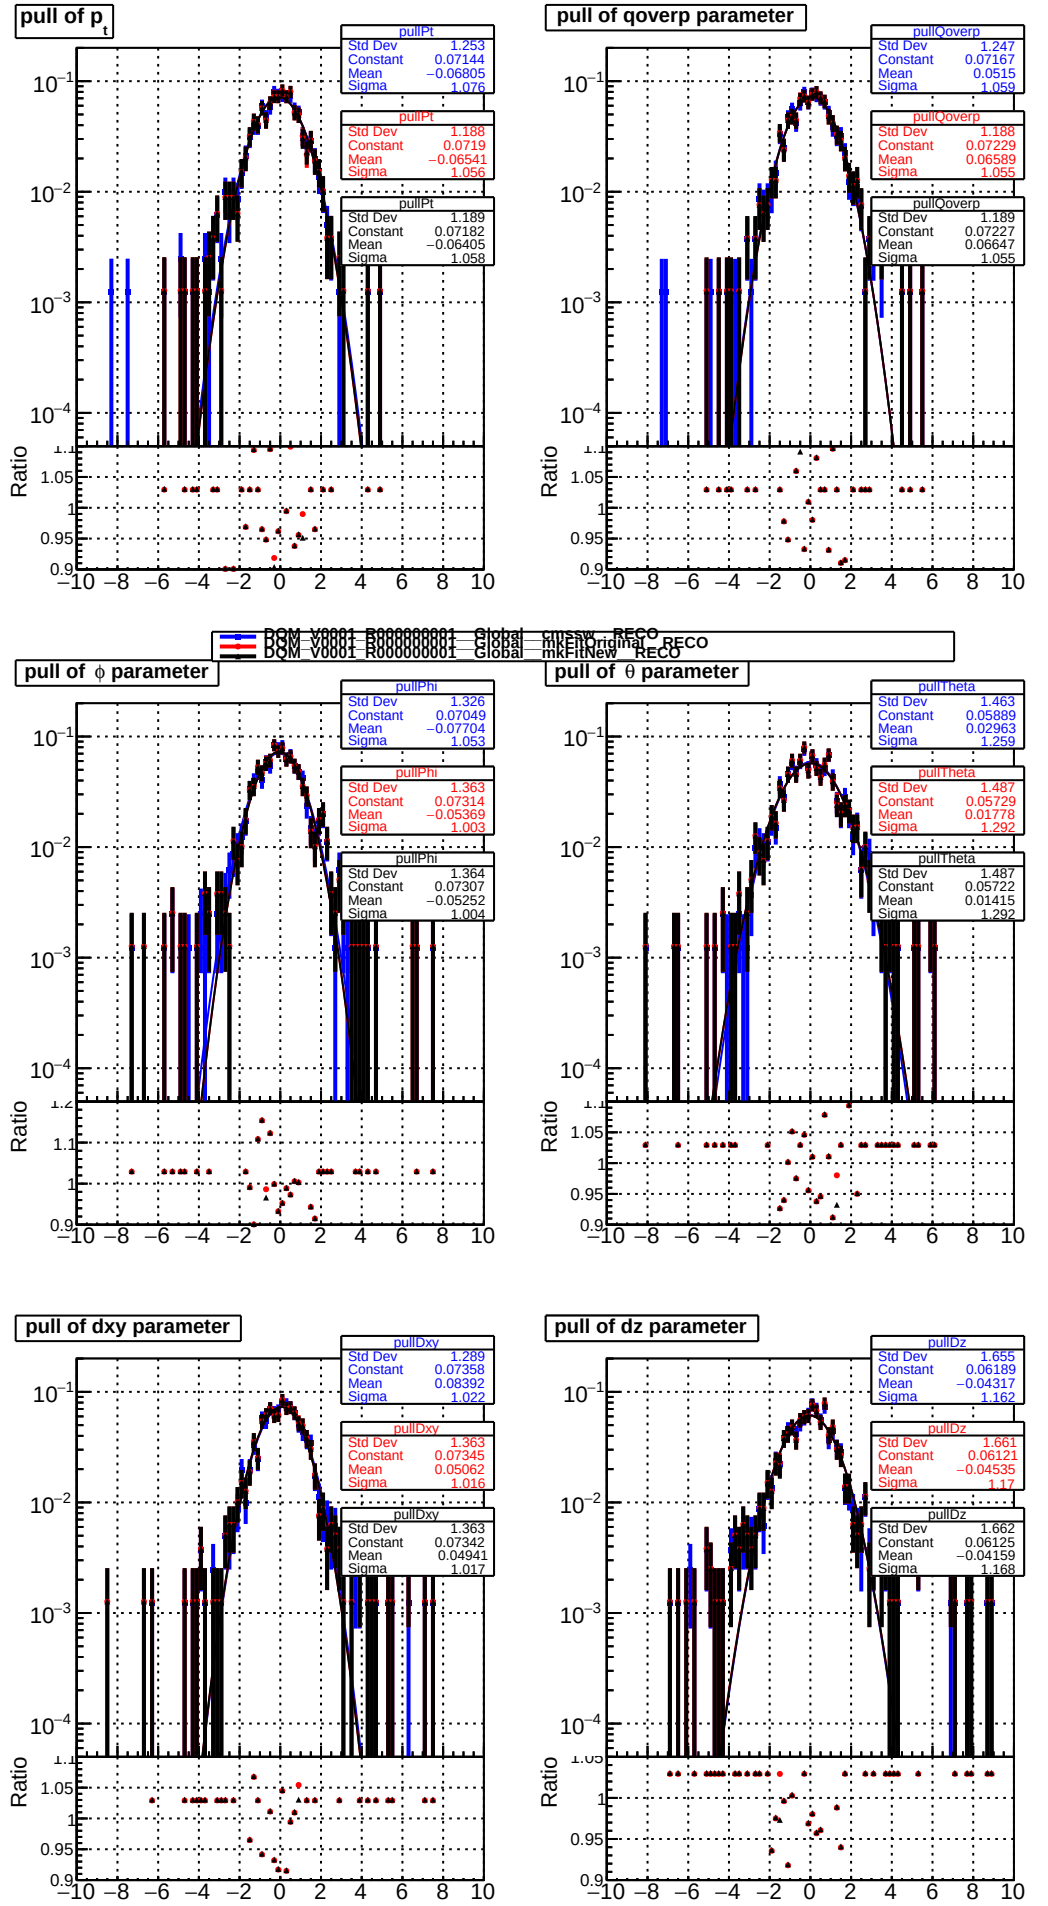
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.253
Constant 0.07144
Mean −0.06805
Sigma 1.076
pullPt
Std Dev 1.188
Constant 0.0719
Mean −0.06541
Sigma 1.056
pullPt
Std Dev 1.189
Constant 0.07182
Mean −0.06405
Sigma 1.058
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.247
Constant 0.07167
Mean 0.0515
Sigma 1.059
pullQoverp
Std Dev 1.188
Constant 0.07229
Mean 0.06589
Sigma 1.055
pullQoverp
Std Dev 1.189
Constant 0.07227
Mean 0.06647
Sigma 1.055
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfWsw__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNew__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.326
Constant 0.07049
Mean −0.07704
Sigma 1.053
pullPhi
Std Dev 1.363
Constant 0.07314
Mean −0.05369
Sigma 1.003
pullPhi
Std Dev 1.364
Constant 0.07307
Mean −0.05252
Sigma 1.004
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.463
Constant 0.05889
Mean 0.02963
Sigma 1.259
pullTheta
Std Dev 1.487
Constant 0.05729
Mean 0.01778
Sigma 1.292
pullTheta
Std Dev 1.487
Constant 0.05722
Mean 0.01415
Sigma 1.292
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.289
Constant 0.07358
Mean 0.08392
Sigma 1.022
pullDxy
Std Dev 1.363
Constant 0.07345
Mean 0.05062
Sigma 1.016
pullDxy
Std Dev 1.363
Constant 0.07342
Mean 0.04941
Sigma 1.017
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.655
Constant 0.06189
Mean −0.04317
Sigma 1.162
pullDz
Std Dev 1.661
Constant 0.06121
Mean −0.04535
Sigma 1.17
pullDz
Std Dev 1.662
Constant 0.06125
Mean −0.04159
Sigma 1.168
Ratio