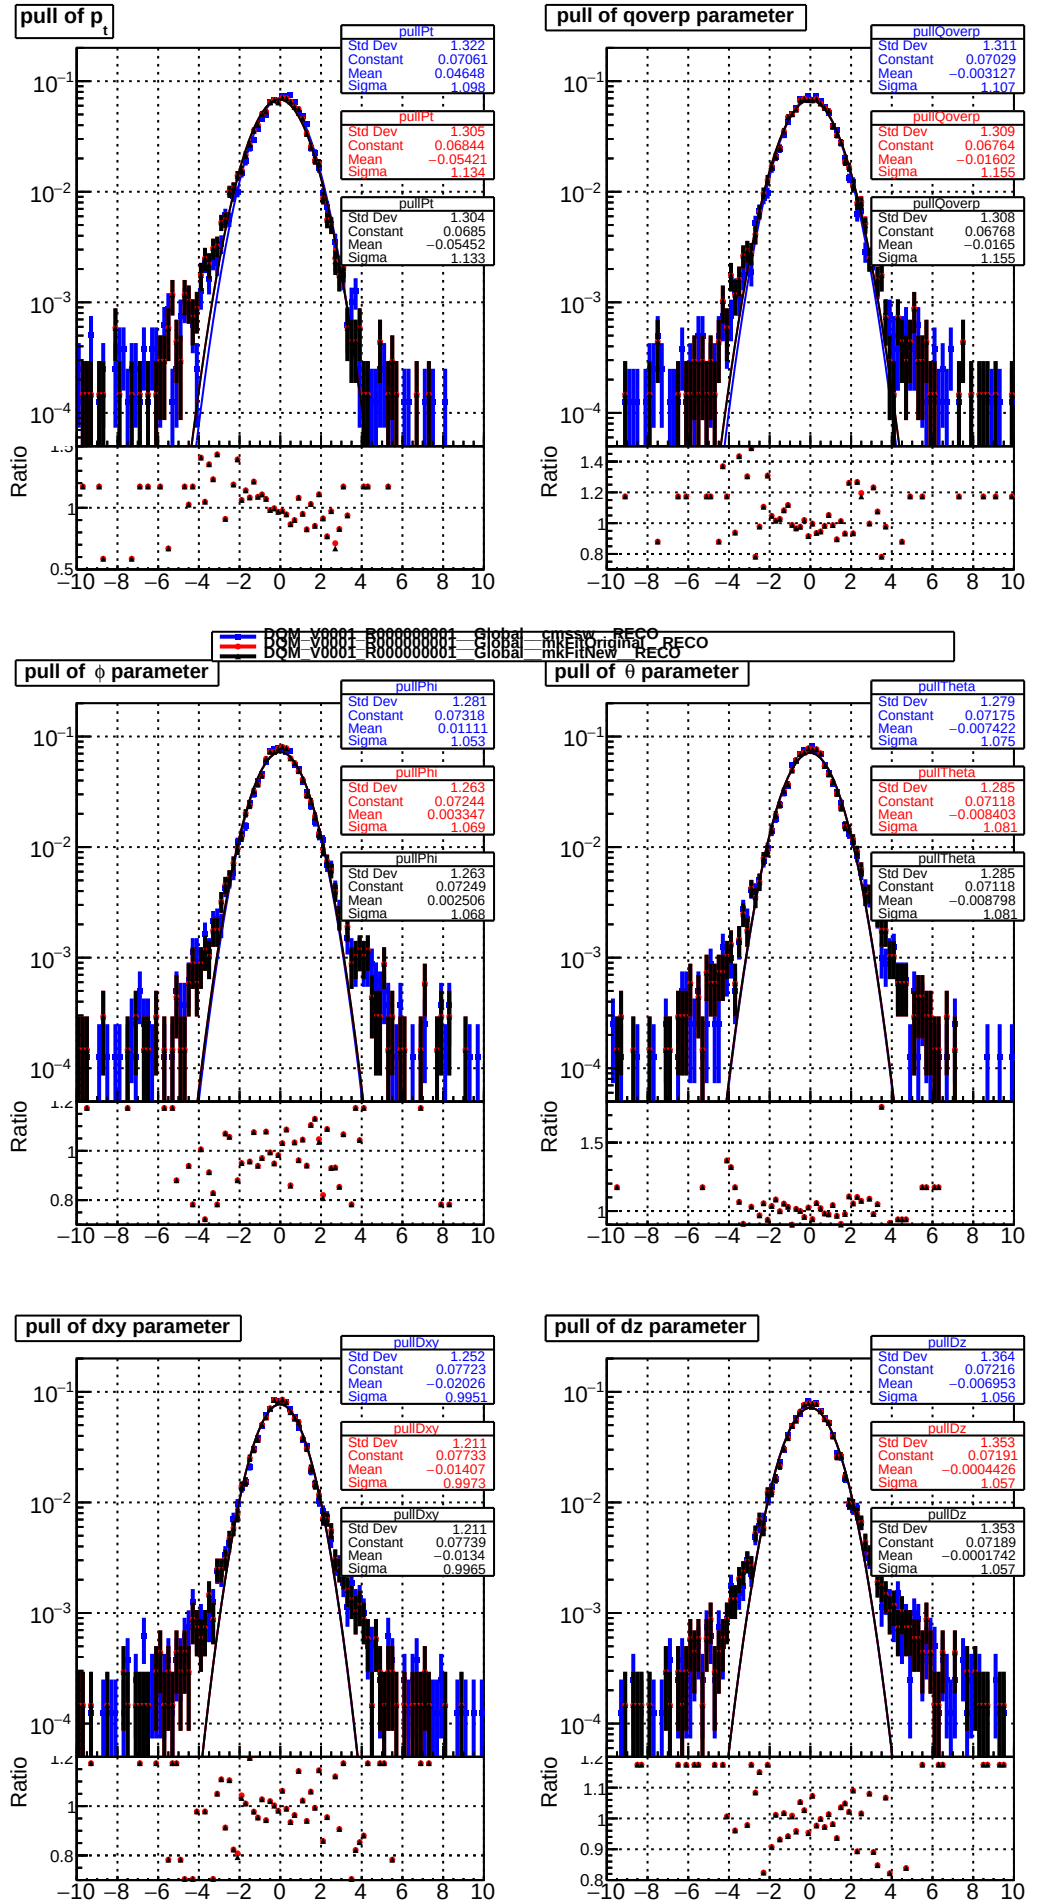
pull of $p_t$
pullPt
Std Dev 1.322
Constant 0.07061
Mean 0.04648
Sigma 1.098
pullPt
Std Dev 1.305
Constant 0.06844
Mean −0.05421
Sigma 1.134
pullPt
Std Dev 1.304
Constant 0.0685
Mean −0.05452
Sigma 1.133
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.311
Constant 0.07029
Mean −0.003127
Sigma 1.107
pullQoverp
Std Dev 1.309
Constant 0.06764
Mean −0.01602
Sigma 1.155
pullQoverp
Std Dev 1.308
Constant 0.06768
Mean −0.0165
Sigma 1.155
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfWsw__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOrigin__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNew__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.281
Constant 0.07318
Mean 0.01111
Sigma 1.053
pullPhi
Std Dev 1.263
Constant 0.07244
Mean 0.003347
Sigma 1.069
pullPhi
Std Dev 1.263
Constant 0.07249
Mean 0.002506
Sigma 1.068
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.279
Constant 0.07175
Mean −0.007422
Sigma 1.075
pullTheta
Std Dev 1.285
Constant 0.07118
Mean −0.008403
Sigma 1.081
pullTheta
Std Dev 1.285
Constant 0.07118
Mean −0.008798
Sigma 1.081
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.252
Constant 0.07723
Mean −0.02026
Sigma 0.9951
pullDxy
Std Dev 1.211
Constant 0.07733
Mean −0.01407
Sigma 0.9973
pullDxy
Std Dev 1.211
Constant 0.07739
Mean −0.0134
Sigma 0.9965
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.364
Constant 0.07216
Mean −0.006953
Sigma 1.056
pullDz
Std Dev 1.353
Constant 0.07191
Mean −0.0004426
Sigma 1.057
pullDz
Std Dev 1.353
Constant 0.07189
Mean −0.0001742
Sigma 1.057
Ratio