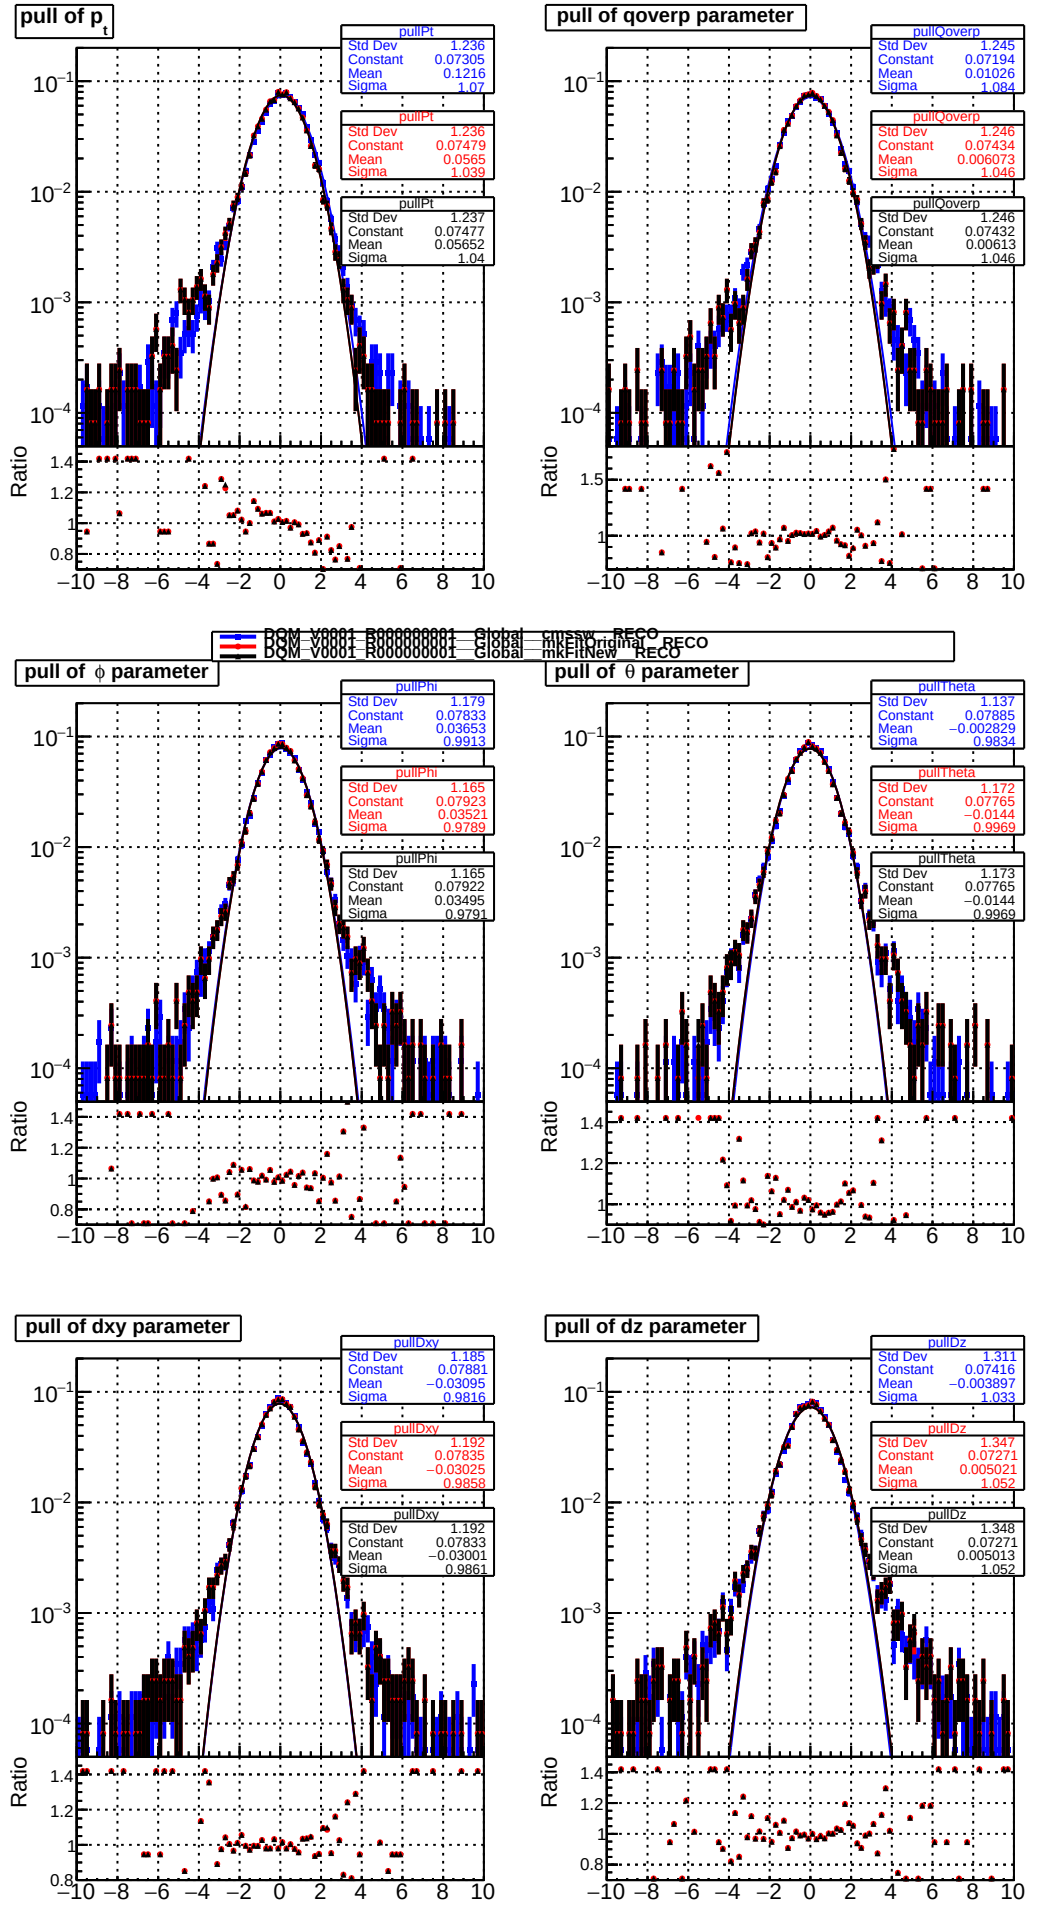
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.236
Constant 0.07305
Mean 0.1216
Sigma 1.07
pullPt
Std Dev 1.236
Constant 0.07479
Mean 0.0565
Sigma 1.039
pullPt
Std Dev 1.237
Constant 0.07477
Mean 0.05652
Sigma 1.04
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.245
Constant 0.07194
Mean 0.01026
Sigma 1.084
pullQoverp
Std Dev 1.246
Constant 0.07434
Mean 0.006073
Sigma 1.046
pullQoverp
Std Dev 1.246
Constant 0.07432
Mean 0.00613
Sigma 1.046
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfWsw__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOrginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNew__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.179
Constant 0.07833
Mean 0.03653
Sigma 0.9913
pullPhi
Std Dev 1.165
Constant 0.07923
Mean 0.03521
Sigma 0.9789
pullPhi
Std Dev 1.165
Constant 0.07922
Mean 0.03495
Sigma 0.9791
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.137
Constant 0.07885
Mean −0.002829
Sigma 0.9834
pullTheta
Std Dev 1.172
Constant 0.07765
Mean −0.0144
Sigma 0.9969
pullTheta
Std Dev 1.173
Constant 0.07765
Mean −0.0144
Sigma 0.9969
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.185
Constant 0.07881
Mean −0.03095
Sigma 0.9816
pullDxy
Std Dev 1.192
Constant 0.07835
Mean −0.03025
Sigma 0.9858
pullDxy
Std Dev 1.192
Constant 0.07833
Mean −0.03001
Sigma 0.9861
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.311
Constant 0.07416
Mean −0.003897
Sigma 1.033
pullDz
Std Dev 1.347
Constant 0.07271
Mean 0.005021
Sigma 1.052
pullDz
Std Dev 1.348
Constant 0.07271
Mean 0.005013
Sigma 1.052
Ratio