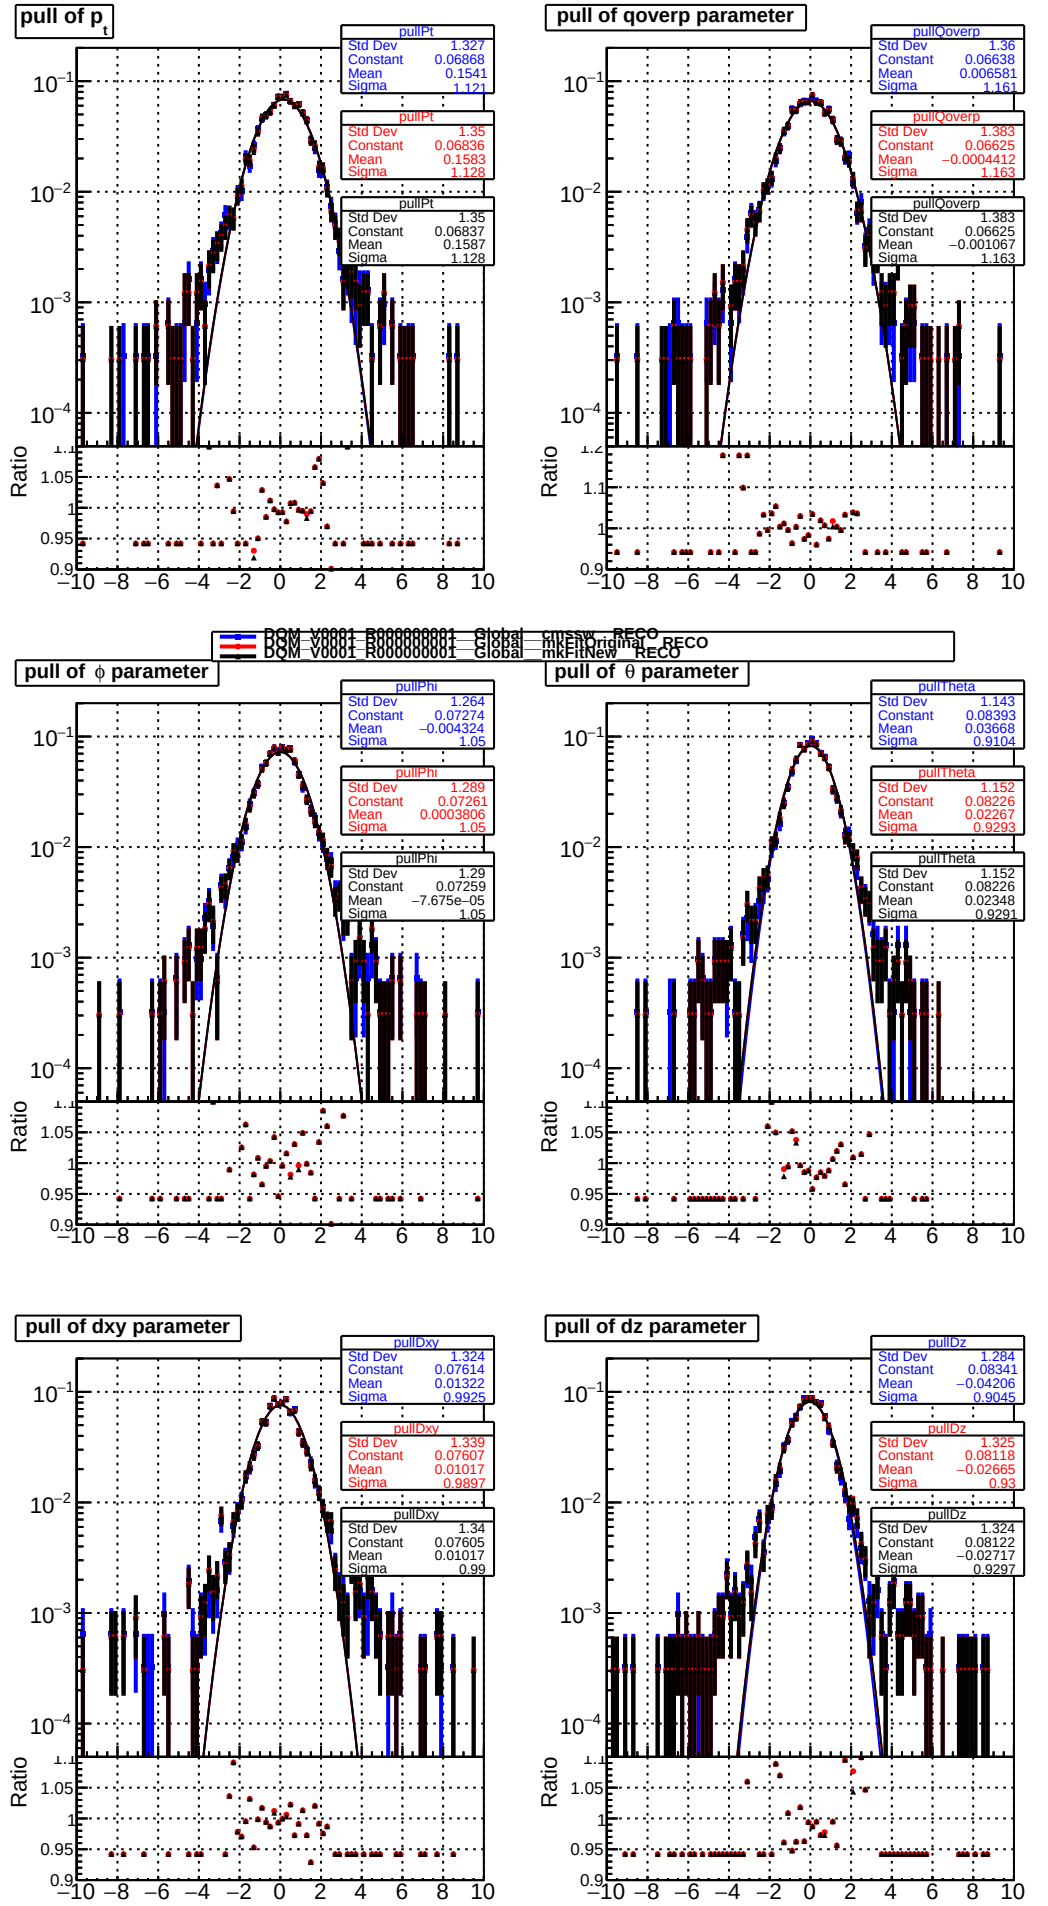
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.327
Constant 0.06868
Mean 0.1541
Sigma 1.121
pullPt
Std Dev 1.35
Constant 0.06836
Mean 0.1583
Sigma 1.128
pullPt
Std Dev 1.35
Constant 0.06837
Mean 0.1587
Sigma 1.128
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.36
Constant 0.06638
Mean 0.006581
Sigma 1.161
pullQoverp
Std Dev 1.383
Constant 0.06625
Mean −0.0004412
Sigma 1.163
pullQoverp
Std Dev 1.383
Constant 0.06625
Mean −0.001067
Sigma 1.163
DQM_V0001_R000000001__Global__ckfTrackW__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNew__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.264
Constant 0.07274
Mean −0.004324
Sigma 1.05
pullPhi
Std Dev 1.289
Constant 0.07261
Mean 0.0003806
Sigma 1.05
pullPhi
Std Dev 1.29
Constant 0.07259
Mean −7.675e−05
Sigma 1.05
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.143
Constant 0.08393
Mean 0.03668
Sigma 0.9104
pullTheta
Std Dev 1.152
Constant 0.08226
Mean 0.02267
Sigma 0.9293
pullTheta
Std Dev 1.152
Constant 0.08226
Mean 0.02348
Sigma 0.9291
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.324
Constant 0.07614
Mean 0.01322
Sigma 0.9925
pullDxy
Std Dev 1.339
Constant 0.07607
Mean 0.01017
Sigma 0.9897
pullDxy
Std Dev 1.34
Constant 0.07605
Mean 0.01017
Sigma 0.99
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.284
Constant 0.08341
Mean −0.04206
Sigma 0.9045
pullDz
Std Dev 1.325
Constant 0.08118
Mean −0.02665
Sigma 0.93
pullDz
Std Dev 1.324
Constant 0.08122
Mean −0.02717
Sigma 0.9297
Ratio