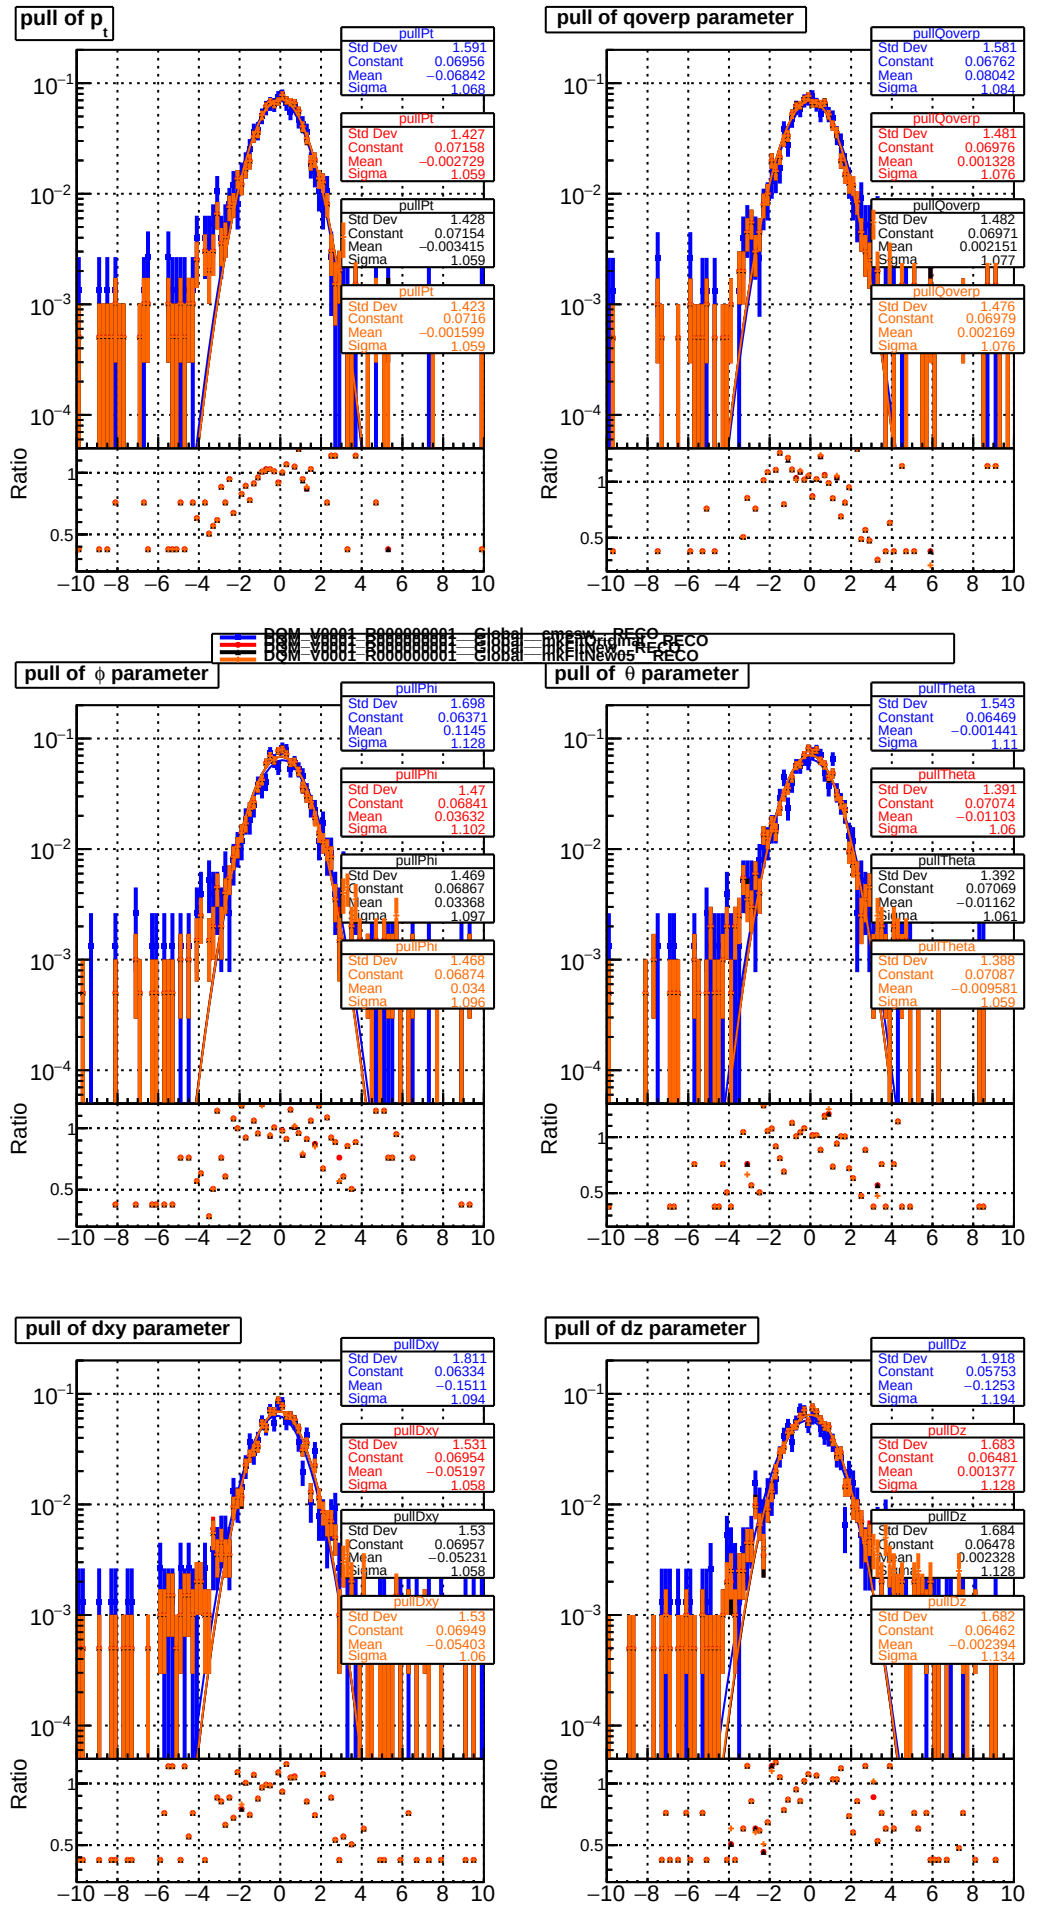
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.591
Constant 0.06956
Mean −0.06842
Sigma 1.068
pullPt
Std Dev 1.427
Constant 0.07158
Mean −0.002729
Sigma 1.059
pullPt
Std Dev 1.428
Constant 0.07154
Mean −0.003415
Sigma 1.059
pullPt
Std Dev 1.423
Constant 0.0716
Mean −0.001599
Sigma 1.059
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.581
Constant 0.06762
Mean 0.08042
Sigma 1.084
pullQoverp
Std Dev 1.481
Constant 0.06976
Mean 0.001328
Sigma 1.076
pullQoverp
Std Dev 1.482
Constant 0.06971
Mean 0.002151
Sigma 1.077
pullQoverp
Std Dev 1.476
Constant 0.06979
Mean 0.002169
Sigma 1.076
DQM V0001 R000000001 Global cmsew RECO
DQM V0001 R000000001 Global hlkFitNew RECO
DQM V0001 R000000001 Global hlkFitNew05 RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.698
Constant 0.06371
Mean 0.1145
Sigma 1.128
pullPhi
Std Dev 1.47
Constant 0.06841
Mean 0.03632
Sigma 1.102
pullPhi
Std Dev 1.469
Constant 0.06867
Mean 0.03368
Sigma 1.097
pullPhi
Std Dev 1.468
Constant 0.06874
Mean 0.034
Sigma 1.096
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.543
Constant 0.06469
Mean −0.001441
Sigma 1.11
pullTheta
Std Dev 1.391
Constant 0.07074
Mean −0.01103
Sigma 1.06
pullTheta
Std Dev 1.392
Constant 0.07069
Mean −0.01162
Sigma 1.061
pullTheta
Std Dev 1.388
Constant 0.07087
Mean −0.009581
Sigma 1.059
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.811
Constant 0.06334
Mean −0.1511
Sigma 1.094
pullDxy
Std Dev 1.531
Constant 0.06954
Mean −0.05197
Sigma 1.058
pullDxy
Std Dev 1.53
Constant 0.06957
Mean −0.05231
Sigma 1.058
pullDxy
Std Dev 1.53
Constant 0.06949
Mean −0.05403
Sigma 1.06
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.918
Constant 0.05753
Mean −0.1253
Sigma 1.194
pullDz
Std Dev 1.683
Constant 0.06481
Mean 0.001377
Sigma 1.128
pullDz
Std Dev 1.684
Constant 0.06478
Mean 0.002328
Sigma 1.128
pullDz
Std Dev 1.682
Constant 0.06462
Mean −0.002394
Sigma 1.134
Ratio