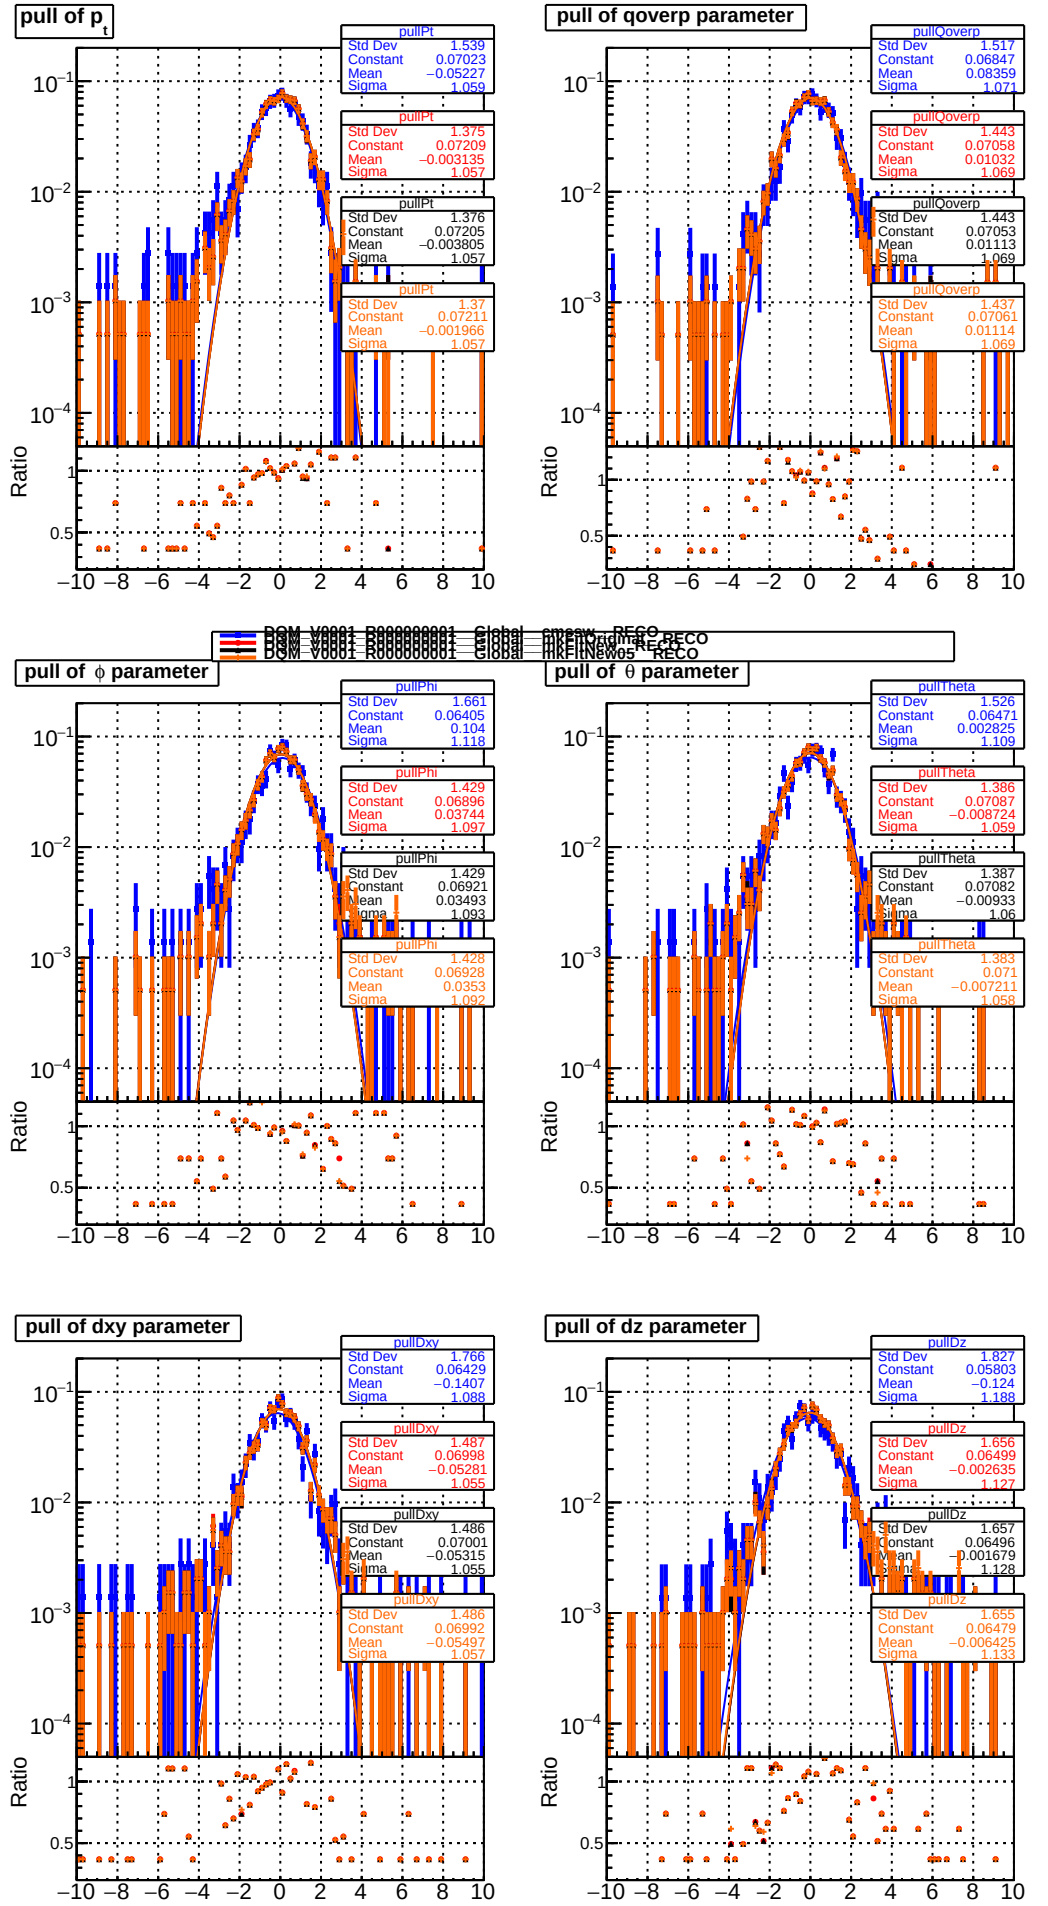
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.539
Constant 0.07023
Mean −0.05227
Sigma 1.059
pullPt
Std Dev 1.375
Constant 0.07209
Mean −0.003135
Sigma 1.057
pullPt
Std Dev 1.376
Constant 0.07205
Mean −0.003805
Sigma 1.057
pullPt
Std Dev 1.37
Constant 0.07211
Mean −0.001966
Sigma 1.057
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.517
Constant 0.06847
Mean 0.08359
Sigma 1.071
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.07058
Mean 0.01032
Sigma 1.069
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.07053
Mean 0.01113
Sigma 1.069
pullQoverp
Std Dev 1.437
Constant 0.07061
Mean 0.01114
Sigma 1.069
DQM V0001 R000000001 Global cmsswr RECO
DQM V0001 R000000001 Global trkFitNew RECO
DQM V0001 R000000001 Global trkFitNew05 RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.661
Constant 0.06405
Mean 0.104
Sigma 1.118
pullPhi
Std Dev 1.429
Constant 0.06896
Mean 0.03744
Sigma 1.097
pullPhi
Std Dev 1.429
Constant 0.06921
Mean 0.03493
Sigma 1.093
pullPhi
Std Dev 1.428
Constant 0.06928
Mean 0.0353
Sigma 1.092
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.526
Constant 0.06471
Mean 0.002825
Sigma 1.109
pullTheta
Std Dev 1.386
Constant 0.07087
Mean −0.008724
Sigma 1.059
pullTheta
Std Dev 1.387
Constant 0.07082
Mean −0.00933
Sigma 1.06
pullTheta
Std Dev 1.383
Constant 0.071
Mean −0.007211
Sigma 1.058
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.766
Constant 0.06429
Mean −0.1407
Sigma 1.088
pullDxy
Std Dev 1.487
Constant 0.06998
Mean −0.05281
Sigma 1.055
pullDxy
Std Dev 1.486
Constant 0.07001
Mean −0.05315
Sigma 1.055
pullDxy
Std Dev 1.486
Constant 0.06992
Mean −0.05497
Sigma 1.057
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.827
Constant 0.05803
Mean −0.124
Sigma 1.188
pullDz
Std Dev 1.656
Constant 0.06499
Mean −0.002635
Sigma 1.127
pullDz
Std Dev 1.657
Constant 0.06496
Mean −0.001679
Sigma 1.128
pullDz
Std Dev 1.655
Constant 0.06479
Mean −0.006425
Sigma 1.133
Ratio