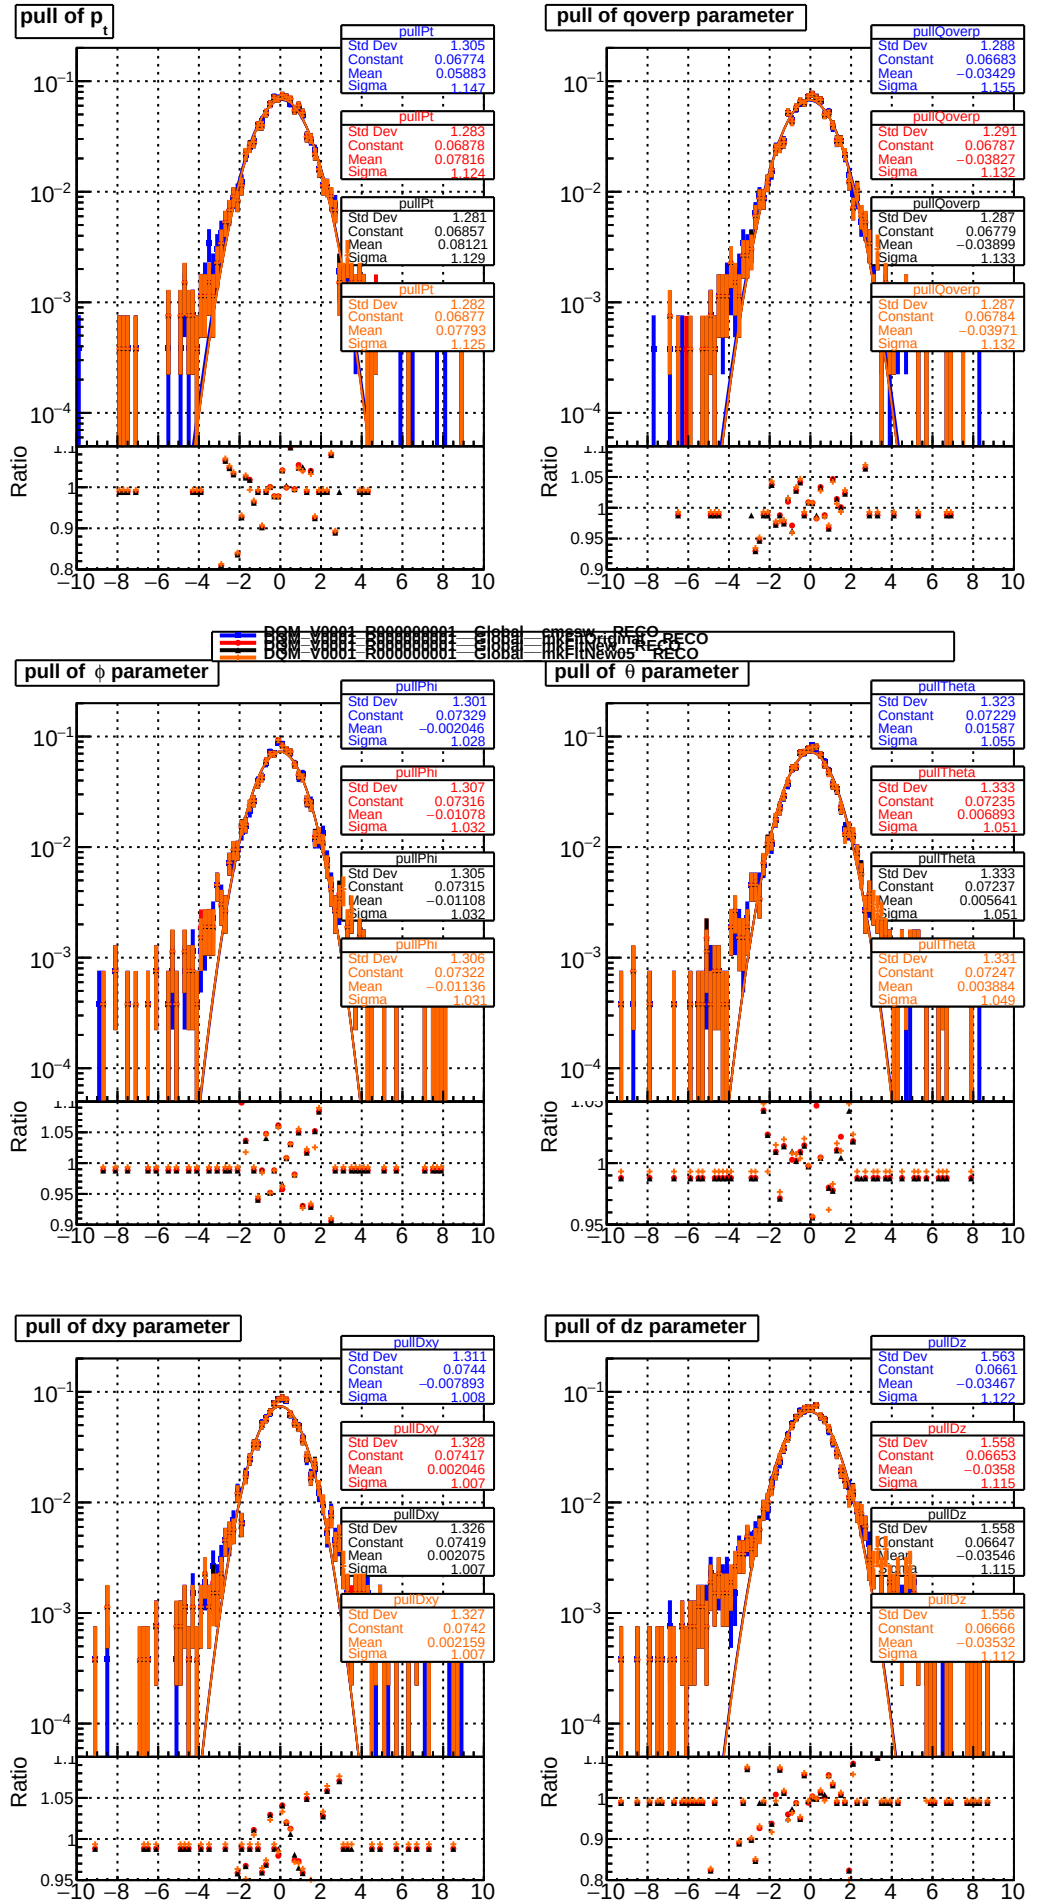
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.305
Constant 0.06774
Mean 0.05883
Sigma 1.147
pullPt
Std Dev 1.283
Constant 0.06878
Mean 0.07816
Sigma 1.124
pullPt
Std Dev 1.281
Constant 0.06857
Mean 0.08121
Sigma 1.129
pullPt
Std Dev 1.282
Constant 0.06877
Mean 0.07793
Sigma 1.125
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.288
Constant 0.06683
Mean −0.03429
Sigma 1.155
pullQoverp
Std Dev 1.291
Constant 0.06787
Mean −0.03827
Sigma 1.132
pullQoverp
Std Dev 1.287
Constant 0.06779
Mean −0.03899
Sigma 1.133
pullQoverp
Std Dev 1.287
Constant 0.06784
Mean −0.03971
Sigma 1.132
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global cmsim RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNew RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNew05 RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.301
Constant 0.07329
Mean −0.002046
Sigma 1.028
pullPhi
Std Dev 1.307
Constant 0.07316
Mean −0.01078
Sigma 1.032
pullPhi
Std Dev 1.305
Constant 0.07315
Mean −0.01108
Sigma 1.032
pullPhi
Std Dev 1.306
Constant 0.07322
Mean −0.01136
Sigma 1.031
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.323
Constant 0.07229
Mean 0.01587
Sigma 1.055
pullTheta
Std Dev 1.333
Constant 0.07235
Mean 0.006893
Sigma 1.051
pullTheta
Std Dev 1.333
Constant 0.07237
Mean 0.005641
Sigma 1.051
pullTheta
Std Dev 1.331
Constant 0.07247
Mean 0.003884
Sigma 1.049
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.311
Constant 0.0744
Mean −0.007893
Sigma 1.008
pullDxy
Std Dev 1.328
Constant 0.07417
Mean 0.002046
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.326
Constant 0.07419
Mean 0.002075
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.327
Constant 0.0742
Mean 0.002159
Sigma 1.007
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.563
Constant 0.0661
Mean −0.03467
Sigma 1.122
pullDz
Std Dev 1.558
Constant 0.06653
Mean −0.0358
Sigma 1.115
pullDz
Std Dev 1.558
Constant 0.06647
Mean −0.03546
Sigma 1.115
pullDz
Std Dev 1.556
Constant 0.06666
Mean −0.03532
Sigma 1.112
Ratio