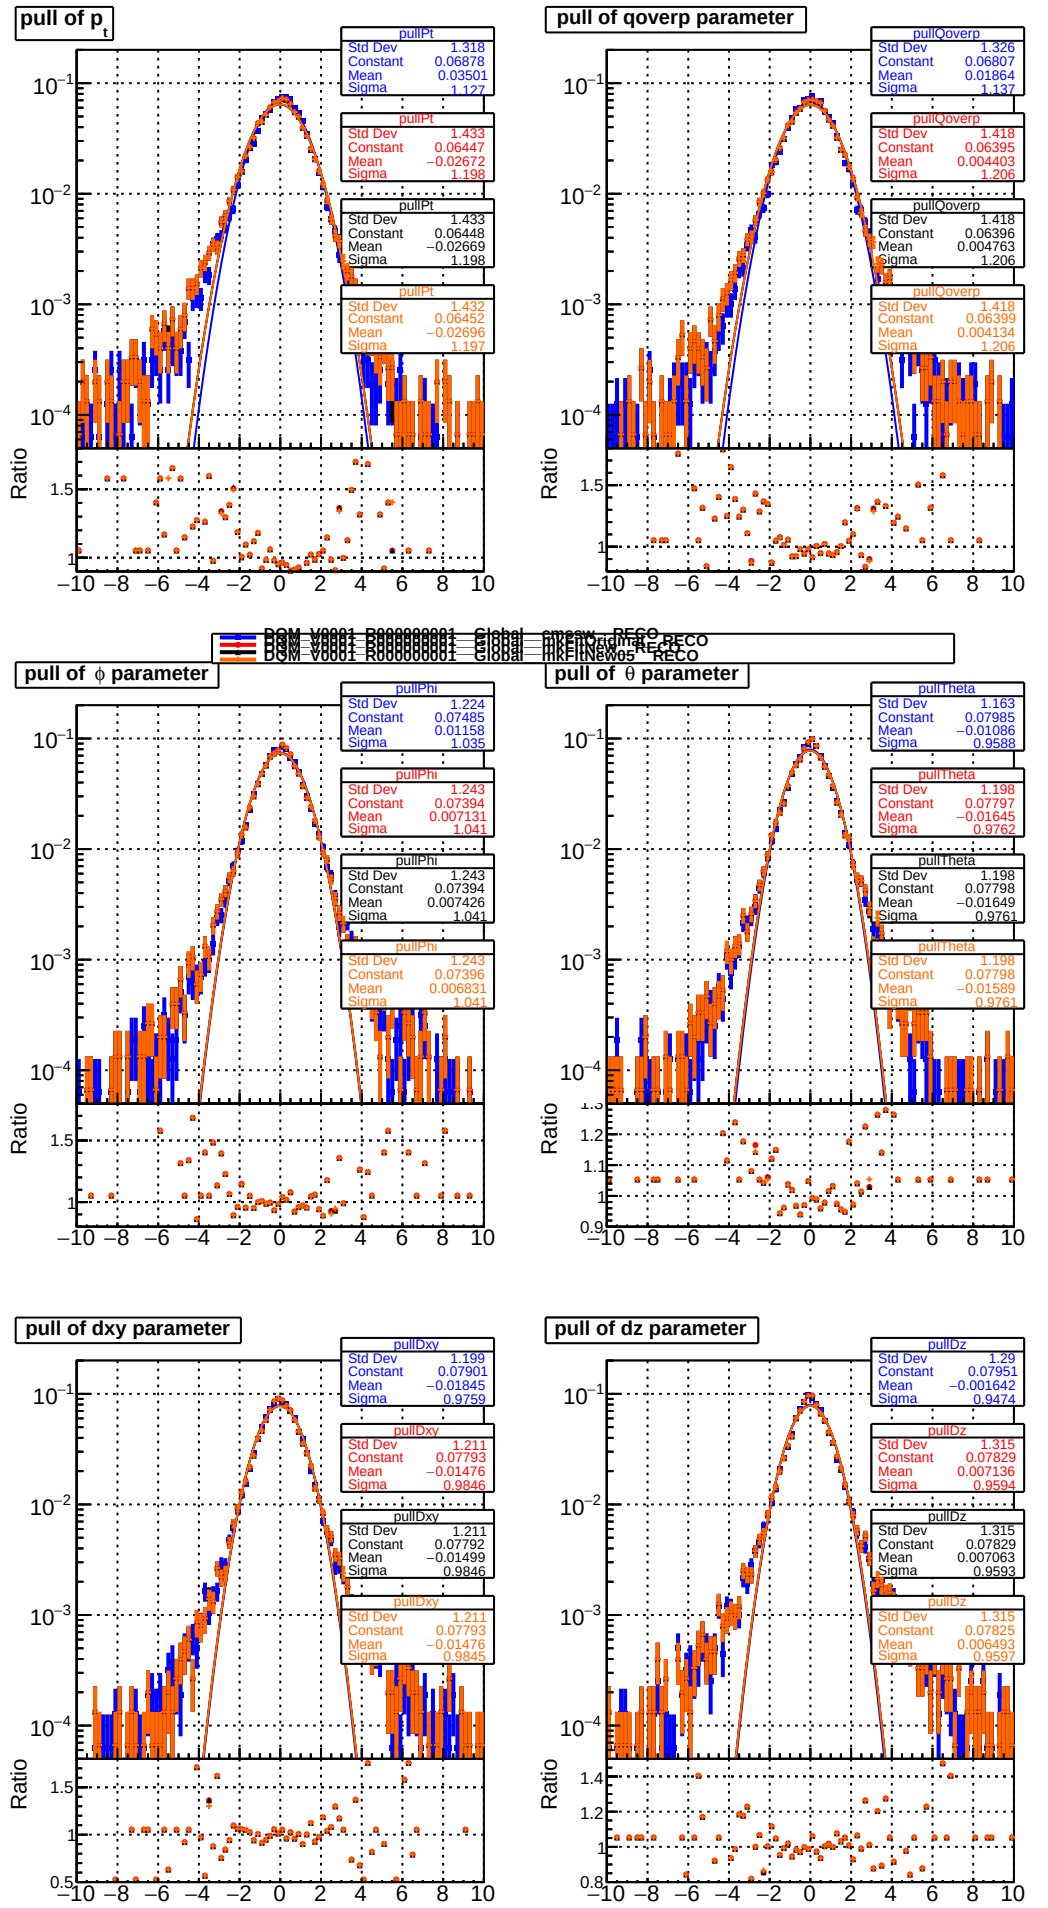
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.318
Constant 0.06878
Mean 0.03501
Sigma 1.127
pullPt
Std Dev 1.433
Constant 0.06447
Mean −0.02672
Sigma 1.198
pullPt
Std Dev 1.433
Constant 0.06448
Mean −0.02669
Sigma 1.198
pullPt
Std Dev 1.432
Constant 0.06452
Mean −0.02696
Sigma 1.197
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.326
Constant 0.06807
Mean 0.01864
Sigma 1.137
pullQoverp
Std Dev 1.418
Constant 0.06395
Mean 0.004403
Sigma 1.206
pullQoverp
Std Dev 1.418
Constant 0.06396
Mean 0.004763
Sigma 1.206
pullQoverp
Std Dev 1.418
Constant 0.06399
Mean 0.004134
Sigma 1.206
DQM V0001 R000000001 Global cmsswr RECO
DQM V0001 R000000001 Global hlkFitNew RECO
DQM V0001 R000000001 Global hlkFitNew05 RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.224
Constant 0.07485
Mean 0.01158
Sigma 1.035
pullPhi
Std Dev 1.243
Constant 0.07394
Mean 0.007131
Sigma 1.041
pullPhi
Std Dev 1.243
Constant 0.07394
Mean 0.007426
Sigma 1.041
pullPhi
Std Dev 1.243
Constant 0.07396
Mean 0.006831
Sigma 1.041
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.163
Constant 0.07985
Mean −0.01086
Sigma 0.9588
pullTheta
Std Dev 1.198
Constant 0.07797
Mean −0.01645
Sigma 0.9762
pullTheta
Std Dev 1.198
Constant 0.07798
Mean −0.01649
Sigma 0.9761
pullTheta
Std Dev 1.198
Constant 0.07798
Mean −0.01589
Sigma 0.9761
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.199
Constant 0.07901
Mean −0.01845
Sigma 0.9759
pullDxy
Std Dev 1.211
Constant 0.07793
Mean −0.01476
Sigma 0.9846
pullDxy
Std Dev 1.211
Constant 0.07792
Mean −0.01499
Sigma 0.9846
pullDxy
Std Dev 1.211
Constant 0.07793
Mean −0.01476
Sigma 0.9845
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.29
Constant 0.07951
Mean −0.001642
Sigma 0.9474
pullDz
Std Dev 1.315
Constant 0.07829
Mean 0.007136
Sigma 0.9594
pullDz
Std Dev 1.315
Constant 0.07829
Mean 0.007063
Sigma 0.9593
pullDz
Std Dev 1.315
Constant 0.07825
Mean 0.006493
Sigma 0.9597
Ratio