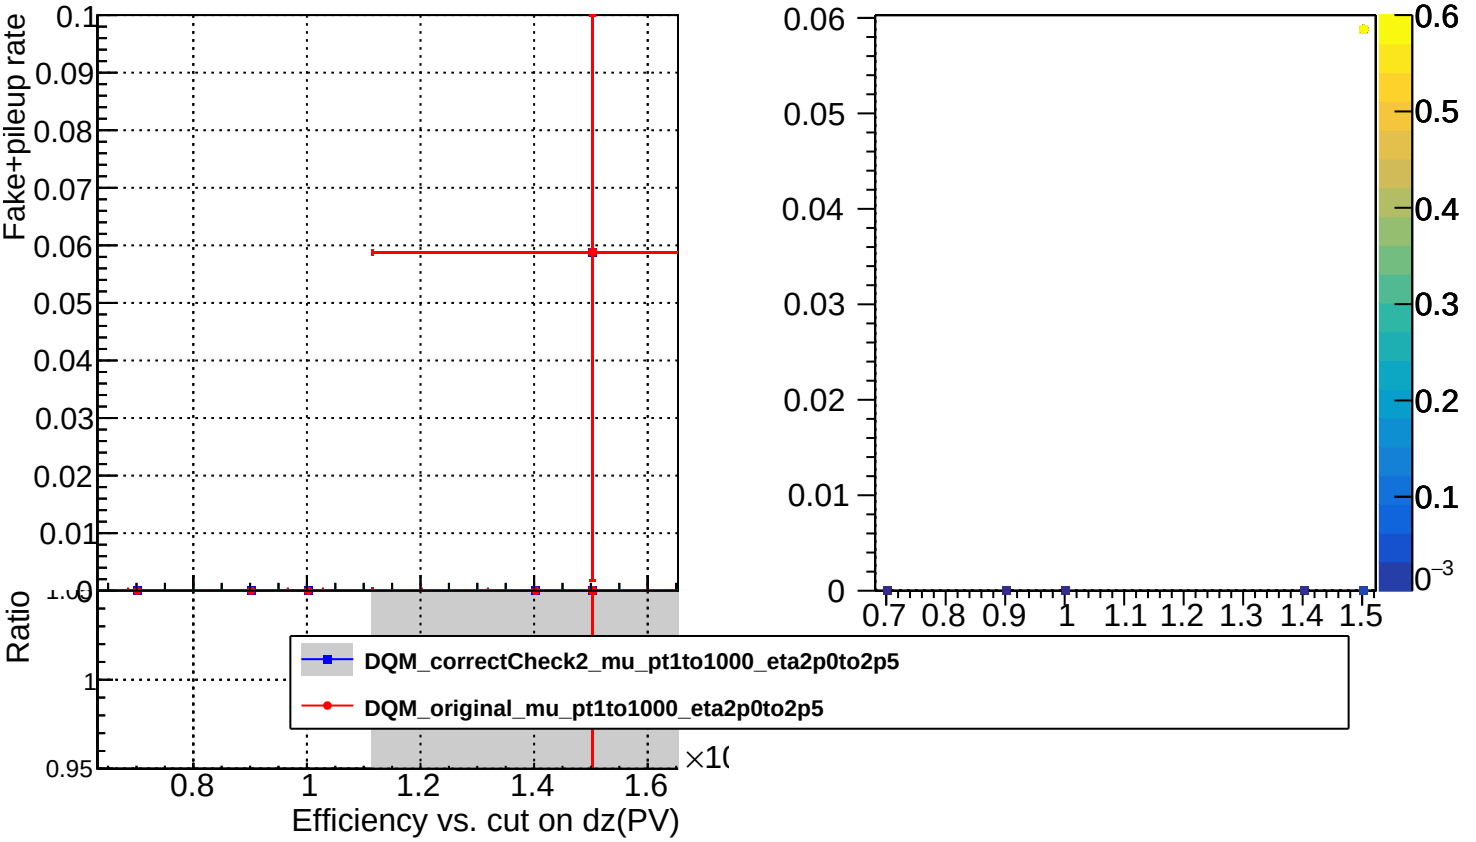
Fake+pileup rate
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
Ratio
1
0.95
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Efficiency vs. cut on dz(PV)
DQM_correctCheck2_mu_pt1to1000_eta2p0to2p5
DQM_original_mu_pt1to1000_eta2p0to2p5
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1