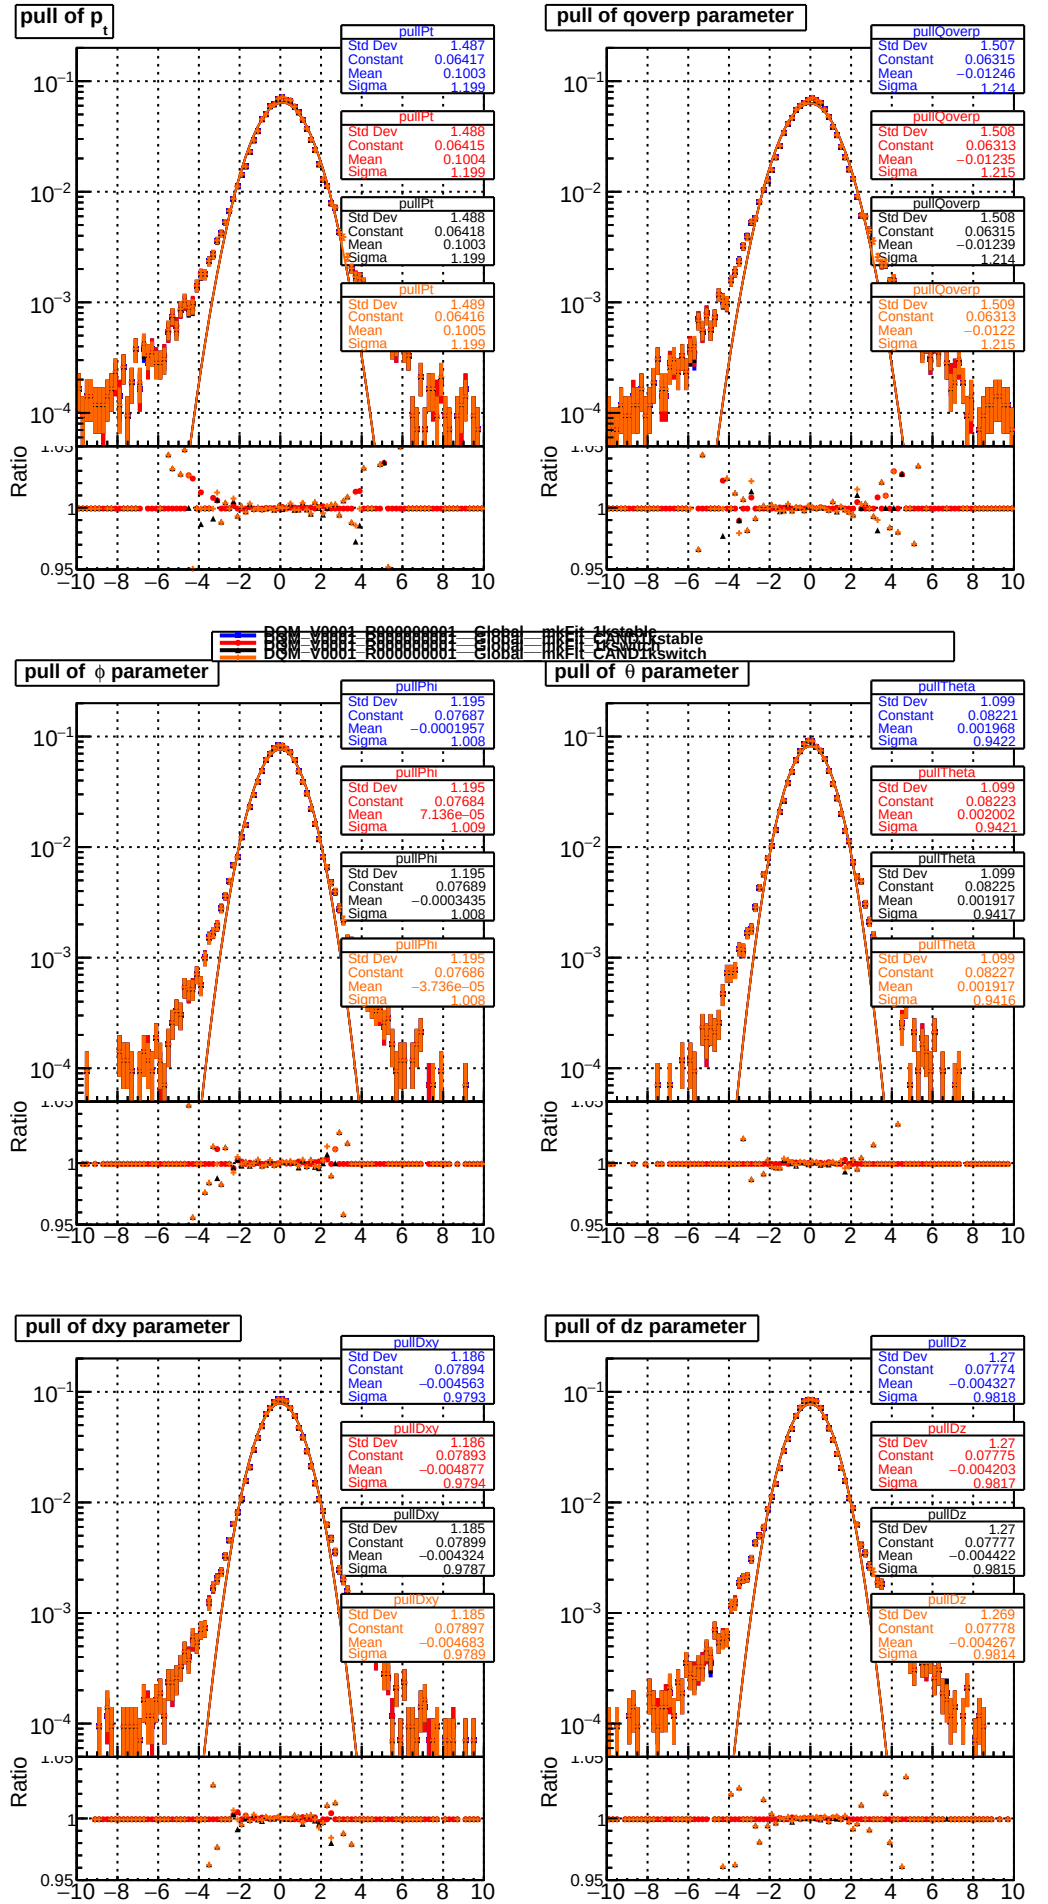
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.487
Constant 0.06417
Mean 0.1003
Sigma 1.199
pullPt
Std Dev 1.488
Constant 0.06415
Mean 0.1004
Sigma 1.199
pullPt
Std Dev 1.488
Constant 0.06418
Mean 0.1003
Sigma 1.199
pullPt
Std Dev 1.489
Constant 0.06416
Mean 0.1005
Sigma 1.199
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.507
Constant 0.06315
Mean −0.01246
Sigma 1.214
pullQoverp
Std Dev 1.508
Constant 0.06313
Mean −0.01235
Sigma 1.215
pullQoverp
Std Dev 1.508
Constant 0.06315
Mean −0.01239
Sigma 1.214
pullQoverp
Std Dev 1.509
Constant 0.06313
Mean −0.0122
Sigma 1.215
DQM V0001 R000000001 Global mkFit 1stable
DQM V0001 R000000001 Global mkFit CANDIstable
DQM V0001 R000000001 Global mkFit 1switch
DQM V0001 R000000001 Global mkFit CANDIkswitch
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.195
Constant 0.07687
Mean −0.0001957
Sigma 1.008
pullPhi
Std Dev 1.195
Constant 0.07684
Mean 7.136e−05
Sigma 1.009
pullPhi
Std Dev 1.195
Constant 0.07689
Mean −0.0003435
Sigma 1.008
pullPhi
Std Dev 1.195
Constant 0.07686
Mean −3.736e−05
Sigma 1.008
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.099
Constant 0.08221
Mean 0.001968
Sigma 0.9422
pullTheta
Std Dev 1.099
Constant 0.08223
Mean 0.002002
Sigma 0.9421
pullTheta
Std Dev 1.099
Constant 0.08225
Mean 0.001917
Sigma 0.9417
pullTheta
Std Dev 1.099
Constant 0.08227
Mean 0.001917
Sigma 0.9416
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.186
Constant 0.07894
Mean −0.004563
Sigma 0.9793
pullDxy
Std Dev 1.186
Constant 0.07893
Mean −0.004877
Sigma 0.9794
pullDxy
Std Dev 1.185
Constant 0.07899
Mean −0.004324
Sigma 0.9787
pullDxy
Std Dev 1.185
Constant 0.07897
Mean −0.004683
Sigma 0.9789
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.27
Constant 0.07774
Mean −0.004327
Sigma 0.9818
pullDz
Std Dev 1.27
Constant 0.07775
Mean −0.004203
Sigma 0.9817
pullDz
Std Dev 1.27
Constant 0.07777
Mean −0.004422
Sigma 0.9815
pullDz
Std Dev 1.269
Constant 0.07778
Mean −0.004267
Sigma 0.9814
Ratio