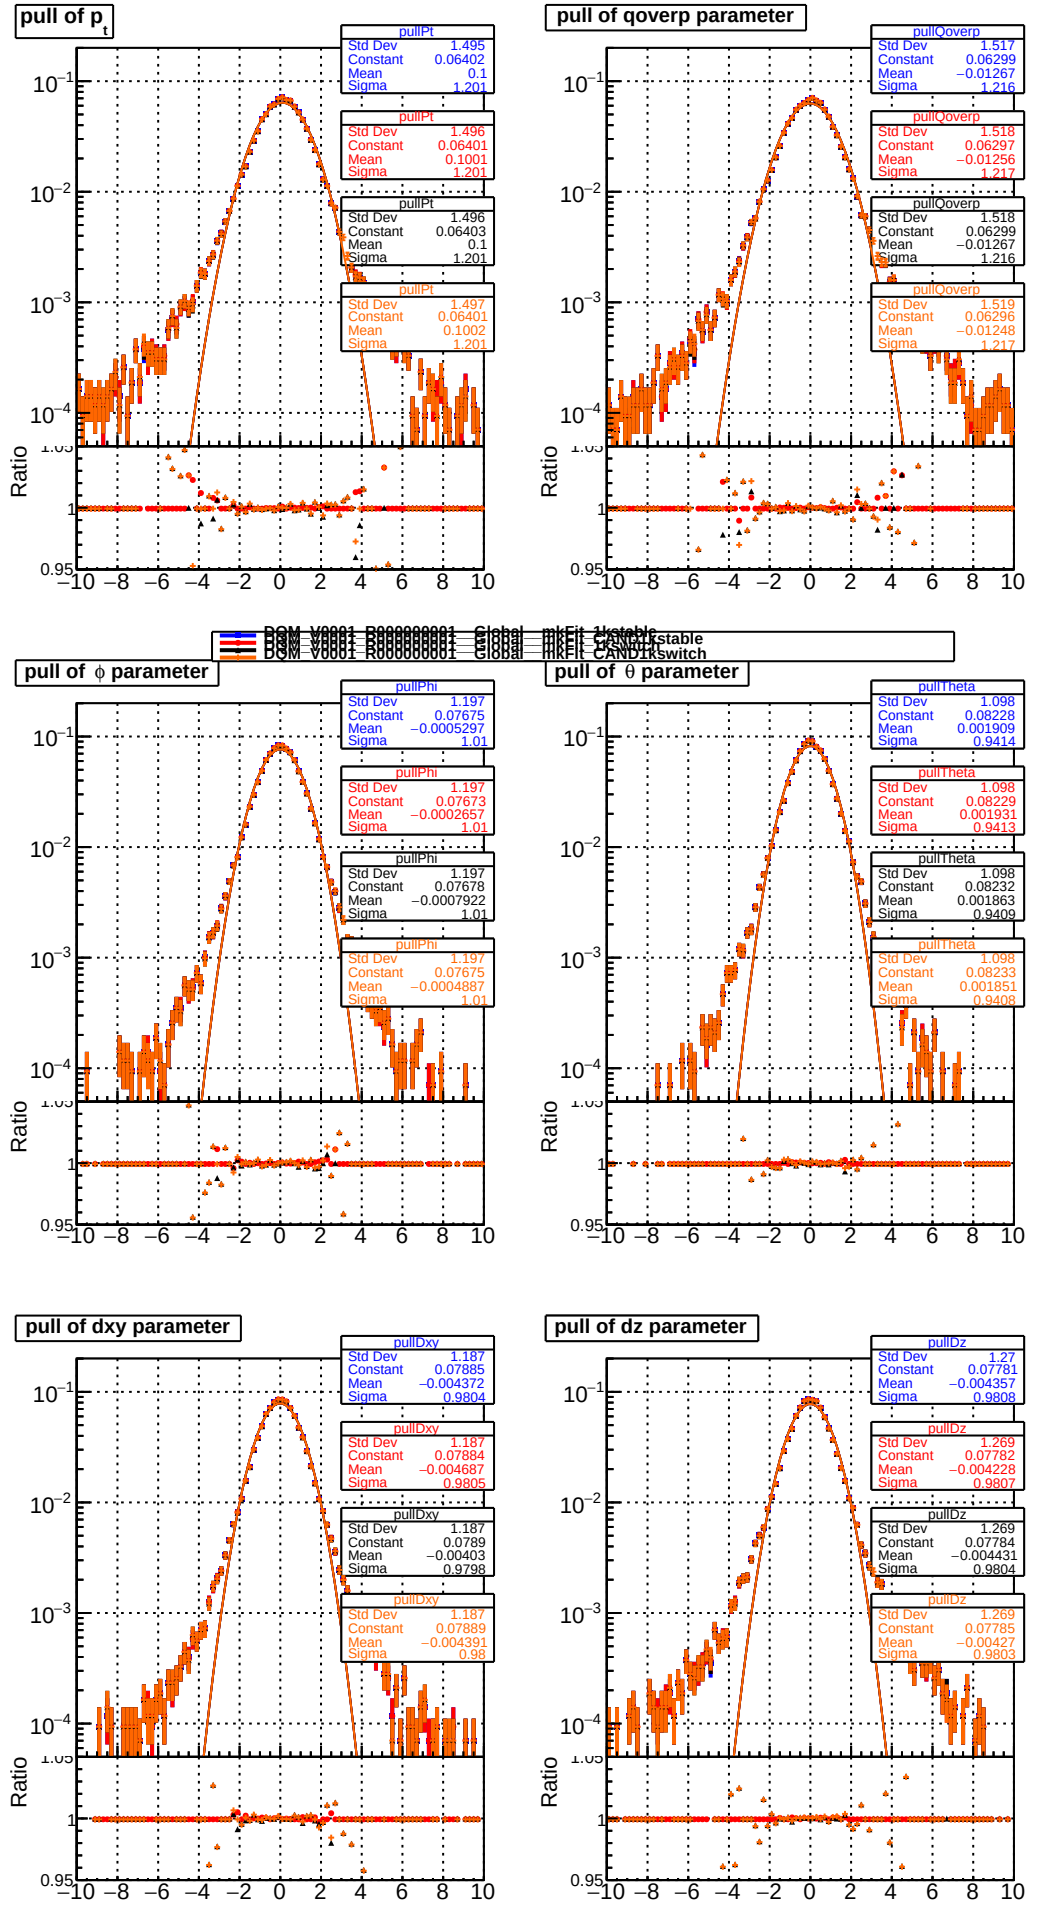
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.495
Constant 0.06402
Mean 0.1
Sigma 1.201
pullPt
Std Dev 1.496
Constant 0.06401
Mean 0.1001
Sigma 1.201
pullPt
Std Dev 1.496
Constant 0.06403
Mean 0.1
Sigma 1.201
pullPt
Std Dev 1.497
Constant 0.06401
Mean 0.1002
Sigma 1.201
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.517
Constant 0.06299
Mean −0.01267
Sigma 1.216
pullQoverp
Std Dev 1.518
Constant 0.06297
Mean −0.01256
Sigma 1.217
pullQoverp
Std Dev 1.518
Constant 0.06299
Mean −0.01267
Sigma 1.216
pullQoverp
Std Dev 1.519
Constant 0.06296
Mean −0.01248
Sigma 1.217
DQM V0001 R000000001 Global mkFit 1stable
DQM V0001 R000000001 Global mkFit CANDIdstable
DQM V0001 R000000001 Global mkFit 1switch
DQM V0001 R000000001 Global mkFit CANDIrkswitch
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.197
Constant 0.07675
Mean −0.0005297
Sigma 1.01
pullPhi
Std Dev 1.197
Constant 0.07673
Mean −0.0002657
Sigma 1.01
pullPhi
Std Dev 1.197
Constant 0.07678
Mean −0.0007922
Sigma 1.01
pullPhi
Std Dev 1.197
Constant 0.07675
Mean −0.0004887
Sigma 1.01
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.098
Constant 0.08228
Mean 0.001909
Sigma 0.9414
pullTheta
Std Dev 1.098
Constant 0.08229
Mean 0.001931
Sigma 0.9413
pullTheta
Std Dev 1.098
Constant 0.08232
Mean 0.001863
Sigma 0.9409
pullTheta
Std Dev 1.098
Constant 0.08233
Mean 0.001851
Sigma 0.9408
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.187
Constant 0.07885
Mean −0.004372
Sigma 0.9804
pullDxy
Std Dev 1.187
Constant 0.07884
Mean −0.004687
Sigma 0.9805
pullDxy
Std Dev 1.187
Constant 0.0789
Mean −0.00403
Sigma 0.9798
pullDxy
Std Dev 1.187
Constant 0.07889
Mean −0.004391
Sigma 0.98
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.27
Constant 0.07781
Mean −0.004357
Sigma 0.9808
pullDz
Std Dev 1.269
Constant 0.07782
Mean −0.004228
Sigma 0.9807
pullDz
Std Dev 1.269
Constant 0.07784
Mean −0.004431
Sigma 0.9804
pullDz
Std Dev 1.269
Constant 0.07785
Mean −0.00427
Sigma 0.9803
Ratio