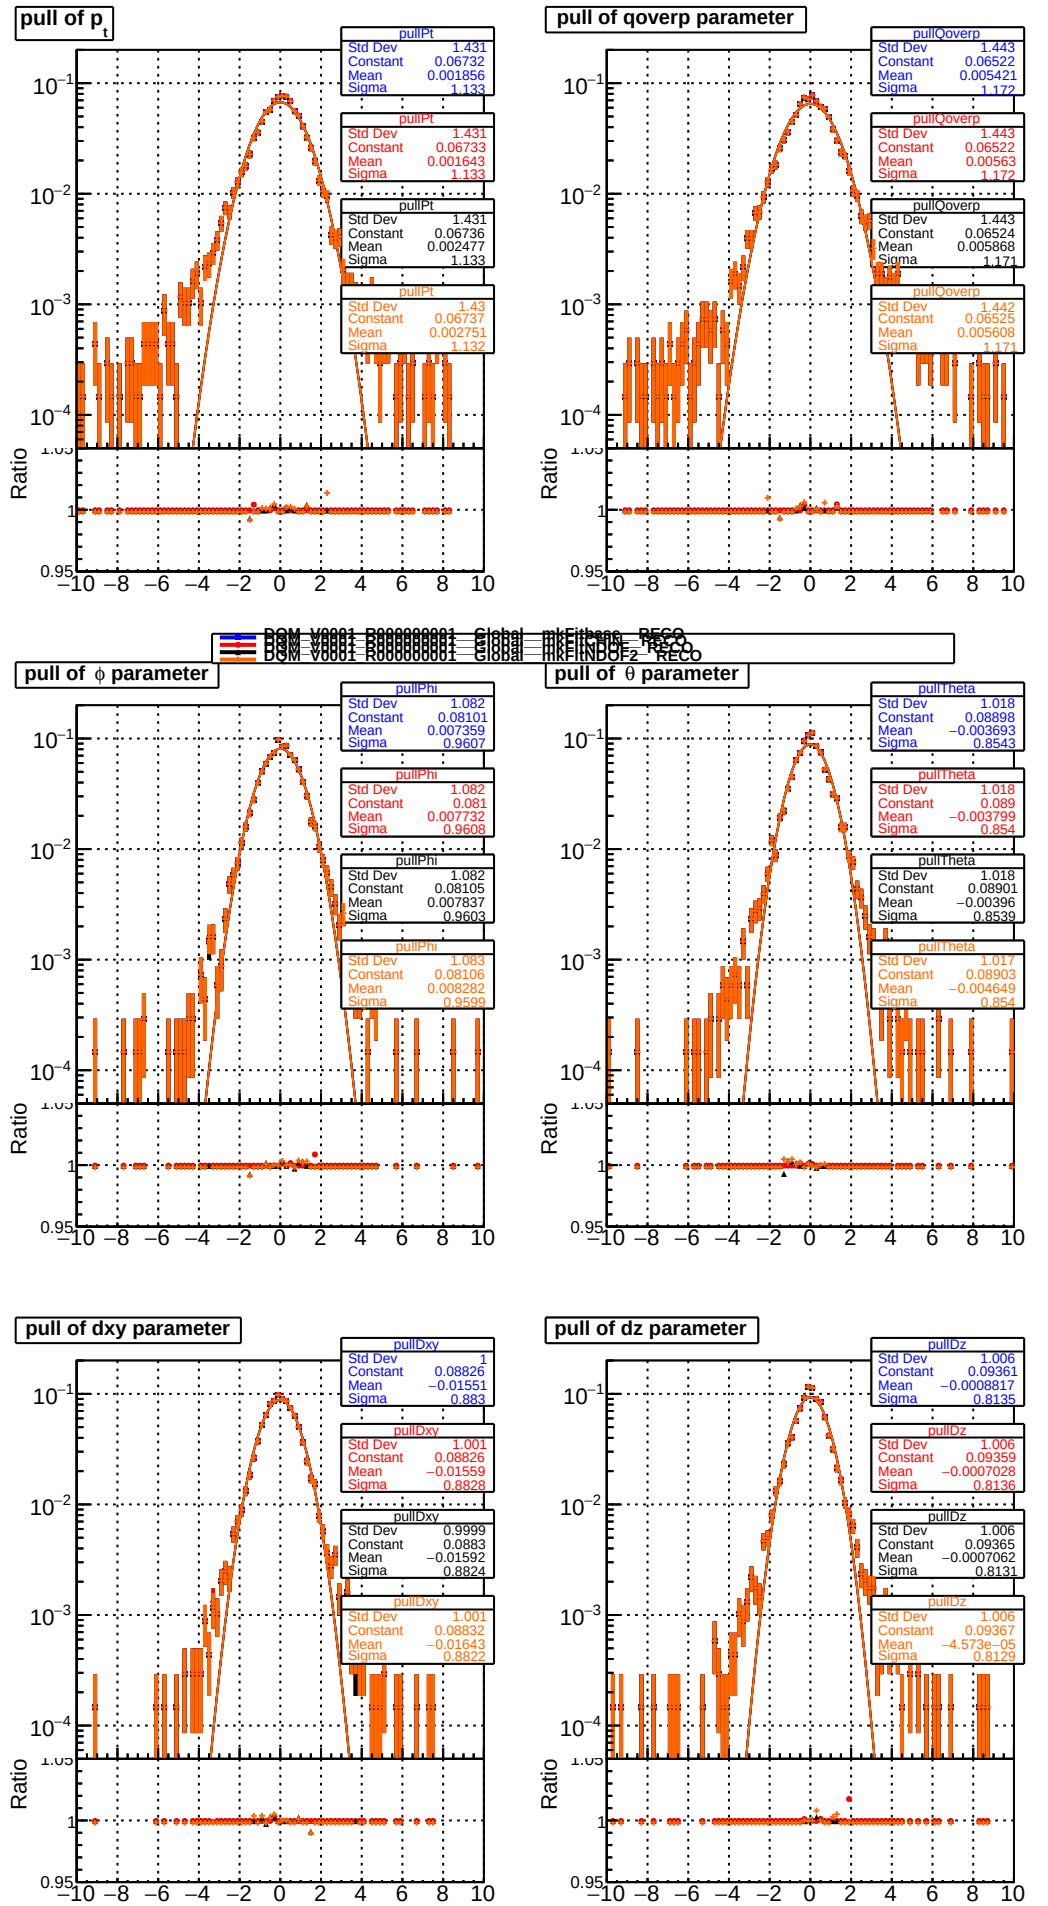
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06732
Mean 0.001856
Sigma 1.133
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06733
Mean 0.001643
Sigma 1.133
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06736
Mean 0.002477
Sigma 1.133
pullPt
Std Dev 1.43
Constant 0.06737
Mean 0.002751
Sigma 1.132
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06522
Mean 0.005421
Sigma 1.172
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06522
Mean 0.00563
Sigma 1.172
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06524
Mean 0.005868
Sigma 1.171
pullQoverp
Std Dev 1.442
Constant 0.06525
Mean 0.005608
Sigma 1.171
DQM V0001 R000000001 Global mkFitInnerOuter RECO
DQM V0001 R000000001 Global mkFitNDOF2 RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.082
Constant 0.08101
Mean 0.007359
Sigma 0.9607
pullPhi
Std Dev 1.082
Constant 0.081
Mean 0.007732
Sigma 0.9608
pullPhi
Std Dev 1.082
Constant 0.08105
Mean 0.007837
Sigma 0.9603
pullPhi
Std Dev 1.083
Constant 0.08106
Mean 0.008282
Sigma 0.9599
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08898
Mean −0.003693
Sigma 0.8543
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.089
Mean −0.003799
Sigma 0.854
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08901
Mean −0.00396
Sigma 0.8539
pullTheta
Std Dev 1.017
Constant 0.08903
Mean −0.004649
Sigma 0.854
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1
Constant 0.08826
Mean −0.01551
Sigma 0.883
pullDxy
Std Dev 1.001
Constant 0.08826
Mean −0.01559
Sigma 0.8828
pullDxy
Std Dev 0.9999
Constant 0.0883
Mean −0.01592
Sigma 0.8824
pullDxy
Std Dev 1.001
Constant 0.08832
Mean −0.01643
Sigma 0.8822
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09361
Mean −0.0008817
Sigma 0.8135
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09359
Mean −0.0007028
Sigma 0.8136
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09365
Mean −0.0007062
Sigma 0.8131
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09367
Mean −4.573e−05
Sigma 0.8129
Ratio