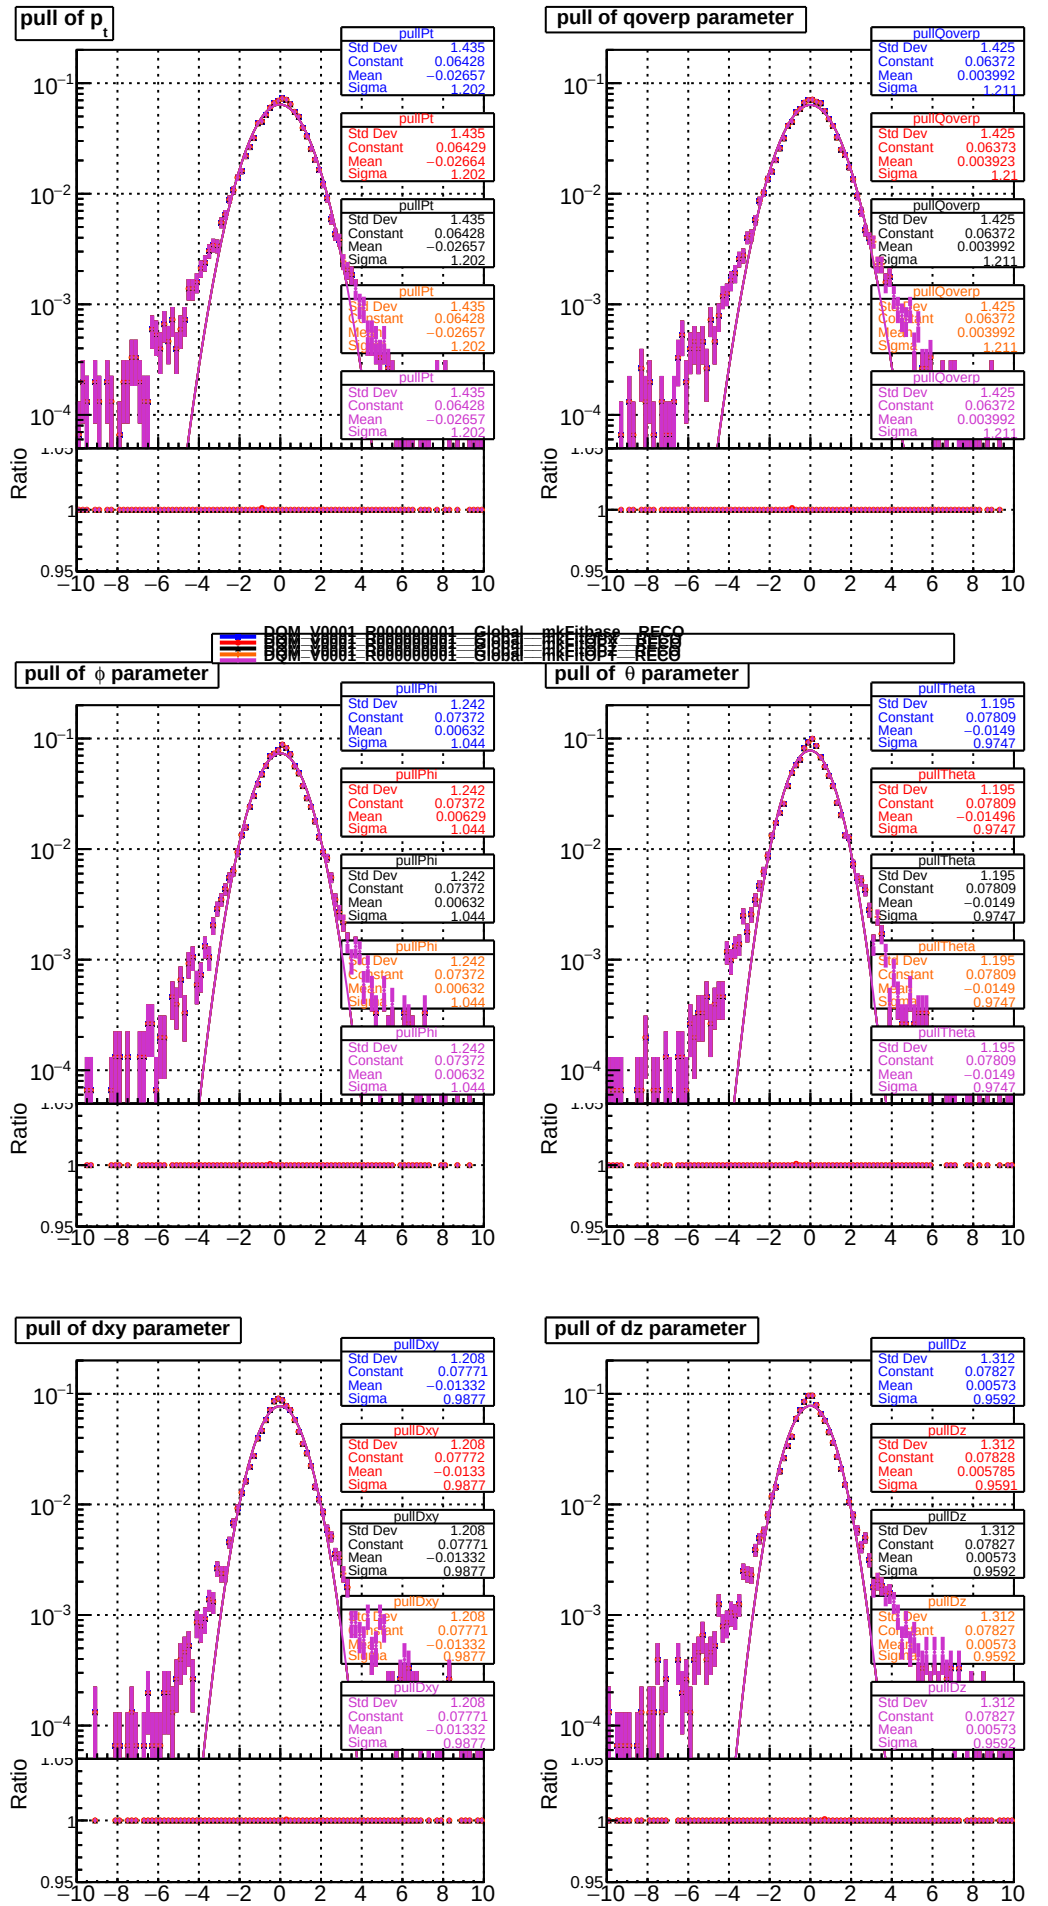
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.435
Constant 0.06428
Mean −0.02657
Sigma 1.202
pullPt
Std Dev 1.435
Constant 0.06429
Mean −0.02664
Sigma 1.202
pullPt
Std Dev 1.435
Constant 0.06428
Mean −0.02657
Sigma 1.202
pullPt
Std Dev 1.435
Constant 0.06428
Mean −0.02657
Sigma 1.202
pullPt
Std Dev 1.435
Constant 0.06428
Mean −0.02657
Sigma 1.202
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.425
Constant 0.06372
Mean 0.003992
Sigma 1.211
pullQoverp
Std Dev 1.425
Constant 0.06373
Mean 0.003923
Sigma 1.21
pullQoverp
Std Dev 1.425
Constant 0.06372
Mean 0.003992
Sigma 1.211
pullQoverp
Std Dev 1.425
Constant 0.06372
Mean 0.003992
Sigma 1.211
pullQoverp
Std Dev 1.425
Constant 0.06372
Mean 0.003992
Sigma 1.211
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitBase__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitIter0__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitIter1__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitIter2__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.242
Constant 0.07372
Mean 0.00632
Sigma 1.044
pullPhi
Std Dev 1.242
Constant 0.07372
Mean 0.00629
Sigma 1.044
pullPhi
Std Dev 1.242
Constant 0.07372
Mean 0.00632
Sigma 1.044
pullPhi
Std Dev 1.242
Constant 0.07372
Mean 0.00632
Sigma 1.044
pullPhi
Std Dev 1.242
Constant 0.07372
Mean 0.00632
Sigma 1.044
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.195
Constant 0.07809
Mean −0.0149
Sigma 0.9747
pullTheta
Std Dev 1.195
Constant 0.07809
Mean −0.01496
Sigma 0.9747
pullTheta
Std Dev 1.195
Constant 0.07809
Mean −0.0149
Sigma 0.9747
pullTheta
Std Dev 1.195
Constant 0.07809
Mean −0.0149
Sigma 0.9747
pullTheta
Std Dev 1.195
Constant 0.07809
Mean −0.0149
Sigma 0.9747
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.208
Constant 0.07771
Mean −0.01332
Sigma 0.9877
pullDxy
Std Dev 1.208
Constant 0.07772
Mean −0.0133
Sigma 0.9877
pullDxy
Std Dev 1.208
Constant 0.07771
Mean −0.01332
Sigma 0.9877
pullDxy
Std Dev 1.208
Constant 0.07771
Mean −0.01332
Sigma 0.9877
pullDxy
Std Dev 1.208
Constant 0.07771
Mean −0.01332
Sigma 0.9877
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.312
Constant 0.07827
Mean 0.00573
Sigma 0.9592
pullDz
Std Dev 1.312
Constant 0.07828
Mean 0.005785
Sigma 0.9591
pullDz
Std Dev 1.312
Constant 0.07827
Mean 0.00573
Sigma 0.9592
pullDz
Std Dev 1.312
Constant 0.07827
Mean 0.00573
Sigma 0.9592
pullDz
Std Dev 1.312
Constant 0.07827
Mean 0.00573
Sigma 0.9592
Ratio