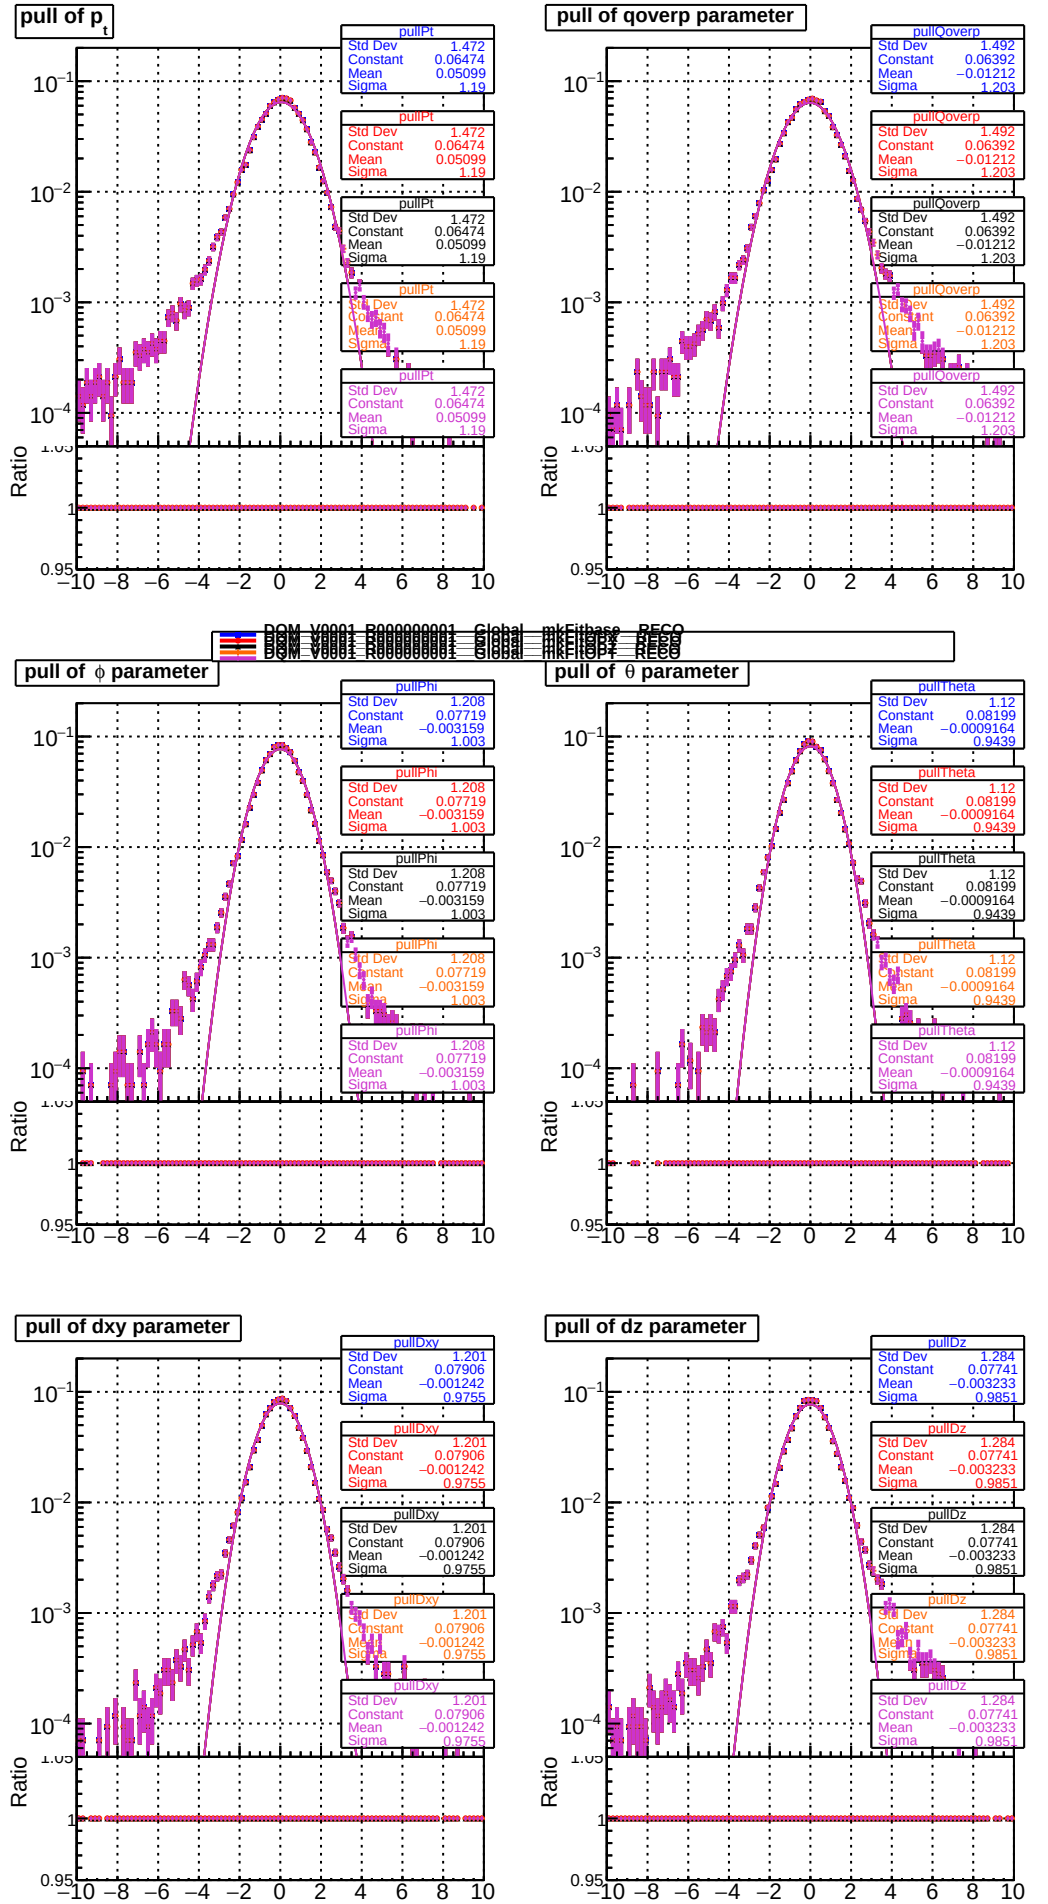
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.472
Constant 0.06474
Mean 0.05099
Sigma 1.19
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.492
Constant 0.06392
Mean −0.01212
Sigma 1.203
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitBase__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitIter0__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitIter1__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitIter2__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.208
Constant 0.07719
Mean −0.003159
Sigma 1.003
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.12
Constant 0.08199
Mean −0.0009164
Sigma 0.9439
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.201
Constant 0.07906
Mean −0.001242
Sigma 0.9755
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.284
Constant 0.07741
Mean −0.003233
Sigma 0.9851
Ratio