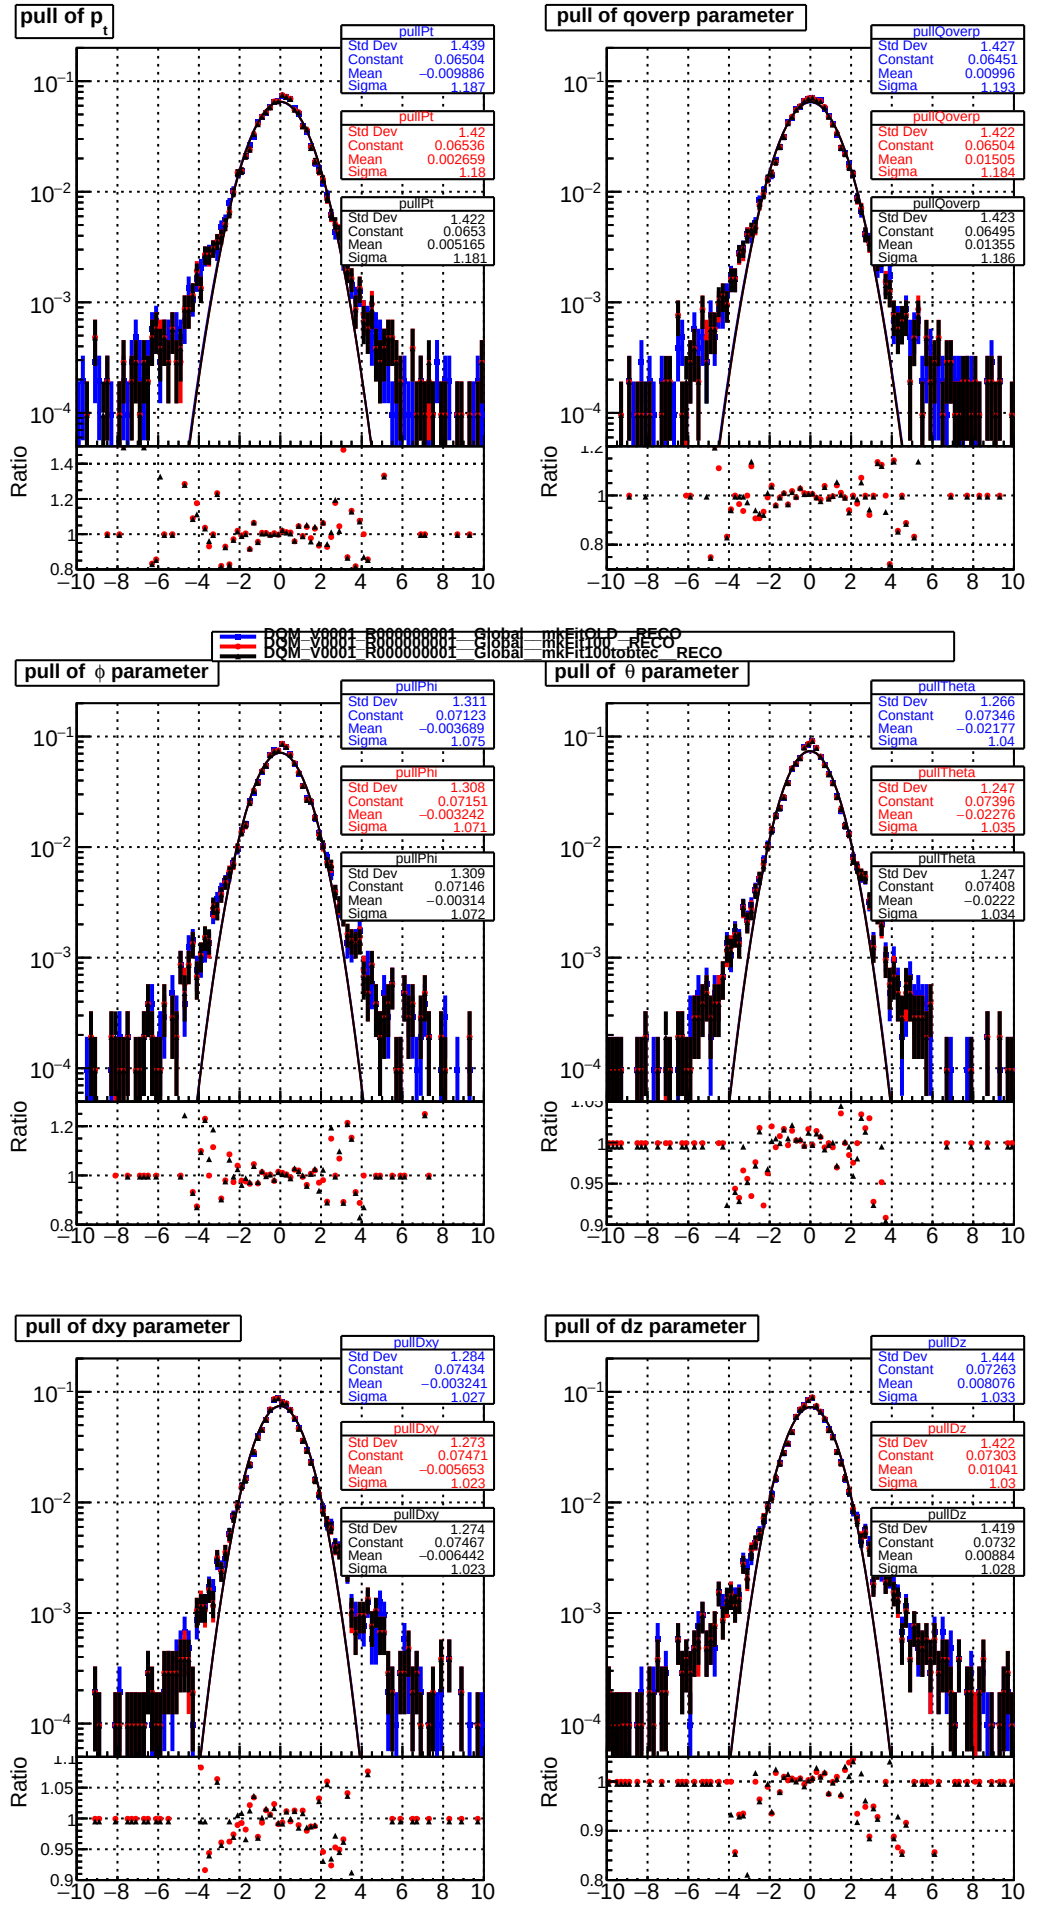
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.439
Constant 0.06504
Mean −0.009886
Sigma 1.187
pullPt
Std Dev 1.42
Constant 0.06536
Mean 0.002659
Sigma 1.18
pullPt
Std Dev 1.422
Constant 0.0653
Mean 0.005165
Sigma 1.181
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.427
Constant 0.06451
Mean 0.00996
Sigma 1.193
pullQoverp
Std Dev 1.422
Constant 0.06504
Mean 0.01505
Sigma 1.184
pullQoverp
Std Dev 1.423
Constant 0.06495
Mean 0.01355
Sigma 1.186
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOld__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100tobtec__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.311
Constant 0.07123
Mean −0.003689
Sigma 1.075
pullPhi
Std Dev 1.308
Constant 0.07151
Mean −0.003242
Sigma 1.071
pullPhi
Std Dev 1.309
Constant 0.07146
Mean −0.00314
Sigma 1.072
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.266
Constant 0.07346
Mean −0.02177
Sigma 1.04
pullTheta
Std Dev 1.247
Constant 0.07396
Mean −0.02276
Sigma 1.035
pullTheta
Std Dev 1.247
Constant 0.07408
Mean −0.0222
Sigma 1.034
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.284
Constant 0.07434
Mean −0.003241
Sigma 1.027
pullDxy
Std Dev 1.273
Constant 0.07471
Mean −0.005653
Sigma 1.023
pullDxy
Std Dev 1.274
Constant 0.07467
Mean −0.006442
Sigma 1.023
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.444
Constant 0.07263
Mean 0.008076
Sigma 1.033
pullDz
Std Dev 1.422
Constant 0.07303
Mean 0.01041
Sigma 1.03
pullDz
Std Dev 1.419
Constant 0.0732
Mean 0.00884
Sigma 1.028
Ratio