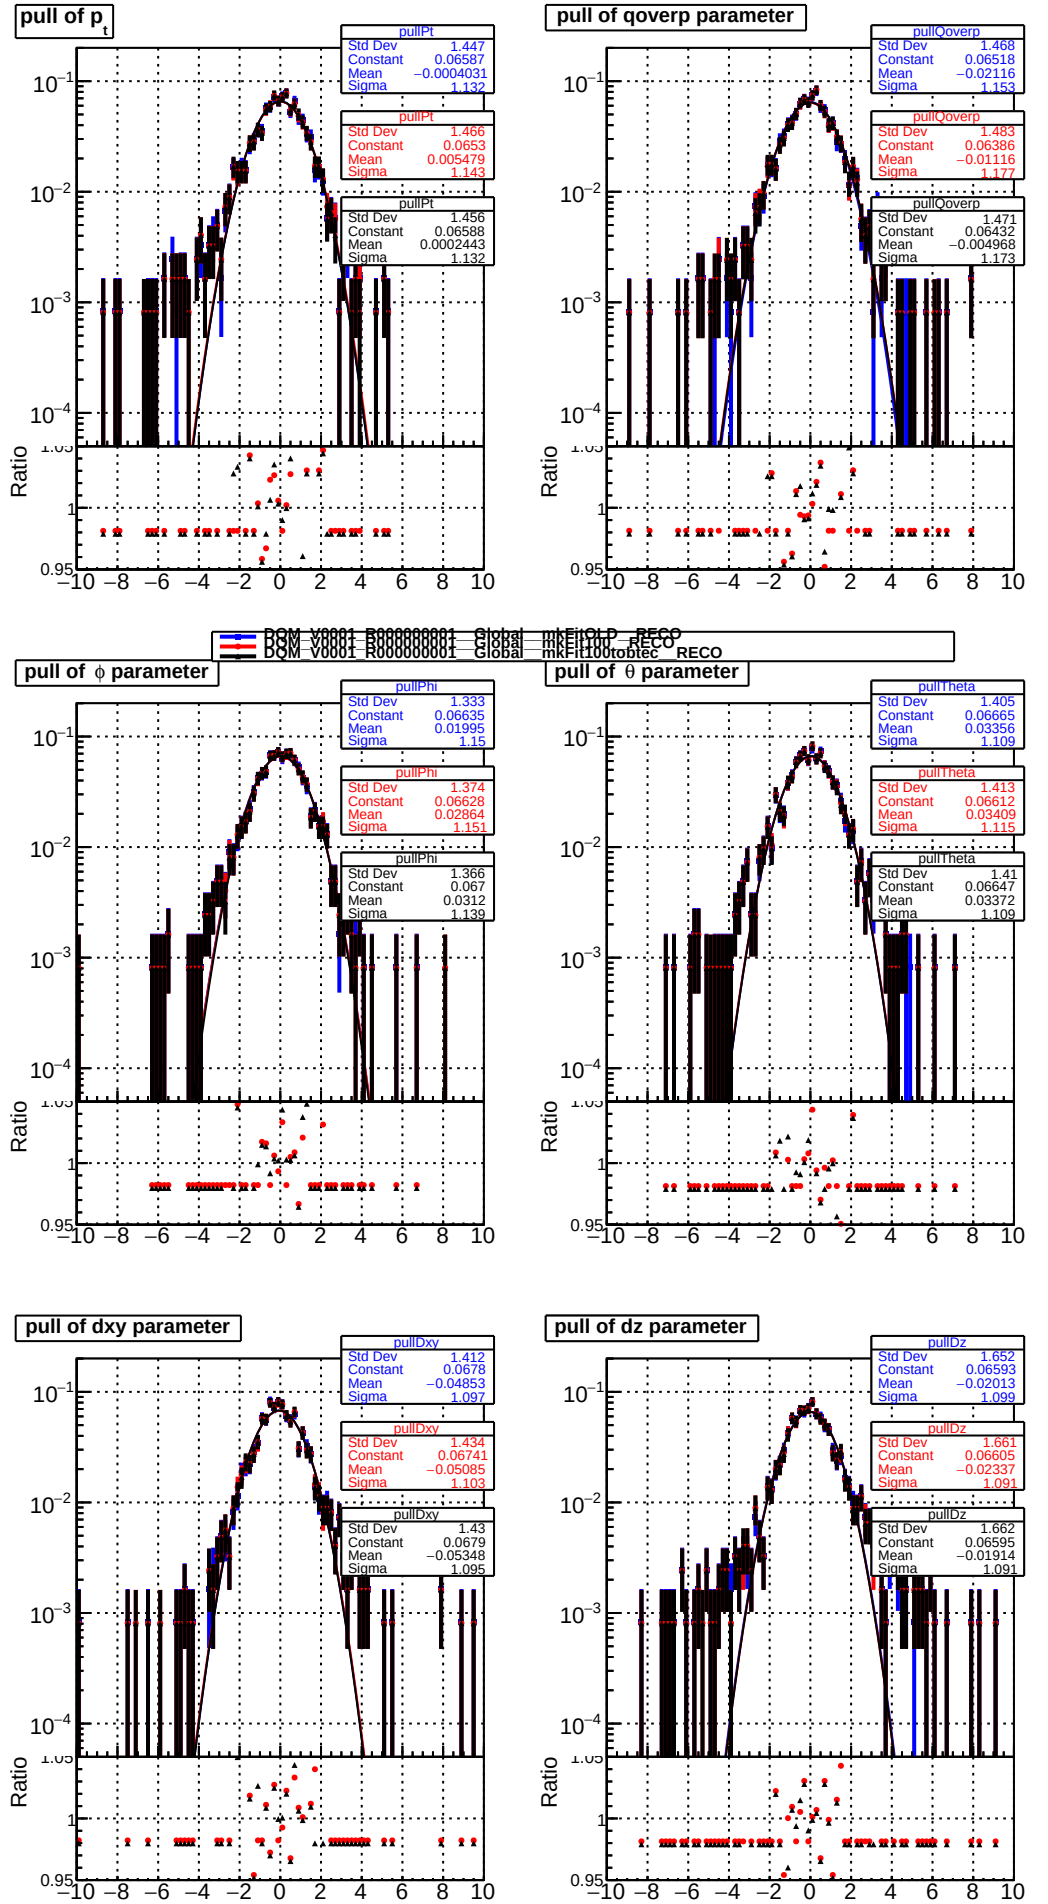
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06587
Mean −0.0004031
Sigma 1.132
pullPt
Std Dev 1.466
Constant 0.0653
Mean 0.005479
Sigma 1.143
pullPt
Std Dev 1.456
Constant 0.06588
Mean 0.0002443
Sigma 1.132
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.468
Constant 0.06518
Mean −0.02116
Sigma 1.153
pullQoverp
Std Dev 1.483
Constant 0.06386
Mean −0.01116
Sigma 1.177
pullQoverp
Std Dev 1.471
Constant 0.06432
Mean −0.004968
Sigma 1.173
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOld__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100tobtec__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.333
Constant 0.06635
Mean 0.01995
Sigma 1.15
pullPhi
Std Dev 1.374
Constant 0.06628
Mean 0.02864
Sigma 1.151
pullPhi
Std Dev 1.366
Constant 0.067
Mean 0.0312
Sigma 1.139
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.405
Constant 0.06665
Mean 0.03356
Sigma 1.109
pullTheta
Std Dev 1.413
Constant 0.06612
Mean 0.03409
Sigma 1.115
pullTheta
Std Dev 1.41
Constant 0.06647
Mean 0.03372
Sigma 1.109
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.412
Constant 0.0678
Mean −0.04853
Sigma 1.097
pullDxy
Std Dev 1.434
Constant 0.06741
Mean −0.05085
Sigma 1.103
pullDxy
Std Dev 1.43
Constant 0.0679
Mean −0.05348
Sigma 1.095
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.652
Constant 0.06593
Mean −0.02013
Sigma 1.099
pullDz
Std Dev 1.661
Constant 0.06605
Mean −0.02337
Sigma 1.091
pullDz
Std Dev 1.662
Constant 0.06595
Mean −0.01914
Sigma 1.091
Ratio