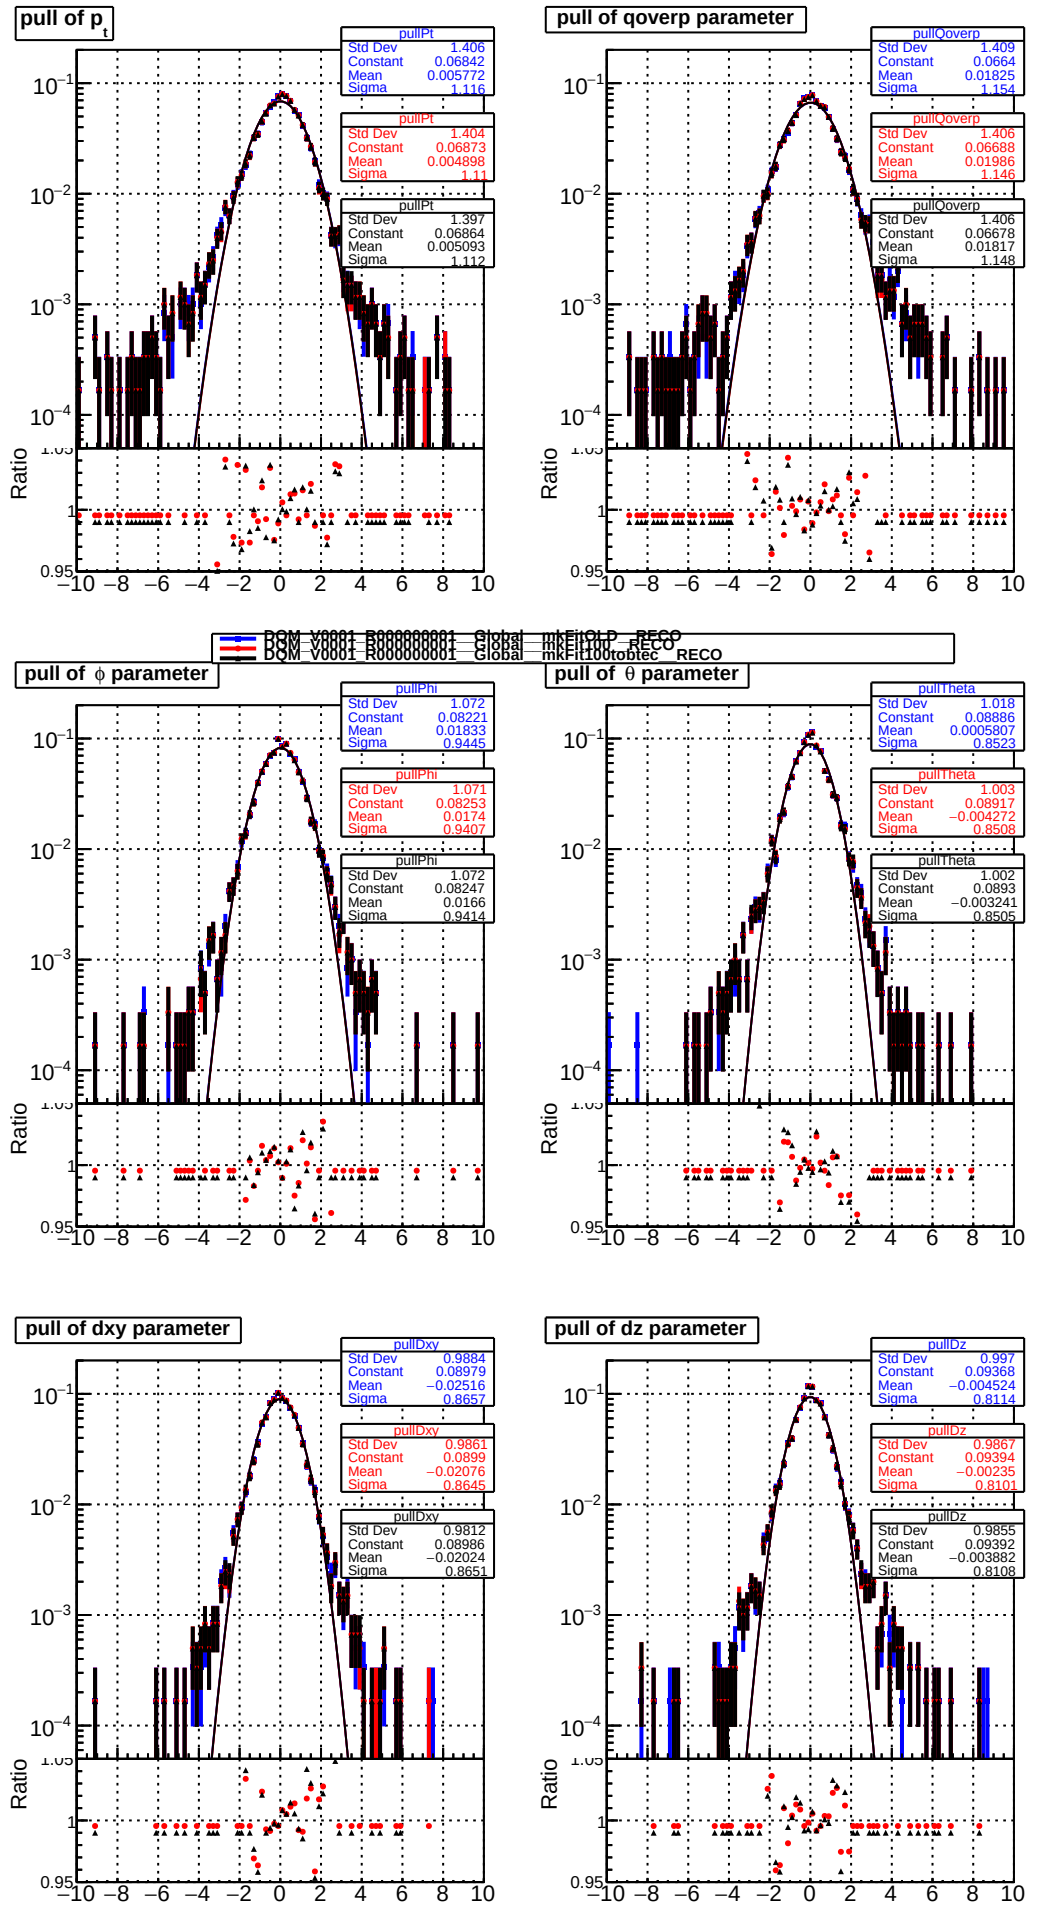
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.406
Constant 0.06842
Mean 0.005772
Sigma 1.116
pullPt
Std Dev 1.404
Constant 0.06873
Mean 0.004898
Sigma 1.11
pullPt
Std Dev 1.397
Constant 0.06864
Mean 0.005093
Sigma 1.112
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.409
Constant 0.0664
Mean 0.01825
Sigma 1.154
pullQoverp
Std Dev 1.406
Constant 0.06688
Mean 0.01986
Sigma 1.146
pullQoverp
Std Dev 1.406
Constant 0.06678
Mean 0.01817
Sigma 1.148
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOldP__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit10robotec__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.072
Constant 0.08221
Mean 0.01833
Sigma 0.9445
pullPhi
Std Dev 1.071
Constant 0.08253
Mean 0.0174
Sigma 0.9407
pullPhi
Std Dev 1.072
Constant 0.08247
Mean 0.0166
Sigma 0.9414
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08886
Mean 0.0005807
Sigma 0.8523
pullTheta
Std Dev 1.003
Constant 0.08917
Mean −0.004272
Sigma 0.8508
pullTheta
Std Dev 1.002
Constant 0.0893
Mean −0.003241
Sigma 0.8505
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 0.9884
Constant 0.08979
Mean −0.02516
Sigma 0.8657
pullDxy
Std Dev 0.9861
Constant 0.0899
Mean −0.02076
Sigma 0.8645
pullDxy
Std Dev 0.9812
Constant 0.08986
Mean −0.02024
Sigma 0.8651
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 0.997
Constant 0.09368
Mean −0.004524
Sigma 0.8114
pullDz
Std Dev 0.9867
Constant 0.09394
Mean −0.00235
Sigma 0.8101
pullDz
Std Dev 0.9855
Constant 0.09392
Mean −0.003882
Sigma 0.8108
Ratio