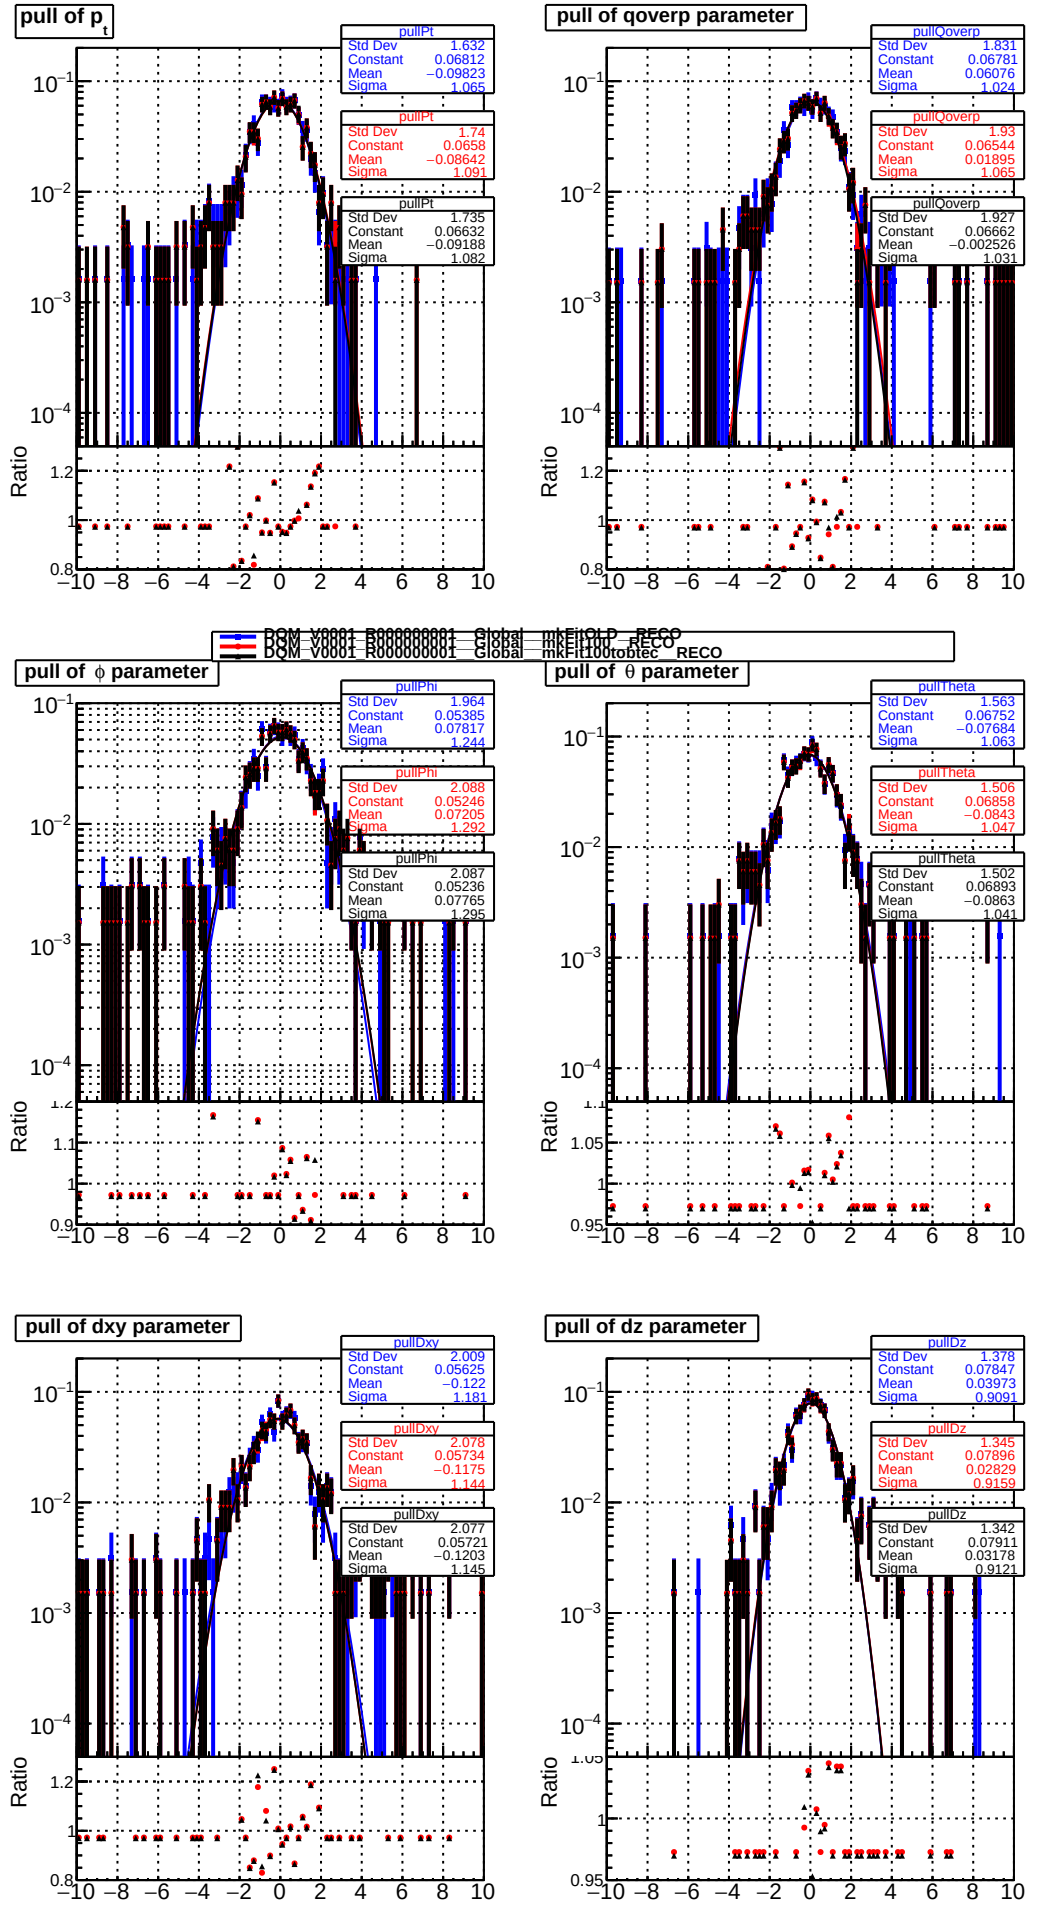
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.632
Constant 0.06812
Mean −0.09823
Sigma 1.065
pullPt
Std Dev 1.74
Constant 0.0658
Mean −0.08642
Sigma 1.091
pullPt
Std Dev 1.735
Constant 0.06632
Mean −0.09188
Sigma 1.082
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.831
Constant 0.06781
Mean 0.06076
Sigma 1.024
pullQoverp
Std Dev 1.93
Constant 0.06544
Mean 0.01895
Sigma 1.065
pullQoverp
Std Dev 1.927
Constant 0.06662
Mean −0.002526
Sigma 1.031
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOld__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100tobtec__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.964
Constant 0.05385
Mean 0.07817
Sigma 1.244
pullPhi
Std Dev 2.088
Constant 0.05246
Mean 0.07205
Sigma 1.292
pullPhi
Std Dev 2.087
Constant 0.05236
Mean 0.07765
Sigma 1.295
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.563
Constant 0.06752
Mean −0.07684
Sigma 1.063
pullTheta
Std Dev 1.506
Constant 0.06858
Mean −0.0843
Sigma 1.047
pullTheta
Std Dev 1.502
Constant 0.06893
Mean −0.0863
Sigma 1.041
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.009
Constant 0.05625
Mean −0.122
Sigma 1.181
pullDxy
Std Dev 2.078
Constant 0.05734
Mean −0.1175
Sigma 1.144
pullDxy
Std Dev 2.077
Constant 0.05721
Mean −0.1203
Sigma 1.145
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.378
Constant 0.07847
Mean 0.03973
Sigma 0.9091
pullDz
Std Dev 1.345
Constant 0.07896
Mean 0.02829
Sigma 0.9159
pullDz
Std Dev 1.342
Constant 0.07911
Mean 0.03178
Sigma 0.9121
Ratio