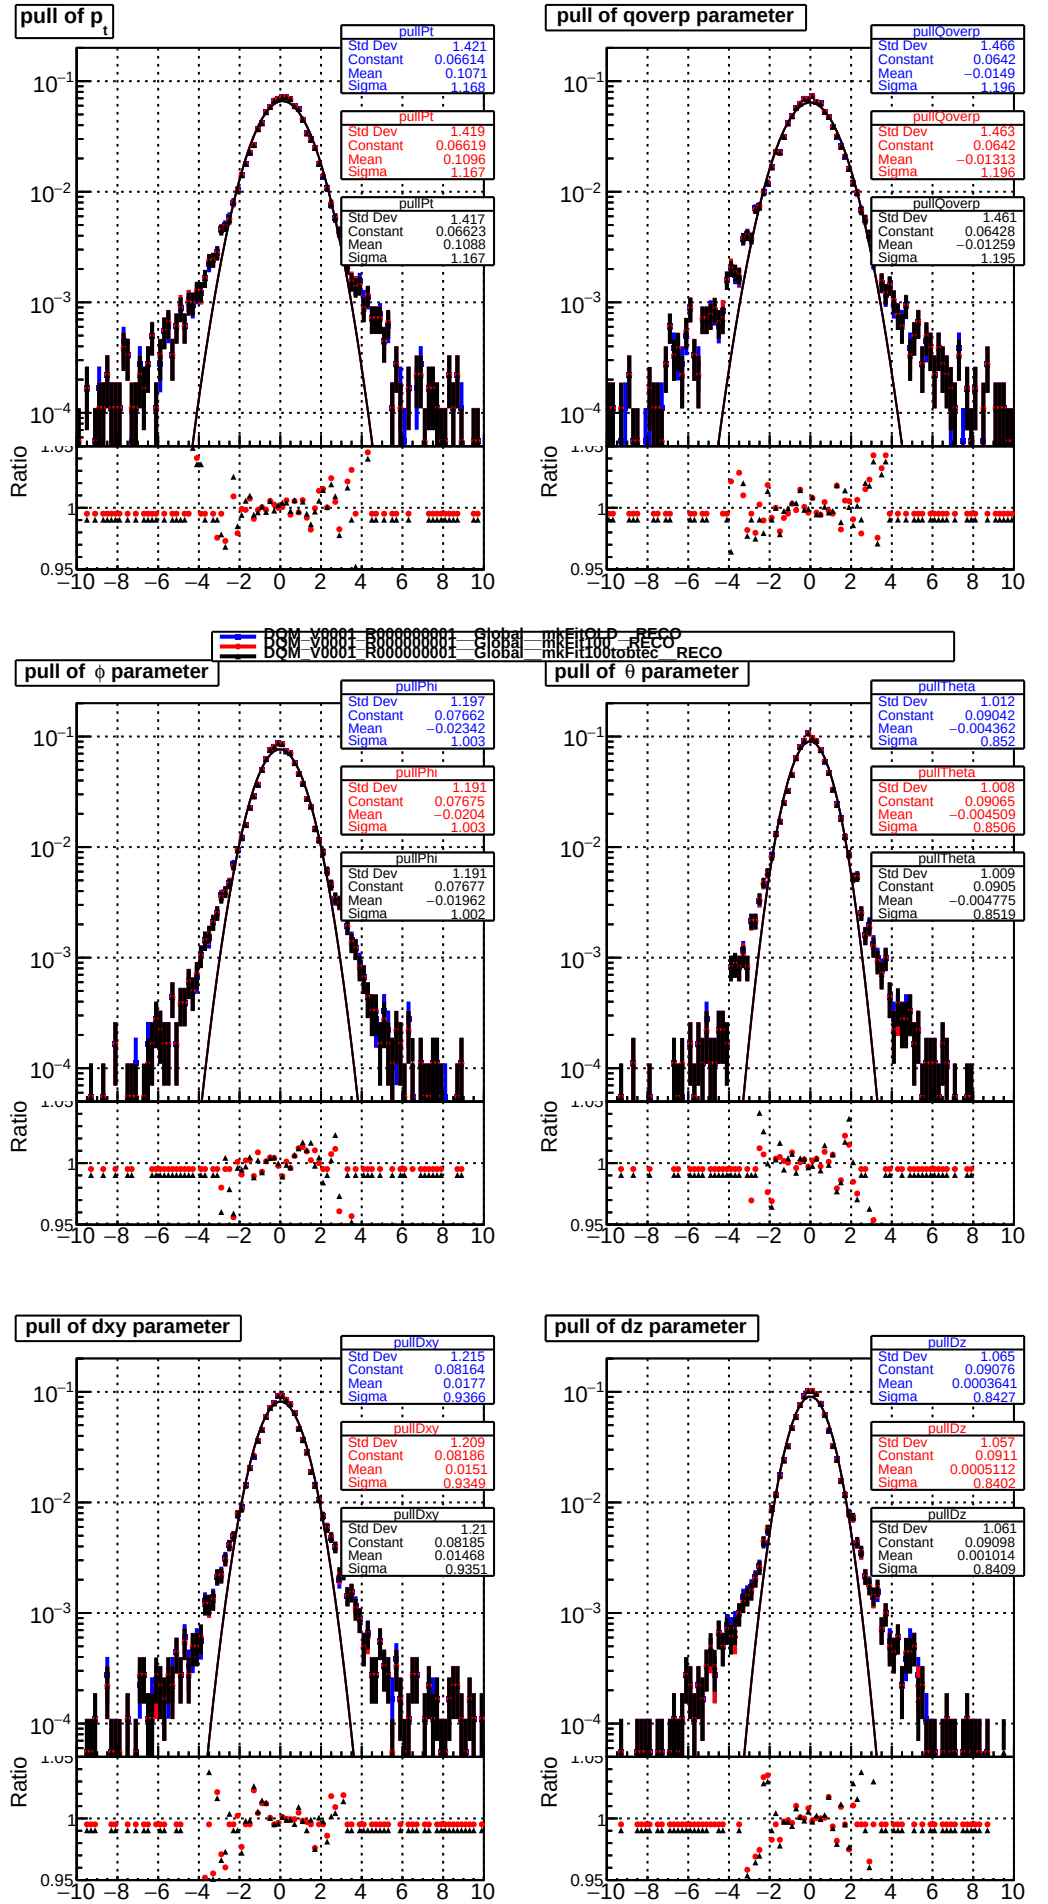
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.421
Constant 0.06614
Mean 0.1071
Sigma 1.168
pullPt
Std Dev 1.419
Constant 0.06619
Mean 0.1096
Sigma 1.167
pullPt
Std Dev 1.417
Constant 0.06623
Mean 0.1088
Sigma 1.167
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.466
Constant 0.0642
Mean −0.0149
Sigma 1.196
pullQoverp
Std Dev 1.463
Constant 0.0642
Mean −0.01313
Sigma 1.196
pullQoverp
Std Dev 1.461
Constant 0.06428
Mean −0.01259
Sigma 1.195
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOld__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100tobtec__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.197
Constant 0.07662
Mean −0.02342
Sigma 1.003
pullPhi
Std Dev 1.191
Constant 0.07675
Mean −0.0204
Sigma 1.003
pullPhi
Std Dev 1.191
Constant 0.07677
Mean −0.01962
Sigma 1.002
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.012
Constant 0.09042
Mean −0.004362
Sigma 0.852
pullTheta
Std Dev 1.008
Constant 0.09065
Mean −0.004509
Sigma 0.8506
pullTheta
Std Dev 1.009
Constant 0.0905
Mean −0.004775
Sigma 0.8519
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.215
Constant 0.08164
Mean 0.0177
Sigma 0.9366
pullDxy
Std Dev 1.209
Constant 0.08186
Mean 0.0151
Sigma 0.9349
pullDxy
Std Dev 1.21
Constant 0.08185
Mean 0.01468
Sigma 0.9351
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.065
Constant 0.09076
Mean 0.0003641
Sigma 0.8427
pullDz
Std Dev 1.057
Constant 0.0911
Mean 0.0005112
Sigma 0.8402
pullDz
Std Dev 1.061
Constant 0.09098
Mean 0.001014
Sigma 0.8409
Ratio