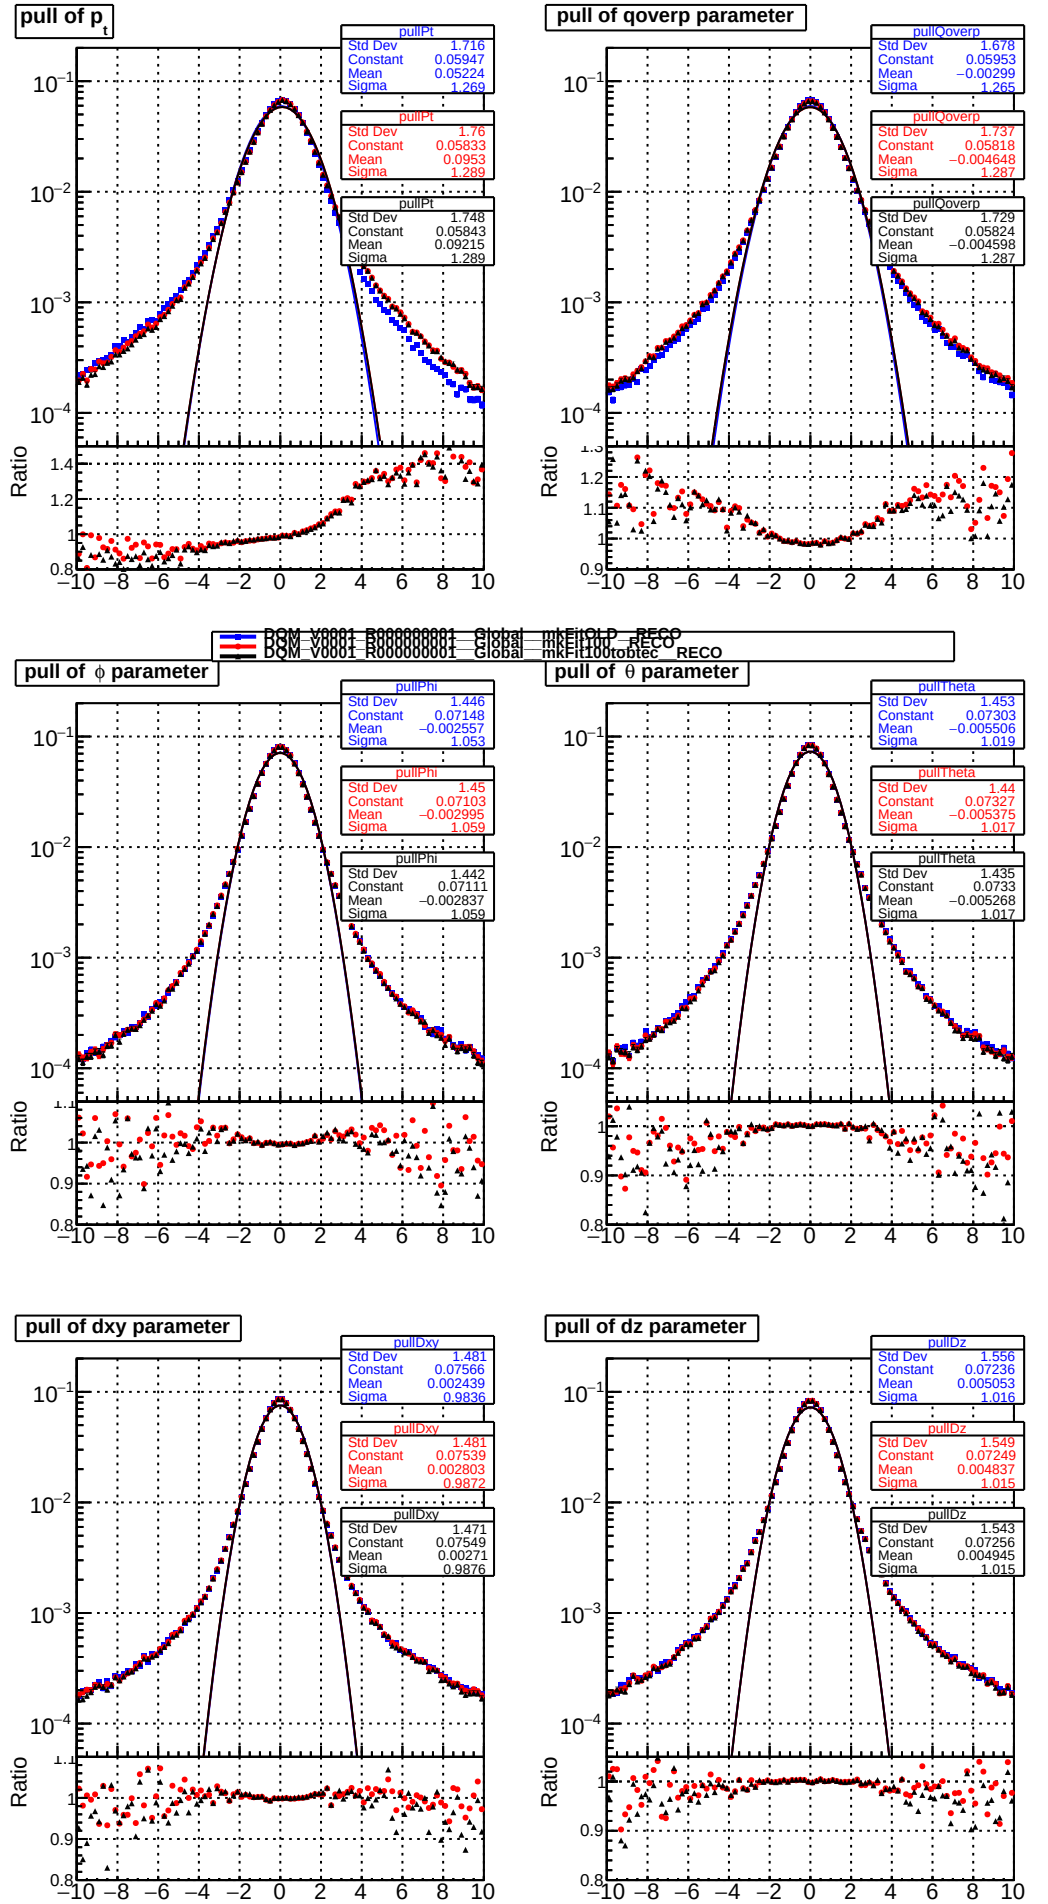
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.716
Constant 0.05947
Mean 0.05224
Sigma 1.269
pullPt
Std Dev 1.76
Constant 0.05833
Mean 0.0953
Sigma 1.289
pullPt
Std Dev 1.748
Constant 0.05843
Mean 0.09215
Sigma 1.289
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.678
Constant 0.05953
Mean −0.00299
Sigma 1.265
pullQoverp
Std Dev 1.737
Constant 0.05818
Mean −0.004648
Sigma 1.287
pullQoverp
Std Dev 1.729
Constant 0.05824
Mean −0.004598
Sigma 1.287
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOld__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100trobtec__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.446
Constant 0.07148
Mean −0.002557
Sigma 1.053
pullPhi
Std Dev 1.45
Constant 0.07103
Mean −0.002995
Sigma 1.059
pullPhi
Std Dev 1.442
Constant 0.07111
Mean −0.002837
Sigma 1.059
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.453
Constant 0.07303
Mean −0.005506
Sigma 1.019
pullTheta
Std Dev 1.44
Constant 0.07327
Mean −0.005375
Sigma 1.017
pullTheta
Std Dev 1.435
Constant 0.0733
Mean −0.005268
Sigma 1.017
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.481
Constant 0.07566
Mean 0.002439
Sigma 0.9836
pullDxy
Std Dev 1.481
Constant 0.07539
Mean 0.002803
Sigma 0.9872
pullDxy
Std Dev 1.471
Constant 0.07549
Mean 0.00271
Sigma 0.9876
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.556
Constant 0.07236
Mean 0.005053
Sigma 1.016
pullDz
Std Dev 1.549
Constant 0.07249
Mean 0.004837
Sigma 1.015
pullDz
Std Dev 1.543
Constant 0.07256
Mean 0.004945
Sigma 1.015
Ratio