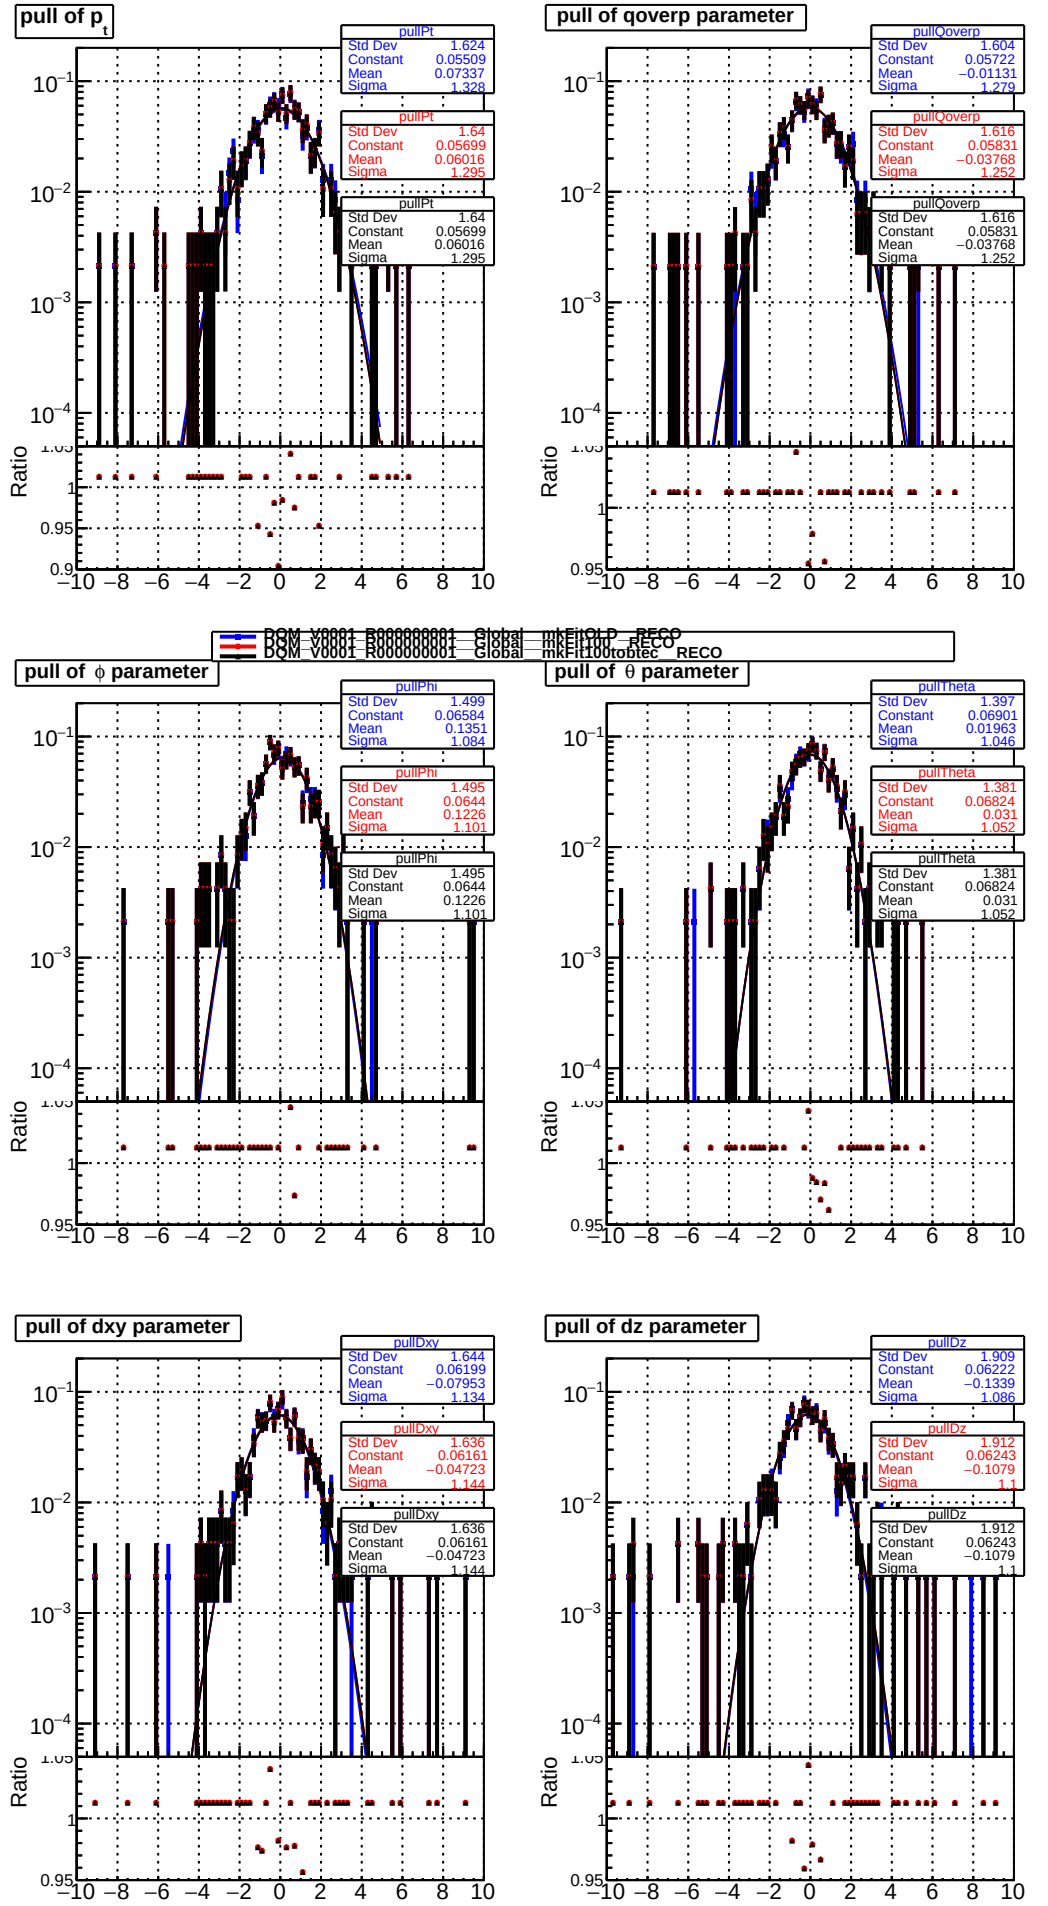
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.624
Constant 0.05509
Mean 0.07337
Sigma 1.328
pullPt
Std Dev 1.64
Constant 0.05699
Mean 0.06016
Sigma 1.295
pullPt
Std Dev 1.64
Constant 0.05699
Mean 0.06016
Sigma 1.295
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.604
Constant 0.05722
Mean −0.01131
Sigma 1.279
pullQoverp
Std Dev 1.616
Constant 0.05831
Mean −0.03768
Sigma 1.252
pullQoverp
Std Dev 1.616
Constant 0.05831
Mean −0.03768
Sigma 1.252
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOld__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100tobtec__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.499
Constant 0.06584
Mean 0.1351
Sigma 1.084
pullPhi
Std Dev 1.495
Constant 0.0644
Mean 0.1226
Sigma 1.101
pullPhi
Std Dev 1.495
Constant 0.0644
Mean 0.1226
Sigma 1.101
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.397
Constant 0.06901
Mean 0.01963
Sigma 1.046
pullTheta
Std Dev 1.381
Constant 0.06824
Mean 0.031
Sigma 1.052
pullTheta
Std Dev 1.381
Constant 0.06824
Mean 0.031
Sigma 1.052
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.644
Constant 0.06199
Mean −0.07953
Sigma 1.134
pullDxy
Std Dev 1.636
Constant 0.06161
Mean −0.04723
Sigma 1.144
pullDxy
Std Dev 1.636
Constant 0.06161
Mean −0.04723
Sigma 1.144
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.909
Constant 0.06222
Mean −0.1339
Sigma 1.086
pullDz
Std Dev 1.912
Constant 0.06243
Mean −0.1079
Sigma 1.1
pullDz
Std Dev 1.912
Constant 0.06243
Mean −0.1079
Sigma 1.1
Ratio