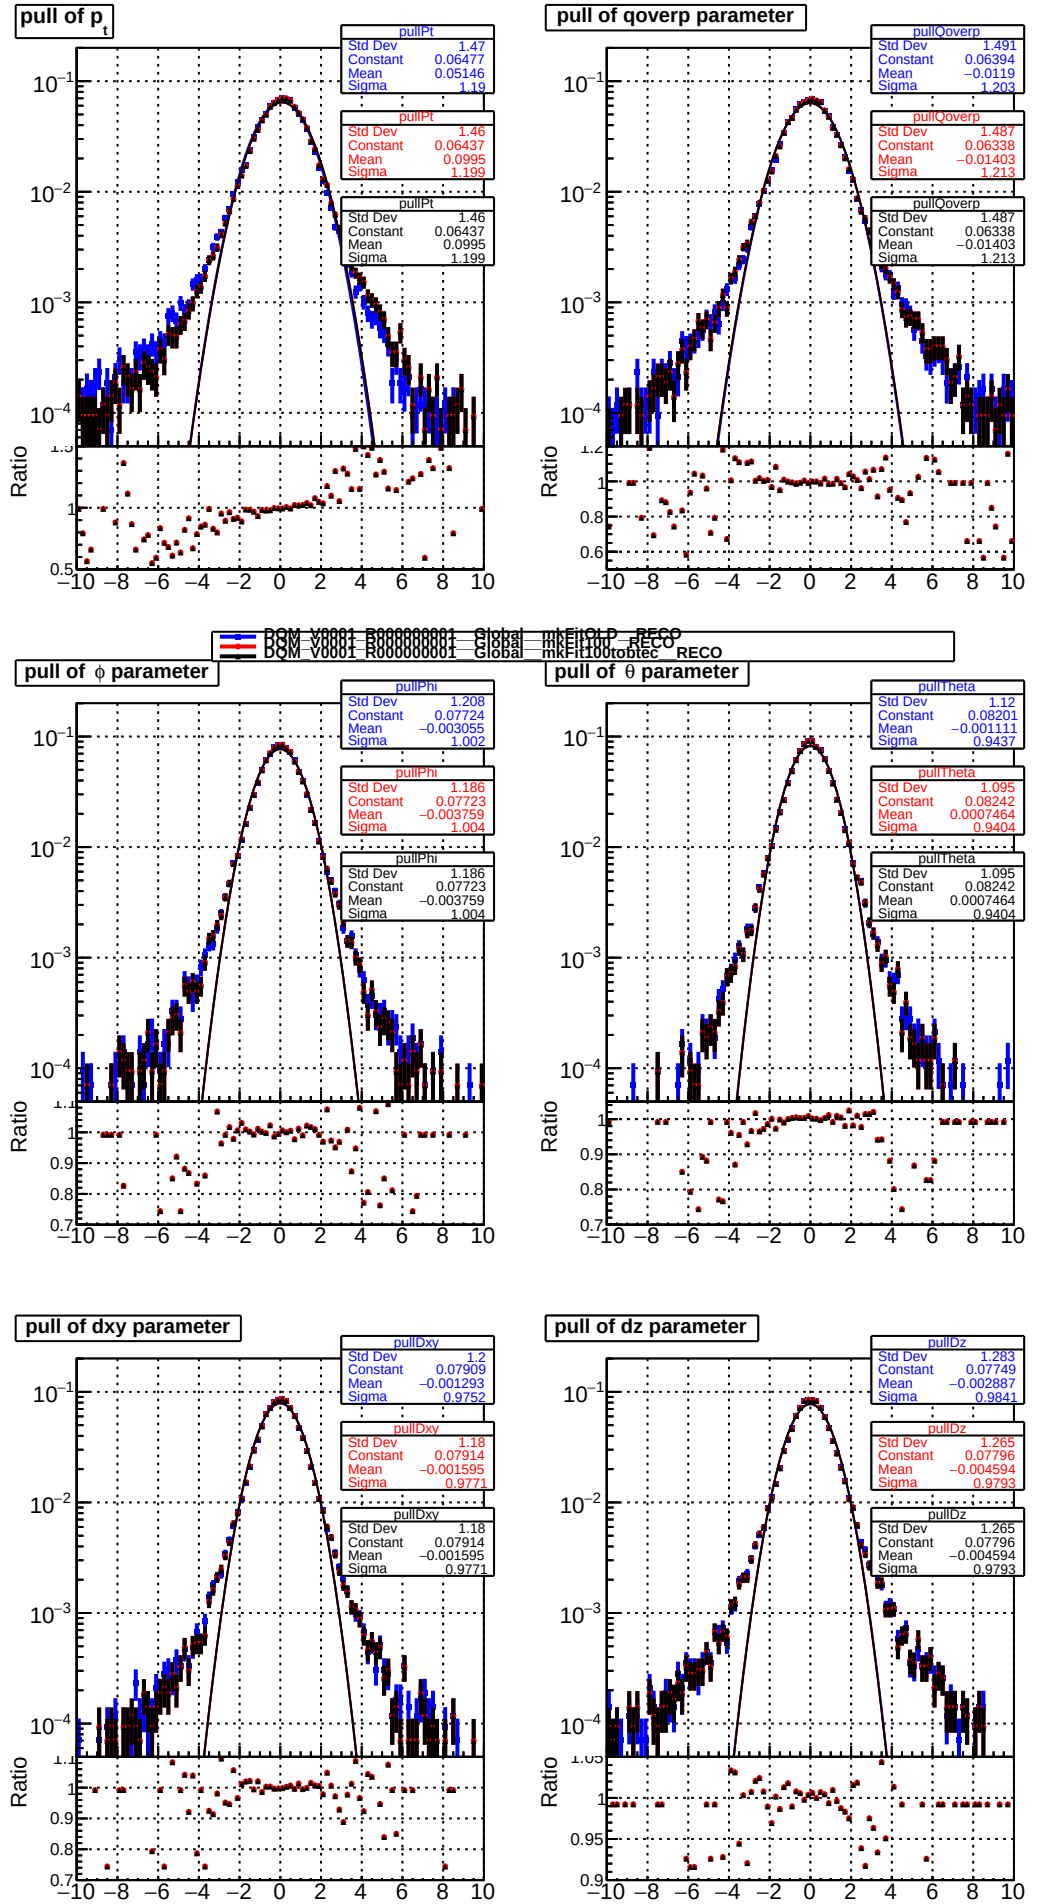
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.47
Constant 0.06477
Mean 0.05146
Sigma 1.19
pullPt
Std Dev 1.46
Constant 0.06437
Mean 0.0995
Sigma 1.199
pullPt
Std Dev 1.46
Constant 0.06437
Mean 0.0995
Sigma 1.199
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.491
Constant 0.06394
Mean −0.0119
Sigma 1.203
pullQoverp
Std Dev 1.487
Constant 0.06338
Mean −0.01403
Sigma 1.213
pullQoverp
Std Dev 1.487
Constant 0.06338
Mean −0.01403
Sigma 1.213
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOld__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit100tobtec__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.208
Constant 0.07724
Mean −0.003055
Sigma 1.002
pullPhi
Std Dev 1.186
Constant 0.07723
Mean −0.003759
Sigma 1.004
pullPhi
Std Dev 1.186
Constant 0.07723
Mean −0.003759
Sigma 1.004
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.12
Constant 0.08201
Mean −0.001111
Sigma 0.9437
pullTheta
Std Dev 1.095
Constant 0.08242
Mean 0.0007464
Sigma 0.9404
pullTheta
Std Dev 1.095
Constant 0.08242
Mean 0.0007464
Sigma 0.9404
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.2
Constant 0.07909
Mean −0.001293
Sigma 0.9752
pullDxy
Std Dev 1.18
Constant 0.07914
Mean −0.001595
Sigma 0.9771
pullDxy
Std Dev 1.18
Constant 0.07914
Mean −0.001595
Sigma 0.9771
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.283
Constant 0.07749
Mean −0.002887
Sigma 0.9841
pullDz
Std Dev 1.265
Constant 0.07796
Mean −0.004594
Sigma 0.9793
pullDz
Std Dev 1.265
Constant 0.07796
Mean −0.004594
Sigma 0.9793
Ratio